


● …… 点検対象機器

図番	2	図面総数	3	縮尺	NTS
図名	配水ポンプ室断面図				
工事名	R2企総管 吉野川北岸工業用水道 4, 5号配水電動機内部点検手入れ工事 徳島県企業局				

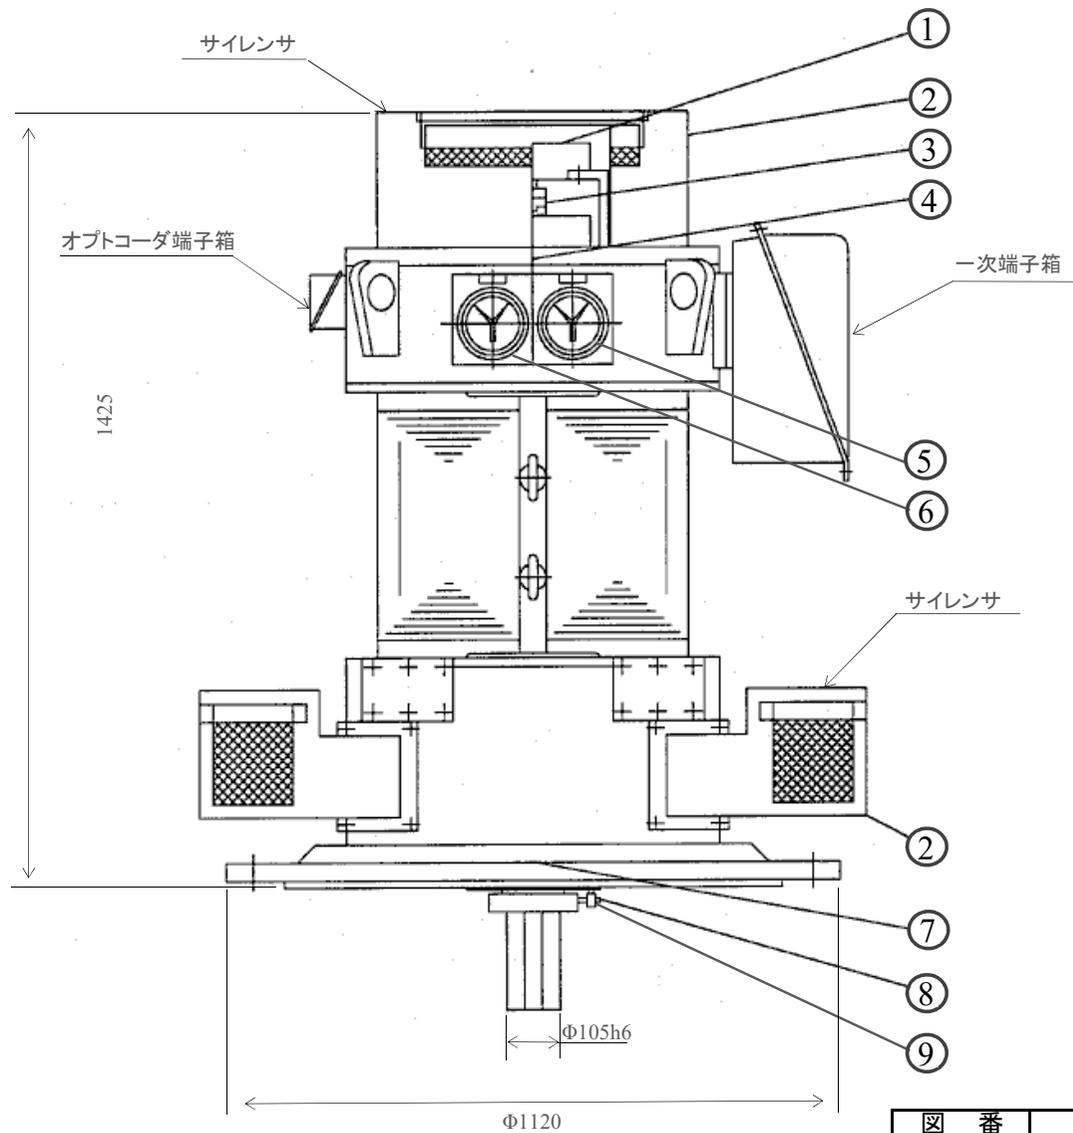

取替機器一覧

①	オプトコーダ
②	サイレンサ用吸音材
③	オプトコーダ用カップリング
④	上部軸受
⑤	ダイヤル温度計(下部軸受用)
⑥	ダイヤル温度計(上部軸受用)
⑦	下部軸受
⑧	アースブラシ
⑨	アースブラシ用バネ

仕様	
型式	UF6272F-C2BH-L10
極数	6
出力	155 kW
電圧	440 V
電流	269 A
周波数	64.4 Hz
回転数	1265 rpm
定格	CONT.
絶縁耐力	F
重量	1800 kgf
GD ²	14.1 kgm ²
回転子重量	概略 370 kgf
スラスト荷重	約670 kgf(回転子自重含む)

図番	3	図面総数	3	縮尺	NTS
図名	電動機構造略図(機器配置図)				
工事名	R2企総管 吉野川北岸工業用水道 4.5号配水電動機内部点検手入れ工事				
	徳島県企業局				