

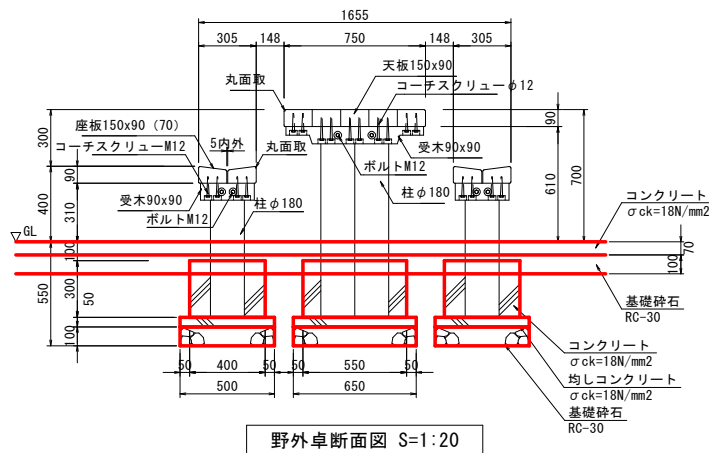


計画平面図
S=1:100

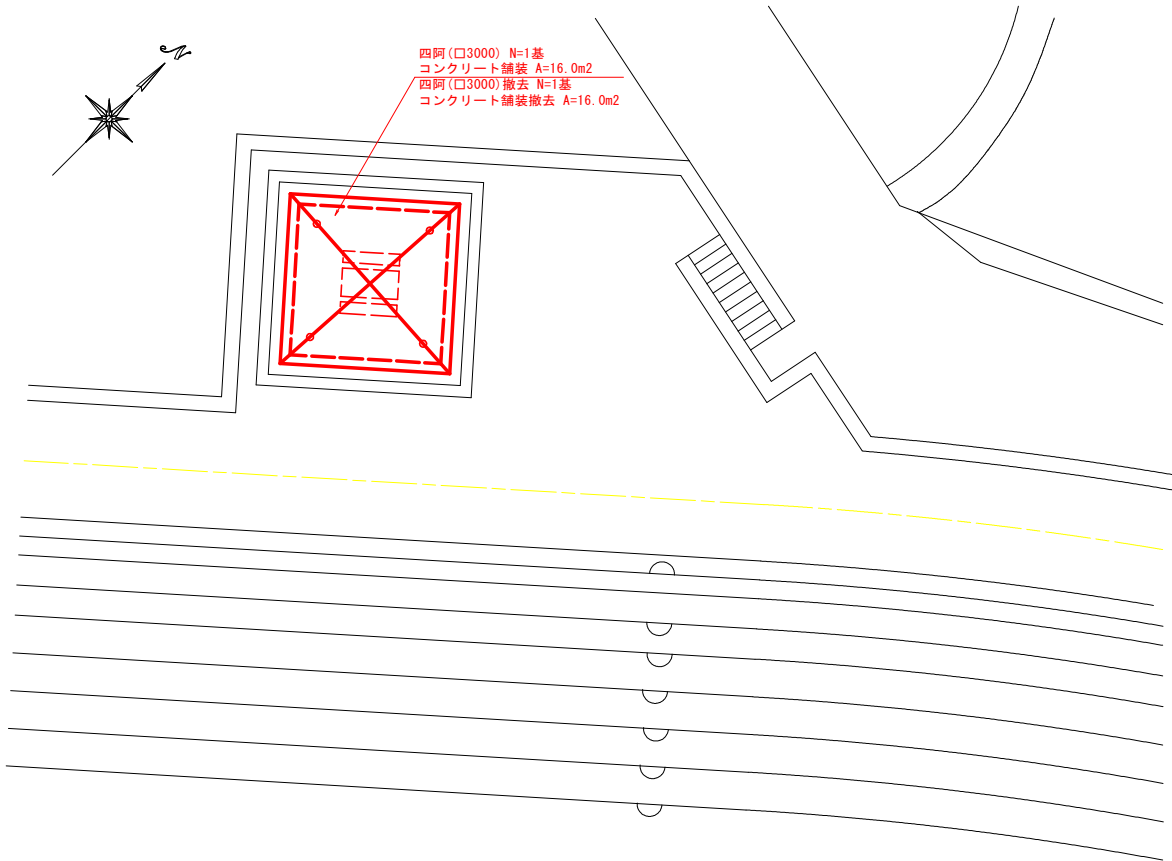


野外卓断面図 S=1:20


四阿詳細図

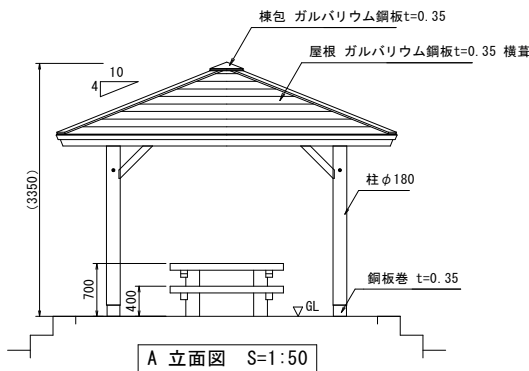


A 立面図 S=1:50

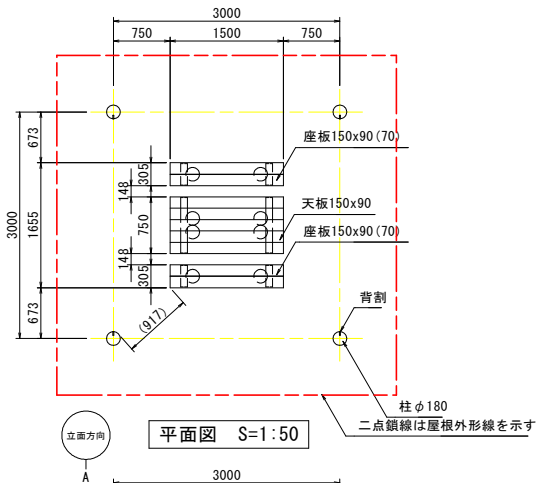


平面図 S=1:50

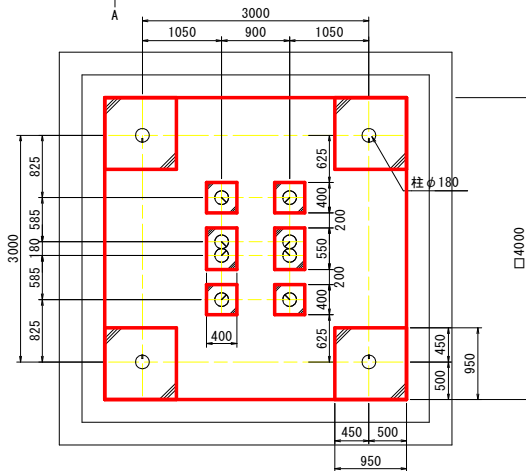

基礎伏図 S=1:50

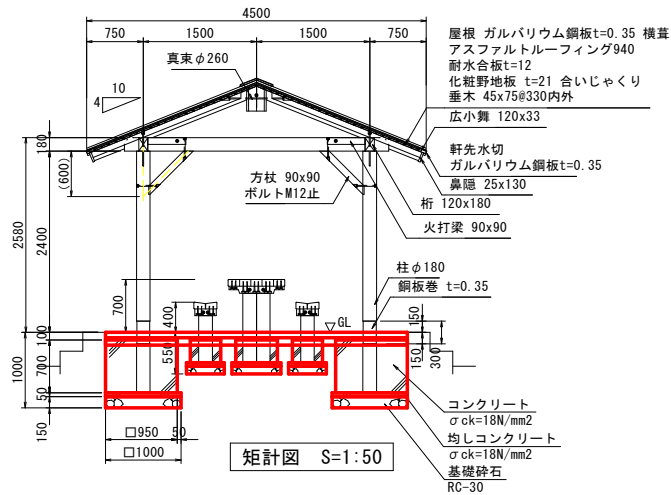

矩計図 S=1:50

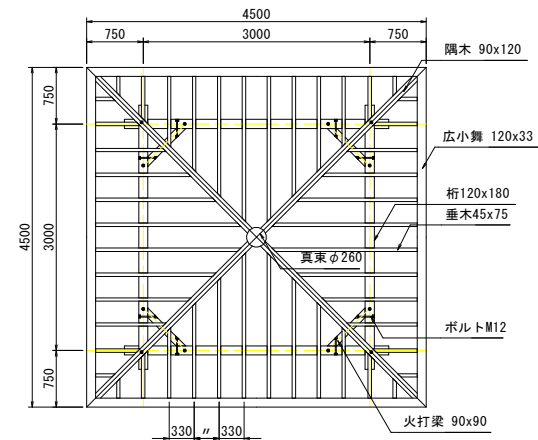

小屋伏図 S=1:50

特記事項	
木材	木材は杉材(角材はプレーナー加工、丸太材はロータリー加工)を使用する。 木材は薬剤注入に適するように天然、又は人工乾燥処理を行う。 木材は全て加工後、AZNAペンタキユアE0030木材保存剤を加圧注入処理する。 加圧注入方法はJIS A 9002による。 本製品はAO認証取得工場にて製作するものとする。 木材の見え掛り部は面取を行なう。 柱は背割を行なう。 木材の見え掛り部は木材表面保護塗料ガードラック塗装とする。 東屋鋼板巻の部分は、サンプレザー0GRを塗布の後、鋼板巻を行う。 野外卓の地際部は上下10cmの範囲にサンプレザー0GR塗布とする。 耐水合板は、加圧注入処理は行わないものとする。 ボルト・コーチスクリューは、図示無き限り、溶融亜鉛めっきとする。 木ねじ類は、図示無き限り、ステンレスとする。 座堀 見え掛り(木材表面)のボルト、コーチスクリューは図示無き限り座堀内に納める。 見え掛りの座堀は、シリコンキャップをつける。(火打梁内側を除く) 隅木と桁と柱はコーチスクリューで接合を行う。 製品保証は2年、木部の腐朽に関しては5年の保証とする。 本製品は(一社)日本公園施設業協会の総合賠償責任保険加入品とする。 本製品は(一社)日本公園施設業協会のSP表示認定企業にて製作する。 設計地耐力は、長期50kN/m2、短期100kN/m2を想定する。 積雪は1m未満を想定する。 風速は38m/s以下とする。 地表面粗度区分Ⅲとする。 設計条件や商品改良によって図面を変更する場合があります。

- 特記事項
1. 四阿(ベンチ付き)は、XAFS-001-30G(+GTS-001-15K)同等品以上とする。
2. 木材表面保護塗料、屋根材の色は監督員と協議の上、決定のこと。

実施設計図面

工事名	R5阿土 阿南徳島自転車道 阿南・中林 四阿修繕工事		
路線名等	阿南徳島自転車道		
工事箇所	阿南市中林町平山		
図面名	計画平面図、四阿詳細図		
縮尺	図示	図面番号	1 / 1
会社名			
事業者名	徳島県南部総合県民局 県土整備部<阿南>		