

見積参考資料

工事名 R6徳土 正木ダム 上勝・正木 2号予備電源設備改良工事（担
い手確保型）

◇経費情報◇

工種区分	河川維持工事
単価地区	徳島4
単価使用年月	令和7年1月
施工地域・工事場所	山間僻地及び離島
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	通期の週休2日

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 6 徳土 正木ダム 上勝・正木 2号予備電源設備改良工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備（機器単体）	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電気設備（機器単体）							
		式	1				
電源設備		式	1				
発電設備		式	1				
発動発電装置	型式（文字入力）：2号予備発電装置 規格（文字入力）：支給品	基	1				単 1号
発電機盤	型式（文字入力）：2号自動始動発電機盤 規格（文字入力）：支給品	面	1				単 2号
直流電源盤	型式（文字入力）：2号直流電源盤 規格（文字入力）：支給品	面	1				単 3号
燃料小出槽	型式（文字入力）：2号燃料小出槽 規格（文字入力）：支給品	組	1				単 4号
給気ファン	型式（文字入力）：2号給気ファン 規格（文字入力）：支給品	台	2				単 5号
受変電設備		式	1				
低圧受変電設備		式	1				
低圧配電盤	型式（文字入力）：堤体配電盤 規格（文字入力）：支給品	面	1				単 6号
機器単体費計（工場製作原価）		式	1				
電気設備		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 6 徳土 正木ダム 上勝・正木 2号予備電源設備改良工事（担い手確保型）					事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
電源設備工		式	1					
発電設備設置工		式	1					
発動発電設備設置	型式(文字入力):発電機, 発電機盤, 直流電源盤, 燃料小出槽, 給気ファン 規格(文字入力):	式	1				内 1号	
機器搬入	型式(文字入力):発電機, 発電機盤, 直流電源盤, 燃料小出槽, 給気ファン 規格(文字入力):	式	1				内 2号	
発電設備撤去工		式	1					
発動発電設備撤去	型式(文字入力):発電機, 発電機盤, 直流電源盤, 燃料小出槽 規格(文字入力):	式	1				内 3号	
機器搬出	型式(文字入力):発電機, 発電機盤, 直流電源盤, 燃料小出槽 規格(文字入力):	式	1				内 4号	
受変電設備工		式	1					
低圧受変電設備設置工		式	1					
低圧受変電設備設置	型式(文字入力):堤体配電盤 規格(文字入力):	式	1				内 5号	
機器搬入	型式(文字入力):堤体配電盤 規格(文字入力):	式	1				内 6号	
配管・配線工		式	1					
配線材料		式	1				内 7号	

設計内訳書（本01）

工事名	R 6 徳土 正木ダム 上勝・正木 2号予備電源設備改良工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
屋内配管	管種(文字入力):厚鋼電線管(SUS), 径:22mm	m	7				単 7号
屋内配管	管種(文字入力):厚鋼電線管(SUS), 径:36mm	m	6				単 8号
屋内配管	管種(文字入力):薄鋼電線管, 径:31mm	m	2				単 9号
屋内配管	管種(文字入力):薄鋼電線管, 径:63mm	m	2				単 10号
屋内配管	管種(文字入力):防爆型フレキシブルフィッティング(SUS), 径:22mm	m	2				単 11号
管内配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 3.5mm2×2C	m	2				単 12号
管内配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 14mm2×2C	m	228				単 13号
管内配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 38mm2×3C	m	2				単 14号
管内配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン), 心線数:4心, CVケーブル規格:600V 3.5mm2×4C	m	15				単 15号
管内配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン), 心線数:4心, CVケーブル規格:600V 5.5mm2×4C	m	8				単 16号
管内配線	線種:CVV-Sケーブル(しゃへい付制御電線), 心線数:6心, CVV-Sケーブル規格:2.0mm2×6心 銅テープ	m	5				単 17号
ヒット配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン), 心線数:単心, CVケーブル規格:600V 250mm2	m	32				単 18号
ヒット配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 3.5mm2×2C	m	2				単 19号

設計内訳書（本01）

工事名	R 6 徳土 正木ダム 上勝・正木 2号予備電源設備改良工事（担い手確保型）					事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
ビッド配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 5.5mm2×2C	m	11				単	20号
ビッド配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 14mm2×2C	m	11				単	21号
ビッド配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 3.5mm2×3C	m	2				単	22号
ビッド配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン), 心線数:4心, CVケーブル規格:600V 3.5mm2×4C	m	8				単	23号
ビッド配線	線種:VCTケーブル(600Vビニル絶縁ビニルエチレン), 心線数:2心, VCTケーブル規格:600V 3.5mm2×2C	m	2				単	24号
ビッド配線	線種:IVケーブル(600Vビニル絶縁電線), IVケーブル規格:38mm2	m	12				単	25号
ビッド配線	線種:CVV-Sケーブル(しゃへい制御電線), 心線数:2心, CVV-Sケーブル規格:2.0mm2×2心 銅テープ	m	12				単	26号
ビッド配線	線種:CVV-Sケーブル(しゃへい制御電線), 心線数:6心, CVV-Sケーブル規格:2.0mm2×6心 銅テープ	m	4				単	27号
ラック配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン), 心線数:単心, CVケーブル規格:600V 250mm2	m	18				単	28号
ラック配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 5.5mm2×2C	m	6				単	29号
ラック配線	線種:IVケーブル(600Vビニル絶縁電線), IVケーブル規格:38mm2	m	6				単	30号
ラック配線	線種:CVV-Sケーブル(しゃへい制御電線), 心線数:2心, CVV-Sケーブル規格:2.0mm2×2心 銅テープ	m	6				単	31号
配線器具設置工		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	R 6 徳土 正木ダム 上勝・正木 2号予備電源設備改良工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ケーブルラック設置	型式(文字入力):直線型,規格(文字入力):W=900mm,H=100mm	m	1				単 32号
ダクト設置	型式(文字入力):ラック固定用,規格(文字入力):40×30,L=1250mm	個	2				単 33号
ケーブルボックス設置工		式	1				
ケーブルボックス設置	規格(文字入力):ステンレス製ケーブルボックス(端子付き),寸法(文字入力):300×300×150	個	1				単 34号
分電盤設置工		式	1				
屋内分電盤設置	型式(文字入力):中継端子盤(壁掛け) 名称(文字入力):1000×1000×200,支給品	面	1				単 35号
低圧受変電設備撤去工		式	1				
低圧受変電設備撤去	型式(文字入力):堤体配電盤 規格(文字入力):	式	1				内 8号
機器搬出	型式(文字入力):堤体配電盤 規格(文字入力):	式	1				内 9号
配管・配線撤去工		式	1				
屋内配管撤去	管種(文字入力):G22,径:22mm	m	7				単 36号
屋内配管撤去	管種(文字入力):C31,径:31mm	m	1				単 37号
屋内配管撤去	管種(文字入力):C63,径:63mm	m	1				単 38号

設計内訳書（本01）

工事名	R 6 徳土 正木ダム 上勝・正木 2号予備電源設備改良工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
屋内配管撤去	管種(文字入力):PFD22, 径:22mm	m	2				単 39号
管内配線撤去	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン), 心線数:単心, CVケーブル規格:600V 200mm2	m	401				単 40号
管内配線撤去	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 3.5mm2×2C	m	1				単 41号
管内配線撤去	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 14mm2×2C	m	228				単 42号
管内配線撤去	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 3.5mm2×3C	m	4				単 43号
管内配線撤去	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 22mm2×3C	m	134				単 44号
管内配線撤去	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 38mm2×3C	m	1				単 45号
管内配線撤去	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン), 心線数:4心, CVケーブル規格:600V 5.5mm2×4C	m	4				単 46号
管内配線撤去	線種:IVケーブル(600Vビニル絶縁電線), IVケーブル規格:3.5mm2	m	4				単 47号
管内配線撤去	線種:CVV-Sケーブル(しゃへい付制御電線), 心線数:4心, CVV-Sケーブル規格:2.0mm2×4心 銅テープ	m	5				単 48号
ヒット配線撤去	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン), 心線数:単心, CVケーブル規格:600V 200mm2	m	63				単 49号
ヒット配線撤去	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 14mm2×2C	m	11				単 50号
ヒット配線撤去	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 3.5mm2×3C	m	4				単 51号

設計内訳書（本01）

工事名	R 6 徳土 正木ダム 上勝・正木 2号予備電源設備改良工事（担い手確保型）					事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
ビッド配線撤去	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル),心線数:3心,CVケーブル規格:600V 5.5mm2×3C	m	11				単	52号
ビッド配線撤去	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル),心線数:3心,CVケーブル規格:600V 22mm2×3C	m	33				単	53号
ビッド配線撤去	線種:IVケーブル(600Vビニル絶縁電線),IVケーブル規格:3.5mm2	m	4				単	54号
ビッド配線撤去	線種:IVケーブル(600Vビニル絶縁電線),IVケーブル規格:3.8mm2	m	12				単	55号
ビッド配線撤去	線種:CVV-ケーブル(しゃへい付制御電線),心線数:2心,CVV-ケーブル規格:2.0mm2×2心 銅テープ	m	11				単	56号
ビッド配線撤去	線種:CVV-ケーブル(しゃへい付制御電線),心線数:4心,CVV-ケーブル規格:2.0mm2×4心 銅テープ	m	4				単	57号
ラック配線撤去	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル),心線数:単心,CVケーブル規格:600V 200mm2	m	18				単	58号
ラック配線撤去	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル),心線数:3心,CVケーブル規格:600V 5.5mm2×3C	m	6				単	59号
ラック配線撤去	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル),心線数:3心,CVケーブル規格:600V 22mm2×3C	m	38				単	60号
ラック配線撤去	線種:IVケーブル(600Vビニル絶縁電線),IVケーブル規格:3.8mm2	m	6				単	61号
ラック配線撤去	線種:CVV-ケーブル(しゃへい付制御電線),心線数:2心,CVV-ケーブル規格:2.0mm2×2心 銅テープ	m	6				単	62号
ころがし配線撤去	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル),心線数:単心,CVケーブル規格:600V 200mm2	m	28				単	63号
ボックステキス撤去工		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	R 6 徳土 正木ダム 上勝・正木 2号予備電源設備改良工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
フルボックス撤去	規格(文字入力):金属製フルボックス, 寸法(文字入力):200×200×150	個	1				単 64号
分電盤撤去工		式	1				
屋内分電盤撤去	型式(文字入力):中継端子盤(床置き) 名称(文字入力):	面	1				単 65号
既設機器及びケーブル移設		式	1				
堤体配電盤移設	型式(文字入力):堤体配電盤 規格(文字入力):	面	1				単 66号
クレスト投光器分電盤移設	型式(文字入力):クレスト投光器分電盤 名称(文字入力):700×450×125	面	1				単 67号
ビッド配線移設	線種:CVV-Sケーブル(しゃへい付制御電線), 心線数:2心, CVV-Sケーブル規格:2.0mm2×2心 銅テープ	m	3				単 68号
ビッド配線移設	線種:CVV-Sケーブル(しゃへい付制御電線), 心線数:6心, CVV-Sケーブル規格:2.0mm2×6心 銅テープ	m	5				単 69号
ビッド配線移設	線種:CVV-Sケーブル(しゃへい付制御電線), 心線数:7心, CVV-Sケーブル規格:2.0mm2×7心 銅テープ	m	13				単 70号
ビッド配線移設	線種:CVV-Sケーブル(しゃへい付制御電線), 心線数:12心, CVV-Sケーブル規格:2.0mm2×12心 銅テープ	m	3				単 71号
ビッド配線移設	線種:CVV-Sケーブル(しゃへい付制御電線), 心線数:15心, CVV-Sケーブル規格:2.0mm2×15心 銅テープ	m	8				単 72号
ビッド配線移設	線種:CVV-Sケーブル(しゃへい付制御電線), 心線数:20心, CVV-Sケーブル規格:2.0mm2×20心 銅テープ	m	30				単 73号
ビッド配線移設	線種:CVV-Sケーブル(しゃへい付制御電線), 心線数:30心, CVV-Sケーブル規格:2.0mm2×30心 銅テープ	m	8				単 74号

設計内訳書（本01）

工事名	R 6 徳土 正木ダム 上勝・正木 2号予備電源設備改良工事（担い手確保型）					事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
既設ケーブル接続		線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 3.5mm2×2C	箇所	1				単 75号
既設ケーブル接続		線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン), 心線数:4心, CVケーブル規格:600V 5.5mm2×4C	箇所	4				単 76号
仮設工			式	1				
交通管理工			式	1				
交通誘導警備員			人日	20				単 77号
撤去品処理工			式	1				
撤去品処理工			式	1				
撤去品処理費（売却分）			式	1				内 10号
撤去品処理費			式	1				内 11号
撤去品運搬費			式	1				内 12号
直接工事費			式	1				
共通仮設			式	1				
共通仮設費（率計上）			式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 6 徳土 正木ダム 上勝・正木 2号予備電源設備改良工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
機器間接費		式	1				
技術者間接費		式	1				
機器管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	発動発電設備設置	型式(文字入力): 発電機, 発電機盤, 直流電源盤, 燃料小出槽, 給気ファン 規格(文字入力):					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
発動発電設備据付	200kVA以下, 新設, 補正なし, 据付あり, 一体型, ラジエータ式	台	1				単 78号
発動発電設備調整	200kVA以下, 補正なし	台	1				単 79号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	機器搬入	型式(文字入力): 発電機, 発電機盤, 直流電源盤, 燃料小出槽, 給気ファン 規格(文字入力):					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
搬入費 300kg/m3未満		t	0. 7				
搬入費 400kg/m3未満		t	1				
搬入費 3000kg以下		t	4. 2				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	発動発電設備撤去		型式(文字入力): 発電機, 発電機盤, 直流電源盤, 燃料小出槽 規格(文字入力):					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	発動発電設備据付	200kVA以下, 撤去(不使用), 補正なし, 据付なし, 一体型, ラジエータ式	台	1				単 80号
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	機器搬出		型式(文字入力): 発電機, 発電機盤, 直流電源盤, 燃料小出槽 規格(文字入力):					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	搬出費 200kg/m3未満		t	0.3				
	搬出費 400kg/m3未満		t	1.1				
	搬出 3000kg以下		t	2.1				
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	低圧受変電設備設置	型式(文字入力):堤体配電盤 規格(文字入力):					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
配電盤据付	低圧キュービクル, 新設, 補正なし	面	1				単 81号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	機器搬入	型式(文字入力):堤体配電盤 規格(文字入力):					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
搬入費 600kg/m3未満		t	0.9				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	配線材料							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル)	600V CV 100mm2, 単心	m	23				単 82号	
CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル)	600V CV 250mm2, 単心	m	87				単 83号	
CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル)	600V CV 3. 5mm2, 2心	m	41				単 84号	
CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル)	600V CV 5. 5mm2, 2心	m	17				単 85号	
CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル)	600V CV 14mm2, 2心	m	239				単 86号	
CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル)	600V CV 3. 5mm2, 3心	m	26				単 87号	
CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル)	600V CV 38mm2, 3心	m	2				単 88号	
CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル)	600V CV 3. 5mm2, 4心	m	23				単 89号	
CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル)	600V CV 5. 5mm2, 4心	m	8				単 90号	
VCTケーブル(600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル)		m	2				単 91号	
IV電線(600Vビニル絶縁電線)	IV 38mm2	m	30				単 92号	
CVV-Sケーブル(しゃへい付制御電線)	CVV-S 2. 0 mm2 銅テープ, 2心	m	79				単 93号	

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	配線材料						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
CVV-ケーブル(しゃへい付制御電線)	CVV-S 2. 0 mm2 銅テープ, 3心	m	12				単 94号
CVV-ケーブル(しゃへい付制御電線)	CVV-S 2. 0 mm2 銅テープ, 6心	m	9				単 95号
FCPEV-ケーブル(銅テープ)	FCPEV-S 1. 2mm, 1対	m	12				単 96号
端末処理材料(CV)JCAA規格 600V		組	12				単 97号
端末処理材料(CV)JCAA規格 600V	600V100mm2 単心	組	6				単 98号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	低圧受変電設備撤去	型式(文字入力):堤体配電盤 規格(文字入力):					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
配電盤据付	低圧キュービクル, 撤去(不使用), 補正なし	面	1				単 122号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	機器搬出	型式(文字入力):堤体配電盤 規格(文字入力):					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
搬出費 300kg/m3未満		t	0.5				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	撤去品処理費（売却分）						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
スクラップ代 ヘビ-H2		t	0. 5				
スクラップ代 ヘビ-H3		t	0. 2				
スクラップ代 故銑B		t	2. 2				
スクラップ代 1号銅線		kg	1, 210				
スクラップ代 2号銅線		kg	11				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	撤去品処理費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 廃プラスチック		t	0. 3				
処分費 金属くず		t	0. 9				
処分費 廃バッテリー		kg	180				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	撤去品運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t, 無し, 8. 5km以下	t	0. 3				
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t, 無し, 37. 5km以下	t	0. 2				
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t, 無し, 24. 0km以下	t	0. 9				
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t, 無し, 24. 0km以下	t	4. 1				
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	発動発電装置	型式(文字入力):2号予備発電装置 規格(文字入力):支給品	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費(基)			基	1				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	発電機盤	型式(文字入力):2号自動始動発電機 盤 規格(文字入力):支給品	単位	面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費(面)			面	1				
合計								
単価							円／面	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	直流電源盤	型式(文字入力):2号直流電源盤 規格(文字入力):支給品	単位	面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費(面)			面	1				
合計								
単価							円／面	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	燃料小出槽	型式(文字入力):2号燃料小出槽 規格(文字入力):支給品	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費(組)			組	1				
合計								
単価							円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	給気ファン	型式(文字入力):2号給気ファン 規格(文字入力):支給品	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費(台)			台	1				
合計								
単価							円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	低圧配電盤	型式(文字入力):堤体配電盤 規格(文字入力):支給品	単位	面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費(面)			面	1				
合計								
単価							円/面	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	屋内配管	管種(文字入力):厚鋼電線管(SUS), 径:22mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼, 22mm以下, 新設, ナドル留め, 2m以上, 補正なし	m	1			単 99号	
厚鋼電線管(G)		呼び径 22, 95%	m	1			単 100号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	屋内配管	管種(文字入力):厚鋼電線管(SUS), 径:36mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼, 36mm以下, 新設, ナドル留め, 2m以上, 補正なし	m	1			単 101号	
厚鋼電線管(G)		呼び径 36, 95%	m	1			単 102号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	屋内配管	管種(文字入力):薄鋼電線管, 径:31mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		薄鋼, 39mm以下, 新設, ナドル留め, 2m未満, 補正なし	m	1			単 103号	
薄鋼電線管 (C)		呼び径 31, 95%	m	1			単 104号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	屋内配管	管種(文字入力):薄鋼電線管, 径:63mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		薄鋼, 63mm以下, 新設, ナドル留め, 2m未満, 補正なし	m	1			単 105号	
薄鋼電線管 (C)		呼び径 63, 95%	m	1			単 106号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	屋内配管	管種(文字入力):防爆型フレキシブルフィッティング(SUS), 径:22mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設		38mm以下, 新設	m	1			単 107号	
防爆型フレキシブルフィッティング(SUS) φ 28mm L=1000			本	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	管内配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリケーブル), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 3. 5mm2×2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 108号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	管内配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 14mm 2×2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 108号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	管内配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 38mm 2×3C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 40mm以下, 新設	m	1			単 109号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	管内配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル), 心線数:4心, CVケーブル規格:600V 3. 5m m2×4C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 108号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	管内配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル), 心線数:4心, CVケーブル規格:600V 5. 5m m2×4C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 108号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	管内配線	線種:CVV-Sケーブル(しゃへい付制御電線), 心線数:6心, CVV-Sケーブル規格:2. 0mm2×6心 銅テープ	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 108号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	ビッド配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリケーブル), 心線数:単心, CVケーブル規格:600V 250 mm2	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ビッド配線, 40mm以下, 新設	m	1			単 110号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	ビッド配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 3. 5m m2×2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ビッド配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 111号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	ビッド配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 5. 5m m2×2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ビッド配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 111号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	ビッド配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 14mm 2×2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ビッド配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 111号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	ビッド配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 3. 5m m2×3C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ビッド配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 111号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	ビッド配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン), 心線数:4心, CVケーブル規格:600V 3. 5mm2×4C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ビッド配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 111号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	ビッド配線	線種:VCTケーブル(600Vビニル絶縁ビニルエチレン 架橋ポリエチレン), 心線数:2心, VCTケーブル 規格:600V 3. 5mm2×2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ビッド配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 111号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	ビッド配線	線種:IVケーブル(600Vビニル絶縁電線), I Vケーブル規格:38mm2	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ビッド配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 111号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	ビッド配線	線種:CVV-Sケーブル(しゃへい付制御電 線), 心線数:2心, CVV-Sケーブル規格:2. 0mm2×2心 銅テープ	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ビッド配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 111号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	ビッド配線	線種:CVV-Sケーブル(しゃへい付制御電線), 心線数:6心, CVV-Sケーブル規格:2. 0mm2×6心 銅テープ	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ビッド配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 111号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	ラック配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリケーブル), 心線数:単心, CVケーブル規格:600V 250 mm2	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線(ラック配線)		仕上外径 40mm以下, 新設, 抱縛あり	m	1			単 112号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	ラック配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリケーブル), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 5. 5mm ² ×2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線(ラック配線)		仕上外径 20mm以下, 新設, 抱縛あり	m	1			単 113号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	ラック配線	線種:IVケーブル(600Vビニル絶縁電線), I Vケーブル規格:38mm ²	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線(ラック配線)		仕上外径 20mm以下, 新設, 抱縛あり	m	1			単 113号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	ラック配線	線種:CVV-Sケーブル(しゃへい付制御電線), 心線数:2心, CVV-Sケーブル規格:2. 0mm2×2心 銅テープ	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線(ラック配線)		仕上外径 20mm以下, 新設, 抱縛あり	m	1			単 113号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	ケーブルラック設置	型式(文字入力):直線型, 規格(文字入力):W=900mm, H=100mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブルラック設置		ケーブルラック1000mm以下, 新設, 敷板なし, 補正なし, 補正なし	m	1			単 114号	
溶融亜鉛メッキ製ケーブルラック		W= 900mm, H=100mm 直線型	m	1			単 115号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	ﾀﾞｸﾀｰ設置	型式(文字入力):ﾗｯｸ固定用 ,規格(文字入力):40×30, L=1250mm	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾀﾞｸﾀｰ取付		ﾀﾞｸﾀｰ75mm×40mm以下, 新設	個	1			単 116号	
材料費(個)			個	1			単 117号	
材料費(個)			個	2			単 118号	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	ﾌﾞﾙｯｸｽ設置	規格(文字入力):ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾞﾙｯｸｽ(端子付き), 寸法(文字入力):300×300×150	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾞﾙｯｸｽ(端子付き)			台	1			単 119号	
ﾌﾞﾙｯｸｽ設置		各種, 新設, 30cm, 30cm, 15cm	個	1			単 120号	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	屋内分電盤設置	型式(文字入力):中継端子盤(壁掛け) 名称(文字入力):1000×1000×200,	単位	面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(面)			面	1				
分電盤取付		露出型分電盤前面1. 2m2以下, 新設	面	1			単 121号	
合計								
単価							円／面	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	屋内配管撤去	管種(文字入力):G22, 径:22mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼, 22mm以下, 撤去(不使用), クリップ留め, 2m以上, 補正なし	m	1			単 123号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	屋内配管撤去	管種(文字入力):C31, 径:31mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		薄鋼, 39mm以下, 撤去(不使用), クリップ留め, 2m未満, 補正なし	m	1			単 124号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	屋内配管撤去	管種(文字入力):C63, 径:63mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		薄鋼, 63mm以下, 撤去(不使用), クリップ留め, 2m未満, 補正なし	m	1			単 125号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	屋内配管撤去	管種(文字入力):PFD22, 径:22mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
合成樹脂可とう電線管敷設 (PF管・CD管)		22mm以下, 撤去(不使用), 埋設以外	m	1			単 126号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	管内配線撤去	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル), 心線数:単心, CVケーブル規格:600V 200 mm2	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 40mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 127号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	管内配線撤去	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 3. 5m m2×2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 128号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	管内配線撤去	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 14mm 2×2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 128号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	管内配線撤去	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 3. 5m m2×3C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 128号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	管内配線撤去	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 22mm 2×3C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 128号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	管内配線撤去	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 38mm 2×3C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 40mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 127号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	管内配線撤去	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル), 心線数:4心, CVケーブル規格:600V 5. 5mm ² ×4C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 128号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	管内配線撤去	線種:IVケーブル(600Vビニル絶縁電線), I Vケーブル規格:3. 5mm ²	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 5mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 129号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	管内配線撤去	線種:CVV-Sケーブル(しゃへい付制御電線), 心線数:4心, CVV-Sケーブル規格:2. 0mm2×4心 銅テープ	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 128号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	ビッド配線撤去	線種:CVケーブル(600V架橋ポリケーブル), 心線数:単心, CVケーブル規格:600V 200mm2	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ビッド配線, 40mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 130号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	ビッド配線撤去	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 14mm 2×2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ビッド配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 131号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	ビッド配線撤去	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 3. 5m m2×3C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ビッド配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 131号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	ビッド配線撤去	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 5. 5mm2×3C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ビッド配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 131号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	ビッド配線撤去	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 22mm2×3C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ビッド配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 131号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	ビッド配線撤去	線種:IVケーブル(600Vビニル絶縁電線), I Vケーブル規格:3. 5mm2	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ビッド配線, 5mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 132号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	ビッド配線撤去	線種:IVケーブル(600Vビニル絶縁電線), I Vケーブル規格:38mm2	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ビッド配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 131号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	ビッド配線撤去	線種:CVV-Sケーブル(しゃへい付制御電線), 心線数:2心, CVV-Sケーブル規格:2. 0mm2×2心 銅テープ	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ビッド配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 131号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	ビッド配線撤去	線種:CVV-Sケーブル(しゃへい付制御電線), 心線数:4心, CVV-Sケーブル規格:2. 0mm2×4心 銅テープ	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ビッド配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 131号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	ラック配線撤去	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル), 心線数:単心, CVケーブル規格:600V 200 mm2	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線(ラック配線)		仕上外径 40mm以下, 撤去(不使用), 抱縛あり	m	1			単 133号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	ラック配線撤去	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 5. 5m m2×3C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線(ラック配線)		仕上外径 20mm以下, 撤去(不使用), 抱縛あり	m	1			単 134号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号	ラック配線撤去	線種:CVケーブル(600V架橋ポリケーブル), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 22mm 2×3C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線(ラック配線)		仕上外径 20mm以下, 撤去(不使用), 抱縛あり	m	1			単 134号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号	ラック配線撤去	線種:IVケーブル(600Vビニル絶縁電線), I Vケーブル規格:38mm2	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線(ラック配線)		仕上外径 20mm以下, 撤去(不使用), 抱縛あり	m	1			単 134号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号	ラック配線撤去	線種:CVV-Sケーブル(しゃへい付制御電線), 心線数:2心, CVV-Sケーブル規格:2. 0mm2×2心 銅テープ	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線(ラック配線)		仕上外径 20mm以下, 撤去(不使用), 抱縛あり	m	1			単 134号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 63号	ころがし配線撤去	線種:CVケーブル(600V架橋ポリケーブル), 心線数:単心, CVケーブル規格:600V 200 mm2	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		トラフ・ころがし配線, 40mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 135号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 64号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	規格(文字入力):金属製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ, 寸法(文字入力):200×200×150	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置		各種, 撤去(不使用), 20cm, 20cm, 15cm	個	1			単 136号	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 65号	屋内分電盤撤去	型式(文字入力):中継端子盤(床置き) 名称(文字入力):	単位	面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自立型分電盤取付		自立型分電盤, 撤去(不使用)	面	1			単 137号	
合計								
単価							円／面	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 66号	堤体配電盤移設	型式(文字入力):堤体配電盤 規格(文字入力):	単位	面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配電盤据付		低圧キュービクル, 移設, 補正なし	面	1			単 138号	
合計								
単価							円/面	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 67号	クレスト投光器分電盤移設	型式(文字入力):クレスト投光器分電盤 名称(文字入力):700×450×125	単位	面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
分電盤取付		露出型分電盤前面0.4m2以下, 移設	面	1			単 139号	
合計								
単価							円/面	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 68号	ビッド配線移設	線種:CVV-Sケーブル(しゃへい付制御電線), 心線数:2心, CVV-Sケーブル規格:2. 0mm2×2心 銅テープ	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ビッド配線, 20mm以下, 移設	m	1			単 140号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 69号	ビッド配線移設	線種:CVV-Sケーブル(しゃへい付制御電線), 心線数:6心, CVV-Sケーブル規格:2. 0mm2×6心 銅テープ	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ビッド配線, 20mm以下, 移設	m	1			単 140号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 70号	ビッド配線移設	線種:CVV-Sケーブル(しゃへい付制御電線), 心線数:7心, CVV-Sケーブル規格:2. 0mm2×7心 銅テープ	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ビッド配線, 20mm以下, 移設	m	1			単 140号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 71号	ビッド配線移設	線種:CVV-Sケーブル(しゃへい付制御電線), 心線数:12心, CVV-Sケーブル規格:2. 0mm2×12心 銅テープ	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ビッド配線, 20mm以下, 移設	m	1			単 140号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 72号	ビッド配線移設	線種:CVV-Sケーブル(しゃへい付制御電線), 心線数:15心, CVV-Sケーブル規格:2. 0mm2×15心 銅テープ	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ビッド配線, 20mm以下, 移設	m	1			単 140号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 73号	ビッド配線移設	線種:CVV-Sケーブル(しゃへい付制御電線), 心線数:20心, CVV-Sケーブル規格:2. 0mm2×20心 銅テープ	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ビッド配線, 40mm以下, 移設	m	1			単 141号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 74号	ビッド配線移設	線種:CVV-Sケーブル(しゃへい付制御電線), 心線数:30心, CVV-Sケーブル規格:2. 0mm2×30心 銅テープ	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ビッド配線, 40mm以下, 移設	m	1			単 141号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 75号	既設ケーブル接続	線種:CVケーブル(600V架橋ポリケーブル), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 3. 5mm2×2C	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
低圧電力ケーブル接続処理		8mm2×3C以下, 2心	箇所	1			単 142号	
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 76号	既設ケーブル接続	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン), 心線数:4心, CVケーブル規格:600V 5. 5m m2×4C	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
低圧電力ケーブル接続処理		8mm2×3C以下, 4心	箇所	1			単 143号	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 77号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 144号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 78号	発動発電設備据付	200kVA以下, 新設, 補正なし, 据付あり, 一体型, ラジエタ式	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	30. 55				
機械工			人	18. 2				
配管工			人	10. 4				
普通作業員			人	7. 8				
電気通信技術員			人	12. 35				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 79号	発動発電設備調整	200kVA以下, 補正なし	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員			人	6. 5				
電気通信技術者			人	3. 5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/台	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 80号	発動発電設備据付	200kVA以下, 撤去(不使用), 補正なし , 据付なし, 一体型, ラジエタ式	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	11. 75				
機械工			人	7				
配管工			人	4				
普通作業員			人	3				
電気通信技術員			人	4. 75				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/台	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 81号	配電盤据付	低圧キュービクル, 新設, 補正なし	単位	面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 5				
電工			人	3				
普通作業員			人	2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／面	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 82号	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル)	600V CV 100mm2, 単心	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ポリエチレンケーブル 600V(CV)100mm2 単心			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 83号	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル)	600V CV 250mm2, 単心	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ポリエチレンケーブル 600V(CV)250mm2 単心			m	1				
合計								
単価							円／m	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 01	
						歩掛適用年月	2025. 01	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 84号	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル)	600V CV 3. 5mm2, 2心	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ポリエチレンケーブル 600V(CV)3. 5mm22心			m	1				
合計								
単価							円／m	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 01	
						歩掛適用年月	2025. 01	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 85号	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル)	600V CV 5. 5mm2, 2心	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ポリエチレンケーブル 600V(CV)5. 5mm22心			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 01	
						歩掛適用年月	2025. 01	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 86号	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル)	600V CV 14mm ² , 2心	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ポリエチレン絶縁ビニールシースケーブル 600V(CV)14mm ² 2心			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 01	
						歩掛適用年月	2025. 01	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 87号	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル)	600V CV 3. 5mm ² , 3心	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ポリエチレン絶縁ビニールシースケーブル 600V(CV)3. 5mm ² 3心			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 01	
						歩掛適用年月	2025. 01	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 88号	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル)	600V CV 38mm2, 3心	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ポリエチレンケーブル 600V(CV)38mm2 3心			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 01	
						歩掛適用年月	2025. 01	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 89号	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル)	600V CV 3. 5mm2, 4心	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ポリエチレンケーブル 600V(CV)3. 5mm24心			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 90号	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル)	600V CV 5. 5mm2, 4心	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル 600V(CV)5. 5mm24心			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 91号	VCTケーブル(600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 600V(VCT)3. 5mm22心			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 92号	IV電線(600Vビニル絶縁電線)	IV 38mm2	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁電線 IV 38mm2			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 93号	CVV-Sケーブル(しゃへい付制御電線)	CVV-S 2. 0 mm2 銅テープ, 2心	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
静電しゃへい付制御・絶縁シースケーブル CVV-S 銅テープ 2. 0mm2 2心			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 94号	CVV-Sケーブル(しゃへい付制御電線)	CVV-S 2. 0 mm2 銅テープ, 3心	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
静電しゃへい付制御・絶縁シースケーブル CVV-S 銅テープ 2. 0mm2 3心			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 95号	CVV-Sケーブル(しゃへい付制御電線)	CVV-S 2. 0 mm2 銅テープ, 6心	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
静電しゃへい付制御・絶縁シースケーブル CVV-S 銅テープ 2. 0mm2 6心			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 01	
						歩掛適用年月	2025. 01	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 96号	FCPEV-Sケーブル(銅テープ)	FCPEV-S 1. 2mm, 1対	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
着色識別PE絶縁ビニルシースケーブル銅テープ FCPEV-S 1. 2mm 1P			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 01	
						歩掛適用年月	2025. 01	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 97号	端末処理材料(CV)JCAA規格 600V		単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 端末処理材料(CV)JCAA規格 600V 250mm2単心			組	1				
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 98号	端末処理材料(CV)JCAA規格 600V	600V100mm2 単心	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
端末処理材料(CV)JCAA規格 600V 100mm2 単心			組	1				
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 99号	電線管敷設	厚鋼, 22mm以下, 新設, ナドル留め, 2m以上, 補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	12				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 01	
						歩掛適用年月	2025. 01	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 100号	厚鋼電線管 (G)	呼び径 22, 95%	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管 G22			m	1				
附属品費			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 01	
						歩掛適用年月	2025. 01	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 101号	電線管敷設	厚鋼, 36mm以下, 新設, ナドル留め, 2m以上, 補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	20. 4				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 01	
						歩掛適用年月	2025. 01	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 102号	厚鋼電線管 (G)	呼び径 36, 95%	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管 G36			m	1				
附属品費			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 01	
						歩掛適用年月	2025. 01	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 103号	電線管敷設	薄鋼, 39mm以下, 新設, ナドル留め, 2m未満, 補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	15				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 01	
						歩掛適用年月	2025. 01	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 104号	薄鋼電線管 (C)	呼び径 31, 95%	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
薄鋼電線管 C31			m	1				
附属品費			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 01	
						歩掛適用年月	2025. 01	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 105号	電線管敷設	薄鋼, 63mm以下, 新設, ナドル留め, 2m未満, 補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	30				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 106号	薄鋼電線管 (C)	呼び径 63, 95%	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
薄鋼電線管 C63			m	1				
附属品費			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 107号	金属製可とう電線管敷設	38mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	6. 5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 108号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5. 5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 109号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 40mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	10				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 110号	ケーブル及び電線配線	ビッド配線, 40mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	8. 4				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 111号	ケーブル及び電線配線	ビッド配線, 20mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4. 4				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 01	
						歩掛適用年月	2025. 01	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 112号	ケーブル及び電線配線(ラック配線)	仕上外径 40mm以下, 新設, 抱縛あり	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	13				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 01	
						歩掛適用年月	2025. 01	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 113号	ケーブル及び電線配線(ラック配線)	仕上外径 20mm以下, 新設, 抱縛あり	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	7. 1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 114号	ケーブルラック設置	ケーブルラック1000mm以下, 新設, 敷板なし, 補正なし, 補正なし	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	9				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 115号	溶融亜鉛メッキ製ケーブルラック	W= 900mm, H=100mm 直線型	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶融亜鉛メッキ製ケーブルラック H100mm W900mm直線型			m	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 116号	タ`ク`タ-取付	タ`ク`タ-75mm×40mm以下, 新設	単位	個	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 117号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 118号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 119号	ステンレス製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(端子付き)		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 ステンレス製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(端子付き) 300×300×150			台	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 120号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	各種, 新設, 30cm, 30cm, 15cm	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 375				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 121号	分電盤取付	露出型分電盤前面1. 2m2以下, 新設	単位	面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／面	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 122号	配電盤据付	低圧キュービクル, 撤去(不使用), 補正なし	単位	面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 25				
電工			人	1. 5				
普通作業員			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／面	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 123号	電線管敷設	厚鋼, 22mm以下, 撤去(不使用), クリップ 留め, 2m以上, 補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 124号	電線管敷設	薄鋼, 39mm以下, 撤去(不使用), クリップ 留め, 2m未満, 補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5. 25				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 125号	電線管敷設	薄鋼, 63mm以下, 撤去(不使用), クリップ 留め, 2m未満, 補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	10. 5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 126号	合成樹脂可とう電線管敷設 (PF管・CD管)	22mm以下, 撤去(不使用), 埋設以外	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 45				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 127号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 40mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 128号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 75				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 129号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 5mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 6				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 130号	ケーブル及び電線配線	ビッド配線, 40mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 131号	ケーブル及び電線配線	ビッド配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 132号	ケーブル及び電線配線	ビッド配線, 5mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 48				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 01	
						歩掛適用年月	2025. 01	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 133号	ケーブル及び電線配線(ラック配線)	仕上外径 40mm以下, 撤去(不使用), 抱縛あり	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	6. 5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 01	
						歩掛適用年月	2025. 01	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 134号	ケーブル及び電線配線(ラック配線)	仕上外径 20mm以下, 撤去(不使用), 抱縛あり	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	3. 55				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 135号	ケーブル及び電線配線	トラフ・ころがし配線, 40mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	3. 1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 136号	プルボックス設置	各種, 撤去(不使用), 20cm, 20cm, 15cm	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 138				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 137号	自立型分電盤取付	自立型分電盤, 撤去(不使用)	単位	面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 25				
電工			人	1				
普通作業員			人	0. 5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／面	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 138号	配電盤据付	低圧キュービクル, 移設, 補正なし	単位	面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	1				
電工			人	6				
普通作業員			人	4				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／面	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 139号	分電盤取付	露出型分電盤前面0. 4m2以下, 移設	単位	面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 6				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／面	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 140号	ケーブル及び電線配線	ヒット配線, 20mm以下, 移設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	8. 8				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 141号	ケーブル及び電線配線	ヒット配線, 40mm以下, 移設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	16. 8				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 142号	低圧電力ケーブル接続処理	8mm2×3C以下, 2心	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 16				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 143号	低圧電力ケーブル接続処理	8mm2×3C以下, 4心	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 24				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 144号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 6 徳土 正木ダム 上勝・正木 2号予備電源設備改良工事（担 い手確保型）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
M000302010	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック2t積 吊能力2.9t	供用日	1.146	8,811	
	合計額				8,811	

見積単価一覧表

工事名	R6徳土 正木ダム 上勝・正木 2号予備電源設備改良工事(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	廃プラスチック	t	71,400	運搬距離 L=6.4km
処分費	金属くず	t	0	運搬距離 L=23.4km
処分費	廃バッテリー	kg	42	運搬距離 L=30.2km
※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	通期の週休2日経費補正	式	114,787	
共通仮設費分	通期の週休2日経費補正	式	25,000	

数 1 号		数 量 計 算 書					
名称		位置	算定式	小計	単位	計	摘要
使用材料							
厚鋼電線管	G22 (SUS)		(数量集計表より)		m	7	
厚鋼電線管	G36 (SUS)		(数量集計表より)		m	6	
薄鋼電線管	C31		(数量集計表より)		m	2	
薄鋼電線管	C63		(数量集計表より)		m	2	
可とう電線管	防爆型フレキシブルフィッティング φ22 (SUS)		(数量集計表より)		m	2	
ケーブルラック	幅900mm、高100mm		(数量集計表より)		m	1	
ケーブルラック支持材	立ち上がり支持金具		(数量集計表より)		個	4	
ダクタチャンネル	ラック固定用		(数量集計表より)		個	2	
フルボックス	300×300×150 (SUS)		(数量集計表より)		個	1	
600V (CV)	100 mm ² (単心)		(数量集計表より)		m	23	
600V (CV)	250 mm ² (単心)		(数量集計表より)		m	87	
600V (CV)	3.5 mm ² (2心)		(数量集計表より)		m	41	
600V (CV)	5.5 mm ² (2心)		(数量集計表より)		m	17	
600V (CV)	14 mm ² (2心)		(数量集計表より)		m	239	
600V (CV)	3.5 mm ² (3心)		(数量集計表より)		m	26	
600V (CV)	38 mm ² (3心)		(数量集計表より)		m	2	
600V (CV)	3.5 mm ² (4心)		(数量集計表より)		m	23	
600V (CV)	5.5 mm ² (4心)		(数量集計表より)		m	8	
600V (VCT)	3.5 mm ² (2心)		(数量集計表より)		m	2	


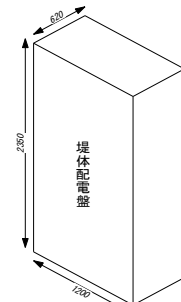
数 2 号

数量計算書

[illegible]

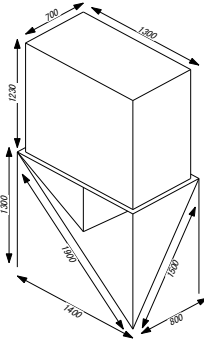
数 3 号

数 量 計 算 書

名称	位置	算定式	小計	単位	計	摘要
撤去品処理（有価物）						撤去盤外形寸法 [mm]   厚さ t [mm] 扉 3.2 床板 2.3 天面 1.6 背面 1.6 側面 1.6
ヘビーH 2						
No.2自動始動発電機盤		(扉面) (厚さ) (比重) $1950 \times 900 \times t 3.2 \times 7.85 \times 10^{-6}$	44.1	kg		
No.2直流電源盤		(扉面) (厚さ) (比重) $1950 \times 700 \times t 3.2 \times 7.85 \times 10^{-6}$	34.3	kg		
堤体配電盤		(扉面) (厚さ) (比重) $2350 \times 1200 \times t 3.2 \times 7.85 \times 10^{-6}$	70.8	kg		
燃料小出槽・架台		(摘要欄より) 燃料槽 + 架台	340.0	kg		
配管類		(撤去配管・配線重量表より)	13.8	kg		
計				t	0.5	
ヘビーH 3						
No.2自動始動発電機盤		(側面) (背面) (天面) $((1950 \times (1200 + 300) + 1950 \times 900 + 1200 \times 900) \times t 1.6$				
		(床板) (比重) $+ 1200 \times 900 \times t 2.3 \times 7.85 \times 10^{-6}$	91.8	kg		
No.2直流電源盤		(側面) (背面) (天面) $((1950 \times 900 + 1950 \times 700 + 900 \times 700) \times t 1.6$				
		(床板) (比重) $+ 900 \times 700 \times t 2.3 \times 7.85 \times 10^{-6}$	58.5	kg		
堤体配電盤		(側面) (背面) (天面) $((2350 \times 620 \times 2 + 2350 \times 1200 + 1200 \times 620) \times t 1.6$				
		(床板) (比重) $+ 1200 \times 620 \times t 2.3 \times 7.85 \times 10^{-6}$	94.8	kg		
ブルボックス		(撤去配管・配線重量表より)	2.6	kg		
計				t	0.2	

数 4 号

数 量 計 算 書

名称	位置	算定式	小計	単位	計	摘要
故銑B		(摘要欄より) 発電機 + 配管類	2220.0	kg		 盤重量 [kg] No.2自動始動発電機盤 既設 650 新設 1000 No.2直流電源盤 既設 400 新設 1200 堤体配電盤 既設 450 新設 900 発電機重量 [kg] 既設 2130 新設 3000 小出槽重量 [kg] 既設 200 (燃料槽) 140 (架台) 90 (配管類) 新設 700 (一式)
				t	2.2	
1号銅線		(撤去配管・配線重量表より)	1209.8	kg	1210	
2号銅線		(撤去配管・配線重量表より)	11.1	kg	11	
鉄スクラップ		(ヘビーH2) (ヘビーH3) (故銑B) 0.5 + 0.2 + 2.2	2.9	t	2.9	
非鉄スクラップ		(1号銅線) (2号銅線) 1210 + 11	1221	kg		
				t	1.2	
撤去品処理						
廃プラスチック		(撤去配管・配線重量表より)	254.7	kg		
				t	0.3	
金属くず		(盤重量) (盤有価物重量) (蓄電池重量) (650 + 400 + 450) - (149.2 + 245.1) - 180.0	925.7	kg		
				t	0.9	
廃バッテリー		(蓄電池重量) (個数) 15 × 12	180.0	kg	180	
				t	0.2	

数 5 号

数 量 計 算 書

名称	位置	算定式	小計	単位	計	摘要
機器容積重量						
(既設) No.2自動始動発電器盤		(kg) (m) (m) (m) $650 \div (1.95 \times 0.9 \times 1.2)$	308.6	kg/m3	309	
(既設) No.2直流電源盤		(kg) (m) (m) (m) $400 \div (1.95 \times 0.7 \times 0.9)$	325.6	kg/m3	326	
(既設) 堤体配電盤		(kg) (m) (m) (m) $450 \div (2.35 \times 1.2 \times 0.62)$	257.4	kg/m3	257	
(既設) 予備発電装置		(kg) (m) (m) (m) $2130 \div (1.25 \times 2.8 \times 0.9)$	676.2	kg/m3	676	
(既設) 小出槽 (架台を含む)		(kg) (m) (m) (m) (m) (m) (m) $340 \div ((1.23 \times 1.3 \times 0.7) + (1.3 \times 1.4 \times 0.8))$	132.0	kg/m3	132	
(新設) No.2自動始動発電器盤		(kg) (m) (m) (m) $1000 \div (2.35 \times 0.9 \times 1.2)$	394.0	kg/m3	394	
(新設) No.2直流電源盤		(kg) (m) (m) (m) $1200 \div (2.35 \times 0.7 \times 0.9)$	810.5	kg/m3	811	
(新設) 堤体配電盤		(kg) (m) (m) (m) $900 \div (2.35 \times 1.2 \times 0.62)$	514.8	kg/m3	515	
(新設) 予備発電装置		(kg) (m) (m) (m) $3000 \div (1.25 \times 2.8 \times 0.9)$	952.4	kg/m3	952	
(新設) 小出槽 (架台を含む)		(kg) (m) (m) (m) (m) (m) (m) $700 \div ((1.23 \times 1.3 \times 0.7) + (1.3 \times 1.4 \times 0.8))$	272.0	kg/m3	272	
搬入・搬出						
搬入 (300kg/m3未満)		(小出槽) 700	700.0	kg		
				t	0.7	
搬入 (400kg/m3未満)		(自動始動発電機盤) 1000	1000.0	kg		
				t	1.0	
搬入 (600kg/m3未満)		(堤体配電盤) 900	900.0	kg		
				t	0.9	

数 6 号

数量計算書

[illegible]

【撤 去 配 管 ・ 配 線 重 量 表】

線 種	導 体			心 数	絶 縁 体 厚 さ	シ ー ス 厚 さ	仕 上 り 外 形 約	概算質量 (kg/km)	撤去数量 (m)	撤去質量（内訳）		スクラップ
	公 称 断面積 (mm ²)	形 状 構 成 (本/mm)	外 形 (mm)							銅 (kg)	廃ブラ (kg)	
600V (CV)	250	円形圧縮	19.0	単心	2.5	1.8	28.0	2,500	37	82.9	9.6	1号銅線
	200	円形圧縮	17.0	単心	2.5	1.7	26.0	2,050	510	913.9	131.6	1号銅線
	100	円形圧縮	12.0	単心	2.0	1.5	19.0	1,100	23	20.6	4.7	1号銅線
	38	円形圧縮	7.3	3心	1.2	1.7	25.0	1,350	1	1.0	0.4	1号銅線
	22	円形圧縮	5.5	3心	1.2	1.5	20.0	830	205	121.2	49.0	1号銅線
	14	円形圧縮	4.4	2心	1.0	1.5	16.0	415	239	60.0	39.2	1号銅線
	5.5	7 / 1.0	3.0	2心	1.0	1.5	13.0	220	12	1.2	1.4	2号銅線
	5.5	7 / 1.0	3.0	4心	1.0	1.5	16.0	355	4	0.8	0.6	2号銅線
	5.5	7 / 1.0	3.0	3心	1.0	1.5	14.0	285	17	2.5	2.3	2号銅線
	3.5	7 / 0.8	2.4	2心	0.8	1.5	11.0	160	13	0.8	1.3	2号銅線
	3.5	7 / 0.8	2.4	3心	0.8	1.5	12.0	200	8	0.8	0.8	2号銅線
600V (IV)	38	7 / 2.6	7.8	－	1.8	－	11.5	430	30	10.2	2.7	1号銅線
	3.5	7 / 0.8	2.4	－	0.8	－	4.0	45	8	0.3	0.1	2号銅線
CVV-S	2.0	7 / 0.6	1.8	2心	0.8	1.5	10.5	150	54	1.9	6.2	2号銅線
	2.0	7 / 0.6	1.8	4心	0.8	1.5	12.0	210	9	0.6	1.3	2号銅線
	2.0	7 / 0.6	1.8	10心	0.8	1.5	17.5	430	12	2.2	3.0	2号銅線

呼び	外径 (mm)	定尺 (m)	概算重量		撤去数量 (m)	撤去質量 (kg)	分類
			(kg/本)	(kg/m)			
G22	26.5	3.66	5.01	1.37	7.0	9.6	ヘビーH 2
C31	31.8	3.66	4.36	1.19	1.0	1.2	ヘビーH 2
C63	63.5	3.66	11.10	3.03	1.0	3.0	ヘビーH 2
PFD22	30.5	50.0	12.00	0.24	2.0	0.5	廃ブラ

品名	外形寸法 ヨコ×タテ×フカサ (mm)	板厚 (mm)	概算質量 (kg/個)	撤去数量 (個)	撤去質量 (kg)	分類
ブルボックス	200×200×150	1.6	2.6	1.0	2.6	ヘビーH 3

撤去品質量 (計)	1号銅線	1,209.8	[kg]
	2号銅線	11.1	[kg]
	ヘビーH 2	13.8	[kg]
	ヘビーH 3	2.6	[kg]
	廃ブラ	254.7	[kg]

【数量集計表 1】

区分	工種	施工方法	材料	規格	単位	合計	(拾出No.)											
							拾出数量											
設置	配管工	屋内露出配管	厚鋼電線管	G22 (SUS)	m	7	(118)	(120)										
							4.1	2.6										
			厚鋼電線管	G36 (SUS)	m	6	(122)											
							5.5											
			薄鋼電線管	C31	m	2	(136)											
							2.0											
	配線器具設置工	ケーブ ルブック取付	ケーブ ルブック	幅900mm、高100mm	m	1	(133)											
							1.0											
		ダ クター取付	ダ クターチャンネル	ブック固定用	個	2	(131)											
							2.0											
			ケーブ ルブック支持材	立ち上がり支持金具	個	4	(132)											
							4.0											
	配線工	管内配線	600V (CV)	3.5 mm ² (2 心)	m	2	(135)											
							2.0											
			600V (CV)	14 mm ² (2 心)	m	228	(51)											
							228.0											
			600V (CV)	38 mm ² (3 心)	m	2	(137)											
							2.0											
			600V (CV)	3.5 mm ² (4 心)	m	15	(37)	(39)										
						11.0	3.6											
		600V (CV)	5.5 mm ² (4 心)	m	8	(134)												
						8.0												
		CVV-S	2 mm ² (6 心)	m	5	(41)												
						5.1												
		ビ ット配線	600V (CV)	250 mm ² (単心)	m	32	(42)											
							31.5											
			600V (CV)	3.5 mm ² (2 心)	m	2	(6)											
						1.7												
600V (CV)			5.5 mm ² (2 心)	m	11	(44)												
						10.5												
600V (CV)			14 mm ² (2 心)	m	11	(50)												
						10.5												
600V (CV)			3.5 mm ² (3 心)	m	2	(5)												
					1.7													
600V (CV)	3.5 mm ² (4 心)		m	8	(36)	(38)												
					4.0	4.0												
600V (VCT)	3.5 mm ² (2 心)		m	2	(7)													
					1.7													
600V (IV)	38 mm ²	m	12	(9)	(48)													
				1.7	10.5													
CVV-S	2 mm ² (2 心)	m	12	(8)	(46)													
				1.7	10.5													
CVV-S	2 mm ² (6 心)	m	4	(40)														
				4.0														

【数 量 集 計 表 2】

区分	工種	施工方法	材料	規格	単位	合計	(拾出No.)									
							拾出数量									
設置	配線工	ラック(ダクト)配線	600V (CV)	250 mm ² (単心)	m	18	(43)									
							18.3									
			600V (CV)	5.5 mm ² (2心)	m	6	(45)									
							6.1									
			600V (IV)	38 mm ²	m	6	(49)									
							6.1									
	ブロードボックス設置工	ブロードボックス設置	CVV-S	2 mm ² (2心)	m	6	(47)									
							6.1									
			ブロードボックス	300×300×150 (SUS)	個	1	(123)									
	発電設備設置工 (機器間の配管配線を含む)	ビッド配線					1.0									
			600V (CV)	100 mm ² (単心)	m	17	(1)									
							17.0									
			600V (CV)	250 mm ² (単心)	m	28	(10)									
							27.6									
			600V (CV)	3.5 mm ² (2心)	m	28	(12)	(14)	(16)							
							9.2	9.2	9.2							
			600V (CV)	3.5 mm ² (3心)	m	18	(18)	(20)								
							9.2	9.2								
			600V (IV)	38 mm ²	m	9	(3)									
							8.5									
			CVV-S	2 mm ² (2心)	m	46	(22)	(24)	(26)	(28)	(30)					
							9.2	9.2	9.2	9.2	9.2					
			CVV-S	2 mm ² (3心)	m	9	(32)									
							9.2									
			FCPEV-SB	1.2 mm (1対)	m	9	(34)									
							9.2									
		ラック(ダクト)配線	600V (CV)	100 mm ² (単心)	m	6	(2)									
							6.0									
			600V (CV)	250 mm ² (単心)	m	9	(11)									
							9.0									
			600V (CV)	3.5 mm ² (2心)	m	9	(13)	(15)	(17)							
							3.0	3.0	3.0							
			600V (CV)	3.5 mm ² (3心)	m	6	(19)	(21)								
							3.0	3.0								
			600V (IV)	38 mm ²	m	3	(4)									
							3.0									
			CVV-S	2 mm ² (2心)	m	15	(23)	(25)	(27)	(29)	(31)					
							3.0	3.0	3.0	3.0	3.0					
移設	配線工	ビッド配線	FCPEV-SB	1.2 mm (1対)	m	3	(33)									
							3.0									
			CVV-S	2 mm ² (2心)	m	3	(70)									
							2.5									
			CVV-S	2 mm ² (6心)	m	5	(68)	(69)								
							2.5	2.5								
			CVV-S	2 mm ² (7心)	m	13	(56)	(57)	(59)	(60)						
							2.5	4.0	2.5	4.0						

【数 量 集 計 表 3】

区分	工種	施工方法	材料	規格	単位	合計	(拾出No.)									
							拾出数量									
移設	配線工	ビッド配線	CVV-S	2 mm ² (12心)	m	3	(74)									
							2.5									
			CVV-S	2 mm ² (15心)	m	8	(52)	(63)	(71)							
							2.5	2.5	2.5							
			CVV-S	2 mm ² (20心)	m	30	(53)	(54)	(55)	(62)	(64)	(65)	(66)	(67)	(72)	(73)
撤去	配管撤去工	屋内露出配管撤去	CVV-S	2 mm ² (30心)	m	8	2.5	2.5	4.0	4.0	2.5	2.5	2.5	2.5	4.0	2.5
							(58)	(61)								
			厚鋼電線管	G22	m	7	4.0	4.0								
							(124)	(126)	(128)							
			薄鋼電線管	C31	m	1	1.0									
							(141)									
			薄鋼電線管	C63	m	1	1.0									
							(138)									
	配線撤去工	管内配線撤去	可とう電線管	PFD22	m	2	(127)	(129)								
							1.0	1.0								
			600V (CV)	200 mm ² (単心)	m	401	(116)									
							400.5									
			600V (CV)	3.5 mm ² (2心)	m	1	(140)									
							1.0									
			600V (CV)	14 mm ² (2心)	m	228	(114)									
							228.0									
			600V (CV)	3.5 mm ² (3心)	m	4	(95)									
							3.6									
			600V (CV)	22 mm ² (3心)	m	134	(112)									
							133.9									
			600V (CV)	38 mm ² (3心)	m	1	(142)									
							1.0									
			600V (CV)	5.5 mm ² (4心)	m	4	(139)									
							4.0									
			600V (IV)	3.5 mm ²	m	4	(97)									
							3.6									
			CVV-S	2 mm ² (4心)	m	5	(99)									
							5.1									
	ビッド配線撤去		600V (CV)	200 mm ² (単心)	m	63	(100)	(115)								
							31.5	31.5								
			600V (CV)	14 mm ² (2心)	m	11	(113)									
							10.5									
			600V (CV)	3.5 mm ² (3心)	m	4	(94)									
							4.0									
			600V (CV)	5.5 mm ² (3心)	m	11	(104)									
							10.5									
			600V (CV)	22 mm ² (3心)	m	33	(102)	(110)								
							10.5	22.5								
			600V (IV)	3.5 mm ²	m	4	(96)									
							4.0									
			600V (IV)	38 mm ²	m	12	(79)	(108)								
							1.7	10.5								

【数量拾い出し表 1】

設備名：2号予備発電機設備

： 配線工対象外（機器据付（撤去）歩掛対象）

抽出 No	図面 No	ケーブル No	区間		名称	条数	区分	施工方法	合計	内訳																											
			自	至																																	
1	参4	新01	No.2直流電源盤	発電機	CV100mm2-1C	2	設置	ビット配線	17.0	0.5	0.8	4.0	3.2																								
2								ラック(ダクト)配線	6.0					1.5	1.5																						
3	参4	新02	No.2直流電源盤	発電機	IV38mm2	1	設置	ビット配線	8.5	0.5	0.8	4.0	3.2																								
4								ラック(ダクト)配線	3.0					1.5	1.5																						
5	参4	新03	No.2自動始動発電機盤	No.2直流電源盤	CV3.5mm2-3C	1	設置	ビット配線	1.7	0.5	0.7	0.5																									
6	参4	新04	No.2自動始動発電機盤	No.2直流電源盤	CV3.5mm2-2C	1	設置	ビット配線	1.7	0.5	0.7	0.5																									
7	参4	新05	No.2自動始動発電機盤	No.2直流電源盤	VCT3.5mm2-2C	1	設置	ビット配線	1.7	0.5	0.7	0.5																									
8	参4	新06	No.2自動始動発電機盤	No.2直流電源盤	CVV-S2mm2-2C	1	設置	ビット配線	1.7	0.5	0.7	0.5																									
9	参4	新07	No.2自動始動発電機盤	No.2直流電源盤	IV38mm2	1	設置	ビット配線	1.7	0.5	0.7	0.5																									
10	参4	新08	No.2自動始動発電機盤	発電機	CV250mm2-1C	3	設置	ビット配線	27.6	0.5	0.7	0.8	4.0	3.2																							
11								ラック(ダクト)配線	9.0						1.5	1.5																					
12	参4	新09	No.2自動始動発電機盤	発電機	CV3.5mm2-2C	1	設置	ビット配線	9.2	0.5	0.7	0.8	4.0	3.2																							
13								ラック(ダクト)配線	3.0						1.5	1.5																					
14	参4	新10	No.2自動始動発電機盤	発電機	CV3.5mm2-2C	1	設置	ビット配線	9.2	0.5	0.7	0.8	4.0	3.2																							
15								ラック(ダクト)配線	3.0						1.5	1.5																					
16	参4	新11	No.2自動始動発電機盤	発電機	CV3.5mm2-2C	1	設置	ビット配線	9.2	0.5	0.7	0.8	4.0	3.2																							
17								ラック(ダクト)配線	3.0						1.5	1.5																					
18	参4	新12	No.2自動始動発電機盤	発電機	CV3.5mm2-3C	1	設置	ビット配線	9.2	0.5	0.7	0.8	4.0	3.2																							
19								ラック(ダクト)配線	3.0						1.5	1.5																					
20	参4	新13	No.2自動始動発電機盤	発電機	CV3.5mm2-3C	1	設置	ビット配線	9.2	0.5	0.7	0.8	4.0	3.2																							
21								ラック(ダクト)配線	3.0						1.5	1.5																					
22	参4	新14	No.2自動始動発電機盤	発電機	CVV-S2mm2-2C	1	設置	ビット配線	9.2	0.5	0.7	0.8	4.0	3.2																							
23								ラック(ダクト)配線	3.0						1.5	1.5																					
24	参4	新15	No.2自動始動発電機盤	発電機	CVV-S2mm2-2C	1	設置	ビット配線	9.2	0.5	0.7	0.8	4.0	3.2																							
25								ラック(ダクト)配線	3.0						1.5	1.5																					
26	参4	新16	No.2自動始動発電機盤	発電機	CVV-S2mm2-2C	1	設置	ビット配線	9.2	0.5	0.7	0.8	4.0	3.2																							
27								ラック(ダクト)配線	3.0						1.5	1.5																					
28	参4	新17	No.2自動始動発電機盤	発電機	CVV-S2mm2-2C	1	設置	ビット配線	9.2	0.5	0.7	0.8	4.0	3.2																							
29								ラック(ダクト)配線	3.0						1.5	1.5																					
30	参4	新18	No.2自動始動発電機盤	発電機	CVV-S2mm2-2C	1	設置	ビット配線	9.2	0.5	0.7	0.8	4.0	3.2																							
31								ラック(ダクト)配線	3.0						1.5	1.5																					
32	参4	新19	No.2自動始動発電機盤	発電機	CVV-S2mm2-3C	1	設置	ビット配線	9.2	0.5	0.7	0.8	4.0	3.2																							
33								ラック(ダクト)配線	3.0						1.5	1.5																					
34	参4	新20	No.2自動始動発電機盤	発電機	FCPEV-SB1.2mm-1P	1	設置	ビット配線	9.2	0.5	0.7	0.8	4.0	3.2																							
35								ラック(ダクト)配線	3.0						1.5	1.5																					

【数量拾い出し表 2】

設備名：2号予備発電機設備

: 配線工対象外（機器据付（撤去）歩掛対象）

始出 No	図面 No	テーブル No	区間		名称	条数	区分	施工方法	合計	内訳																											
			自	至																																	
36	参4	新21	No.2自動始動発電機盤	給気ファン	CV3.5mm2-4C	2	設置	ビット配線	4.0	0.5	0.7	0.8																									
37								管内配線	11.0				3.0	2.5																							
38	参4	新22	No.2自動始動発電機盤	燃料小出槽	CV3.5mm2-4C	1	設置	ビット配線	4.0	0.5	0.7	2.8																									
39								管内配線	3.6				2.0	0.6	1.0																						
40	参4	新23	No.2自動始動発電機盤	燃料小出槽	CVV-S2mm2-6C	1	設置	ビット配線	4.0	0.5	0.7	2.8																									
41								管内配線	5.1				2.0	1.5	0.6	1.0																					
42	参4	新24	No.2自動始動発電機盤	堤体配電盤	CV250mm2-1C	3	設置	ビット配線	31.5	0.5	0.7	0.8	4.0		1.5	2.5	0.5																				
43								ラック(ダクト)配線	18.3					6.1																							
44	参4	新25	No.2自動始動発電機盤	堤体配電盤	CV5.5mm2-2C	1	設置	ビット配線	10.5	0.5	0.7	0.8	4.0		1.5	2.5	0.5																				
45								ラック(ダクト)配線	6.1					6.1																							
46	参4	新26	No.2自動始動発電機盤	堤体配電盤	CVV-S2mm2-2C	1	設置	ビット配線	10.5	0.5	0.7	0.8	4.0		1.5	2.5	0.5																				
47								ラック(ダクト)配線	6.1					6.1																							
48	参4	新27	No.2自動始動発電機盤	堤体配電盤	IV38mm2	1	設置	ビット配線	10.5	0.5	0.7	0.8	4.0		1.5	2.5	0.5																				
49								ラック(ダクト)配線	6.1					6.1																							
50	参4	新28	堤体配電盤	左岸上流計測小屋	CV14mm2-2C	1	設置	ビット配線	10.5	0.5	4.3	5.7																									
51								管内配線	228.0				116.0	110.0	2.0																						
52	参5	移01	中継端子盤	光ケーブル接続室・中継端子盤	CVV-S2mm2-15C	1	移設	ビット配線	2.5	1.0	1.5																										
53	参5	移02	中継端子盤	光ケーブル接続室・中継端子盤	CVV-S2mm2-20C	1	移設	ビット配線	2.5	1.0	1.5																										
54	参5	移03	中継端子盤	光ケーブル接続室・中継端子盤	CVV-S2mm2-20C	1	移設	ビット配線	2.5	1.0	1.5																										
55	参5	移04	中継端子盤	排水ポンプ機側操作盤	CVV-S2mm2-20C	1	移設	ビット配線	4.0	1.0	3.0																										
56	参5	移05	中継端子盤	No.1予備ゲート機側操作盤	CVV-S2mm2-7C	1	移設	ビット配線	2.5	1.0	1.5																										
57	参5	移06	中継端子盤	No.1主ゲート機側操作盤	CVV-S2mm2-7C	1	移設	ビット配線	4.0	1.0	3.0																										
58	参5	移07	中継端子盤	No.1主ゲート機側操作盤	CVV-S2mm2-30C	1	移設	ビット配線	4.0	1.0	3.0																										
59	参5	移08	中継端子盤	No.2予備ゲート機側操作盤	CVV-S2mm2-7C	1	移設	ビット配線	2.5	1.0	1.5																										
60	参5	移09	中継端子盤	No.2主ゲート機側操作盤	CVV-S2mm2-7C	1	移設	ビット配線	4.0	1.0	3.0																										
61	参5	移10	中継端子盤	No.2主ゲート機側操作盤	CVV-S2mm2-30C	1	移設	ビット配線	4.0	1.0	3.0																										
62	参5	移11	中継端子盤	流量調整バルブ機側操作盤	CVV-S2mm2-20C	1	移設	ビット配線	4.0	1.0	3.0																										
63	参5	移12	中継端子盤	No.1クレストゲート機側伝送装置	CVV-S2mm2-15C	1	移設	ビット配線	2.5	1.0	1.5																										
64	参5	移13	中継端子盤	No.1クレストゲート機側伝送装置	CVV-S2mm2-20C	1	移設	ビット配線	2.5	1.0	1.5																										
65	参5	移14	中継端子盤	No.1クレストゲート機側操作盤	CVV-S2mm2-20C	1	移設	ビット配線	2.5	1.0	1.5																										
66	参5	移15	中継端子盤	No.2クレストゲート機側伝送装置	CVV-S2mm2-20C	1	移設	ビット配線	2.5	1.0	1.5																										
67	参5	移16	中継端子盤	No.2クレストゲート機側操作盤	CVV-S2mm2-20C	1	移設	ビット配線	2.5	1.0	1.5																										
68	参5	移17	中継端子盤	表面取水設備機側操作盤	CVV-S2mm2-6C	1	移設	ビット配線	2.5	1.0	1.5																										
69	参5	移18	中継端子盤	表面取水設備機側操作盤	CVV-S2mm2-6C	1	移設	ビット配線	2.5	1.0	1.5																										
70	参5	移19	中継端子盤	表面取水設備機側操作盤	CVV-S2mm2-2C	1	移設	ビット配線	2.5	1.0	1.5																										

【数量拾い出し表 3】

設備名：2号予備発電機設備

: 配線工対象外（機器据付（撤去）歩掛対象）

始出 No	図面 No	ヶ-ブ No	区間		名称	条数	区分	施工方法	合計	内訳																											
			自	至																																	
71	参5	移20	中継端子盤	表面取水設備機側操作盤	CVV-S2mm2-15C	1	移設	ビ ット配線	2.5	1.0	1.5																										
72	参5	移21	中継端子盤	充水バルブ機側操作盤	CVV-S2mm2-20C	1	移設	ビ ット配線	4.0	1.0	3.0																										
73	参5	移22	中継端子盤	充水バルブ遠方操作盤	CVV-S2mm2-20C	1	移設	ビ ット配線	2.5	1.0	1.5																										
74	参5	移23	中継端子盤	堤体水位計	CVV-S2mm2-12C	1	移設	ビ ット配線	2.5	1.0	1.5																										
75	参2	撤01	No.2直流電源盤	発電機	CV100mm2-1C	2	撤去	ビ ット配線	17.0	0.5	0.8	4.0	3.2																								
76								ラック(ダクト)配線	6.0					1.5	1.5																						
77	参2	撤02	No.2直流電源盤	発電機	IV38mm2	1	撤去	ビ ット配線	8.5	0.5	0.8	4.0	3.2																								
78								ラック(ダクト)配線	3.0					1.5	1.5																						
79	参2	撤03	No.2自動始動発電機盤	No.2直流電源盤	IV38mm2	1	撤去	ビ ット配線	1.7	0.5	0.7	0.5																									
80	参2	撤04	No.2自動始動発電機盤	発電機	CV250mm2-1C	3	撤去	ビ ット配線	27.6	0.5	0.7	0.8	4.0	3.2																							
81								ラック(ダクト)配線	9.0						1.5	1.5																					
82	参2	撤05	No.2自動始動発電機盤	発電機	CV5.5mm2-2C	1	撤去	ビ ット配線	9.2	0.5	0.7	0.8	4.0	3.2																							
83								ラック(ダクト)配線	3.0						1.5	1.5																					
84	参2	撤06	No.2自動始動発電機盤	発電機	CV3.5mm2-2C	1	撤去	ビ ット配線	9.2	0.5	0.7	0.8	4.0	3.2																							
85								ラック(ダクト)配線	3.0						1.5	1.5																					
86	参2	撤07	No.2自動始動発電機盤	発電機	CVV-S2mm2-2C	1	撤去	ビ ット配線	9.2	0.5	0.7	0.8	4.0	3.2																							
87								ラック(ダクト)配線	3.0						1.5	1.5																					
88	参2	撤08	No.2自動始動発電機盤	発電機	CVV-S2mm2-2C	1	撤去	ビ ット配線	9.2	0.5	0.7	0.8	4.0	3.2																							
89								ラック(ダクト)配線	3.0						1.5	1.5																					
90	参2	撤09	No.2自動始動発電機盤	発電機	CVV-S2mm2-2C	1	撤去	ビ ット配線	9.2	0.5	0.7	0.8	4.0	3.2																							
91								ラック(ダクト)配線	3.0						1.5	1.5																					
92	参2	撤10	No.2自動始動発電機盤	発電機	CVV-S2mm2-10C	1	撤去	ビ ット配線	9.2	0.5	0.7	0.8	4.0	3.2																							
93								ラック(ダクト)配線	3.0						1.5	1.5																					
94	参2	撤11	No.2自動始動発電機盤	燃料小出槽	CV3.5mm2-3C	1	撤去	ビ ット配線	4.0	0.5	0.7	2.8																									
95								管内配線	3.6				2.0	0.6	1.0																						
96	参2	撤12	No.2自動始動発電機盤	燃料小出槽	IV3.5mm2	1	撤去	ビ ット配線	4.0	0.5	0.7	2.8																									
97								管内配線	3.6				2.0	0.6	1.0																						
98	参2	撤13	No.2自動始動発電機盤	燃料小出槽	CVV-S2mm2-4C	1	撤去	ビ ット配線	4.0	0.5	0.7	2.8																									
99								管内配線	5.1				2.0	1.5	0.6	1.0																					
100	参2	撤14	No.2自動始動発電機盤	堤体配電盤	CV200mm2-1C	3	撤去	ビ ット配線	31.5	0.5	0.7	0.8	4.0		1.5	2.5	0.5																				
101								ラック(ダクト)配線	18.3					6.1																							
102	参2	撤15	No.2自動始動発電機盤	堤体配電盤	CV22mm2-3C	1	撤去	ビ ット配線	10.5	0.5	0.7	0.8	4.0		1.5	2.5	0.5																				
103								ラック(ダクト)配線	6.1					6.1																							
104	参2	撤16	No.2自動始動発電機盤	堤体配電盤	CV5.5mm2-3C	1	撤去	ビ ット配線	10.5	0.5	0.7	0.8	4.0		1.5	2.5	0.5																				
105								ラック(ダクト)配線	6.1					6.1																							

【数量拾い出し表 4】

設備名：2号予備発電機設備

: 配線工対象外（機器据付（撤去）歩掛対象）

始出 No	図面 No	ヶ-ブ No	区間		名称	条数	区分	施工方法	合計	内訳																											
			自	至																																	
106	参2	撤17	No.2自動始動発電機盤	堤体配電盤	CVV-S2mm2-2C	1	撤去	ビット配線	10.5	0.5	0.7	0.8	4.0		1.5	2.5	0.5																				
107								ラック(ダクト)配線	6.1					6.1																							
108	参2	撤18	No.2自動始動発電機盤	堤体配電盤	IV38mm2	1	撤去	ビット配線	10.5	0.5	0.7	0.8	4.0		1.5	2.5	0.5																				
109								ラック(ダクト)配線	6.1					6.1																							
110	参1,2	撤19	No.2自動始動発電機盤	低圧盤100V	CV22mm2-3C	1	撤去	ビット配線	22.5	0.5	0.7	0.8	4.0		1.5	2.5	4.3	5.7												1.5	0.5	0.5					
111								ラック(ダクト)配線	31.6					6.1																5.0	2.0	14.3	2.0	2.2			
112								管内配線	133.9										90.0	10.5	20.0	5.0	8.4														
113	参2	撤20	堤体配電盤	左岸上流計測小屋	CV14mm2-2C	1	撤去	ビット配線	10.5	0.5	4.3	5.7																									
114								管内配線	228.0				116.0	110.0	2.0																						
115	参1,2	撤21	堤体配電盤	切替盤Ⅰ	CV200mm2-1C	3	撤去	ビット配線	31.5	0.5	4.3	5.7																									
116								管内配線	400.5				90.0	10.5	20.0	5.0	4.0	4.0																			
117								ころがし配線	28.2										2.0	1.0	5.0	0.4	1.0														
118	参4	－	エレベータ塔2階ビット	燃料移送ポンプ	G22 (SUS)	1	設置	屋内露出配管	4.1	2.0	1.5	0.6																									
119					防塵型プラグ スプリング φ22 (SUS)	1	設置	屋内露出配管	1.0				1.0																								
120	参4	－	エレベータ塔2階ビット	フロートスイッチ	G22 (SUS)	1	設置	屋内露出配管	2.6	2.0	0.6																										
121					防塵型プラグ スプリング φ22 (SUS)	1	設置	屋内露出配管	1.0			1.0																									
122	参4	－	エレベータ塔2階ビット	ブルボックス	G36 (SUS)	1	設置	屋内露出配管	5.5	3.0	2.5																										
123					PB (300×300×150) (SUS)	－	設置	ブルボックス設置	1.0			1.0																									
124	参2	－	エレベータ塔2階ビット	ブルボックス	G22	2	撤去	屋内露出配管	4.0	2.0																											
125					PB (200×200×150)	－	撤去	ブルボックス撤去	1.0		1.0																										
126	参2	－	ブルボックス	燃料移送ポンプ	G22	1	撤去	屋内露出配管	0.6	0.6																											
127					PFD22	1	撤去	屋内露出配管	1.0		1.0																										
128	参2	－	ブルボックス	フロートスイッチ	G22	1	撤去	屋内露出配管	2.1	1.5	0.6																										
129					PFD22	1	撤去	屋内露出配管	1.0			1.0																									
130	参5	－	エレベータ塔B1階ビット	中継端子盤	ケーブルラック(直線形) 幅900 高100	1	設置	屋内露出配管	1.0	1.0																											
131					ダクトチャンネル	1	設置	管内配線	2.0	1.0	1.0																										
132					立ち上がり支持金具	1	設置	管内配線	4.0	2.0	2.0																										
133	参5	－	エレベータ塔B1階ビット	クレスト投光器分電盤	C63	1	設置	屋内露出配管	2.0	2.0																											
134						4	設置	管内配線	8.0	2.0																											
135						1	設置	管内配線	2.0	2.0																											
136	参5	－	エレベータ塔B1階ビット	クレスト投光器分電盤	C31	1	設置	屋内露出配管	2.0	2.0																											
137						1	設置	管内配線	2.0	2.0																											
138	参5	－	エレベータ塔B1階ビット	クレスト投光器分電盤	C63	1	撤去	屋内露出配管	1.0	1.0																											
139						4	撤去	管内配線	4.0	1.0																											
140						1	撤去	管内配線	1.0	1.0																											

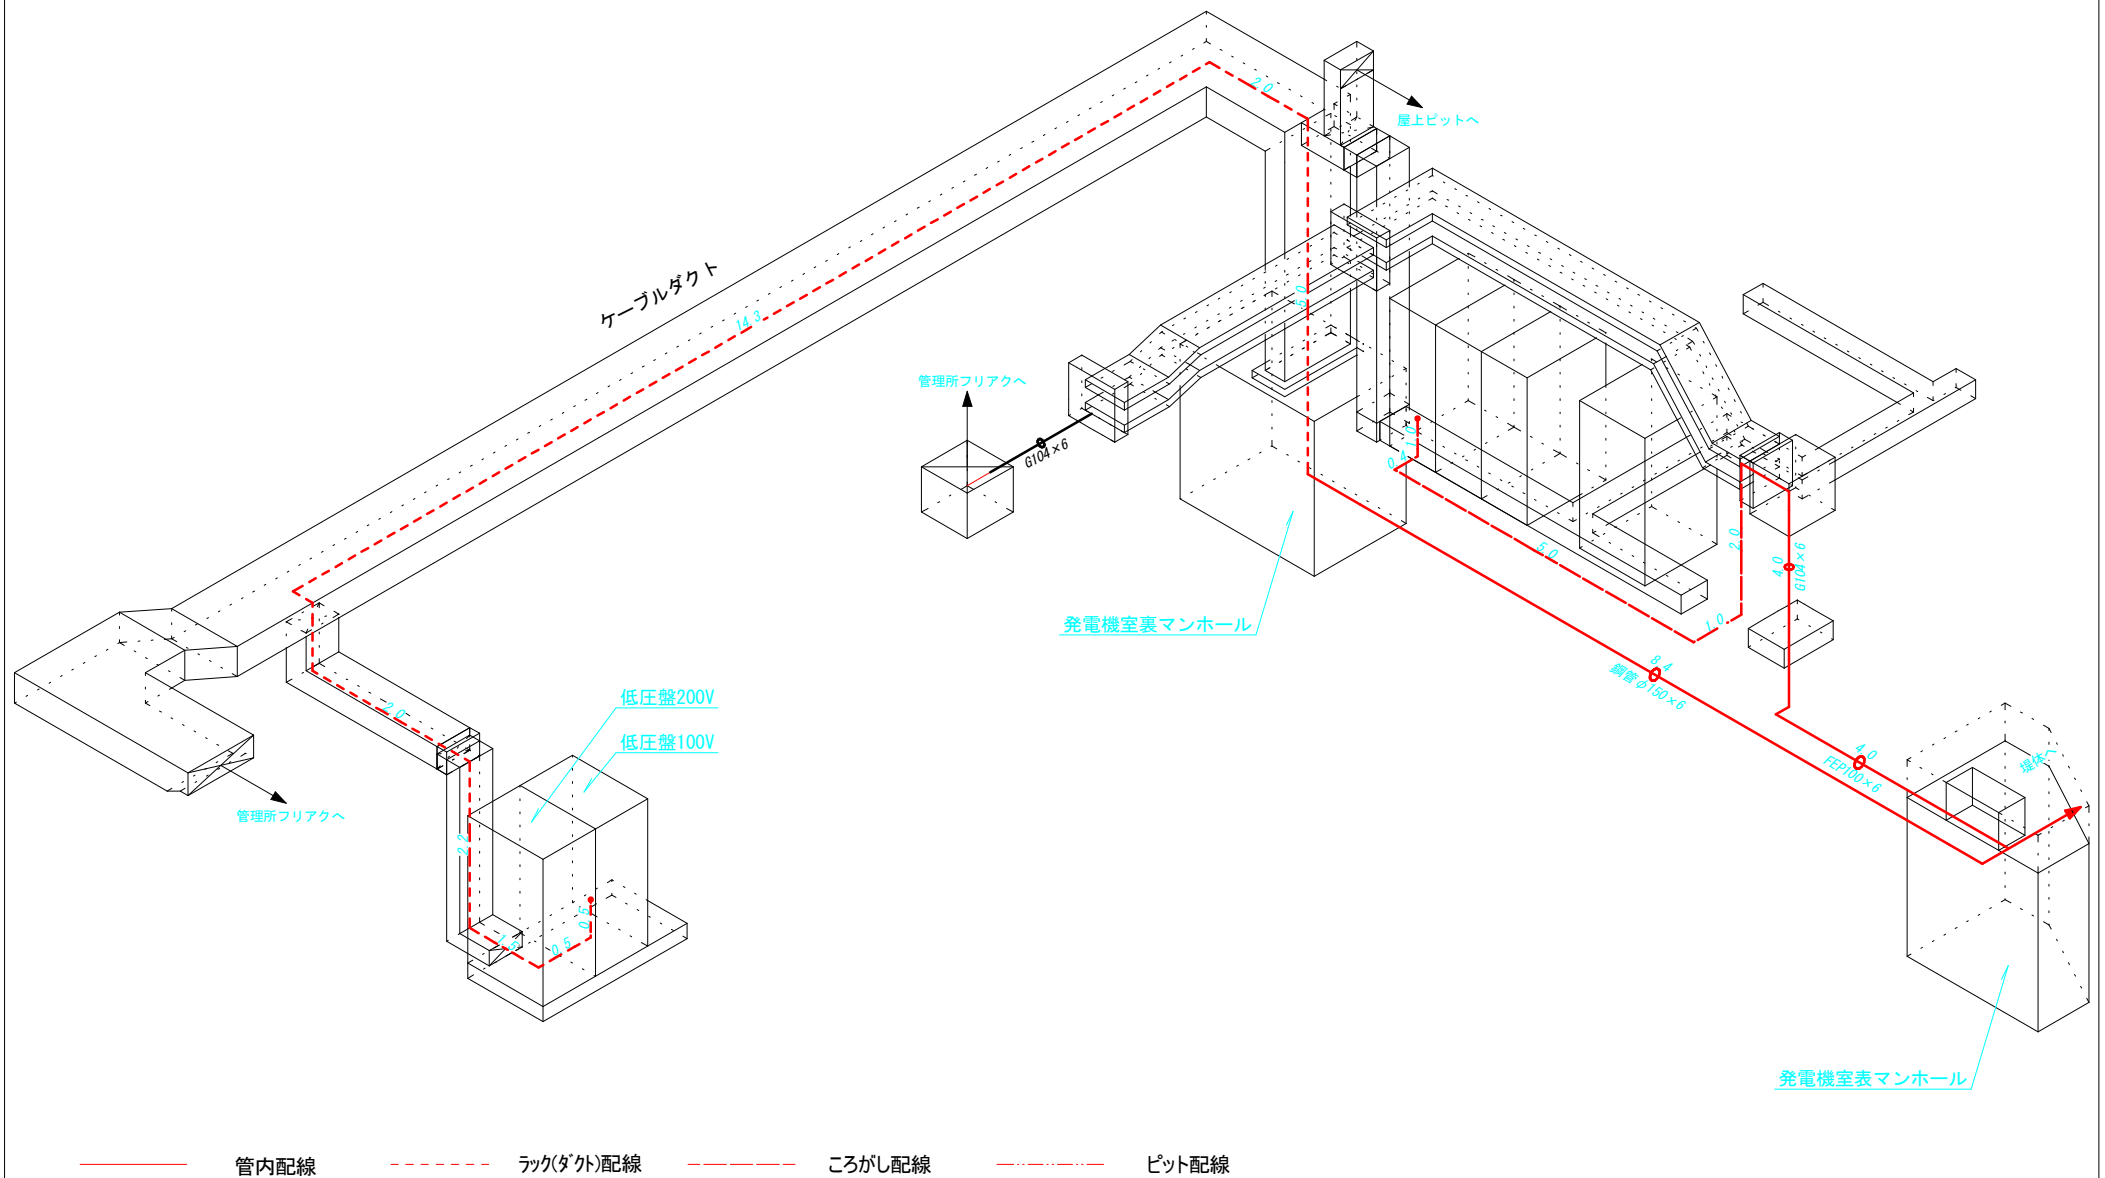
【数量拾い出し表 5】

設備名：2号予備発電機設備

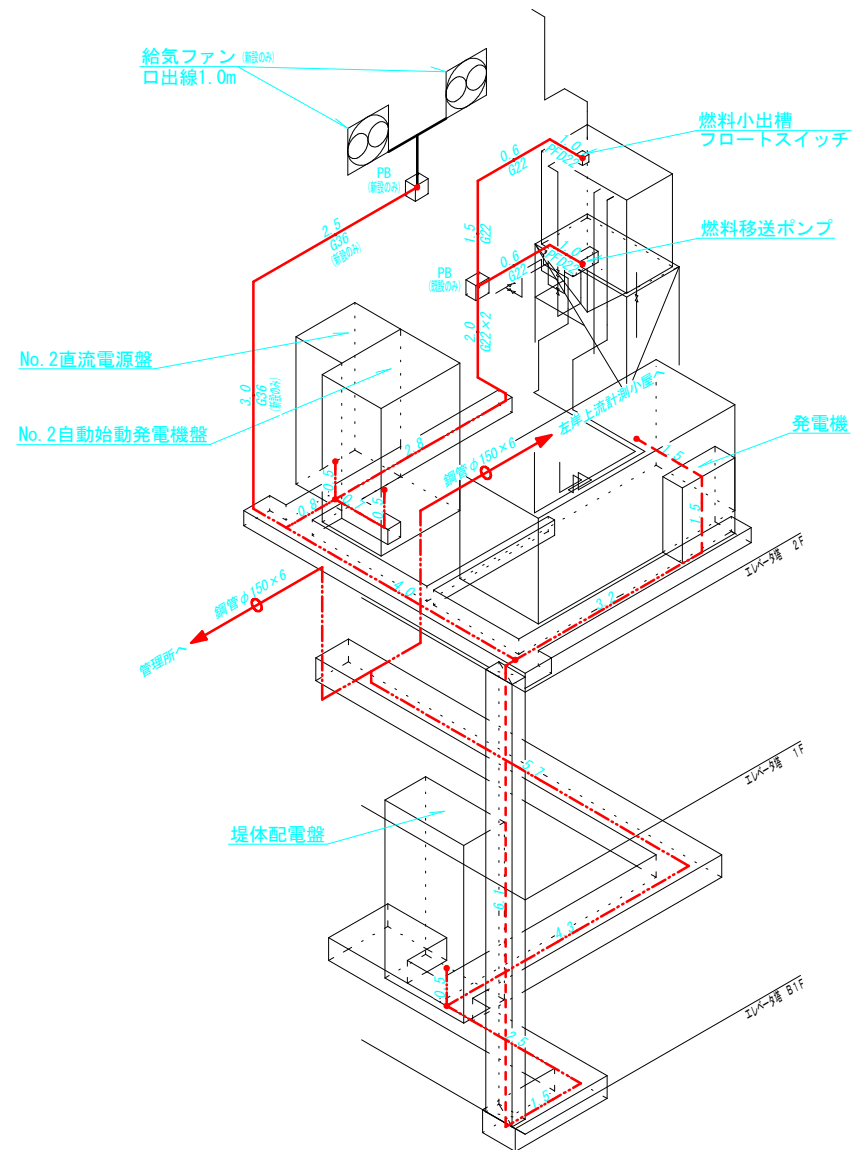
: 配線工対象外（機器据付（撤去）歩掛対象）

[illegible]

<アイソメ図1> 管理所



<アイソメ図2> 堤体



※ 配管は以下のとおり読み替えること

<既設配管>

<新設配管>

PFD22



防爆型フレキシブルフィッティングφ22

管内配線 ラック(ダクト)配線 ころがし配線 ピット配線