

見積参考資料

工事名 R 7 阿土 福井ダム 阿南・福井 警報局浸水対策工事

◇経費情報◇

工種区分	河川維持工事
単価地区	阿南 1
単価使用年月	令和 7年 8月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	週休 2 日（月単位）

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 福井ダム 阿南・福井 警報局浸水対策工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
通信設備							
		式	1				
放流警報設備工		式	1				
放流警報警報局装置設置工		式	1				
放流警報警報局装置設置工		式	1				内 1号
避雷設備設置工		式	1				
避雷用接地端子箱設置	型式(文字入力):400MHz帯用,規格(文字入力):400MHz帯用	個	1				単 1号
通信配線工		式	1				
給電線敷設	名称:高周波同軸ケーブル,規格:10D-2V 単線	式	1				内 2号
通信屋内配線 露出配線	線種:CVVケーブル(制御用絶縁電線),心線数:2心,ケーブル規格:2.0mm2×2C	m	1				単 2号
通信屋内配線 露出配線	線種:CVVケーブル(制御用絶縁電線),心線数:2心,ケーブル規格:1.25mm2×2C	m	1				単 3号
通信屋内配線 露出配線	線種:ツイストペアケーブル,心線数:8心,ケーブル規格:カテゴリ5e 4P(屋外用)	m	1				単 4号
通信屋内配線 ダクト配線	線種:CVVケーブル(制御用絶縁電線),心線数:2心,ケーブル規格:2.0mm2×2C	m	4.9				単 5号
通信屋内配線 ダクト配線	線種:CVVケーブル(制御用絶縁電線),心線数:2心,ケーブル規格:1.25mm2×2C	m	4.9				単 6号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 福井ダム 阿南・福井 警報局浸水対策工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
通信屋内配線 ダクト配線	線種:ツイストペアケーブル, 心線数:8心, ケーブル規格:カテゴリ-5e 4P (屋外用)	m	4.9				単 7号
通信屋外配線 管内配線	線種:CVVケーブル(制御用絶縁電線), 心線数:2心, ケーブル規格:2.0mm2×2C	m	1.4				単 8号
通信屋外配線 管内配線	線種:CVVケーブル(制御用絶縁電線), 心線数:2心, ケーブル規格:1.25mm2×2C	m	1.4				単 9号
通信屋外配線 管内配線	線種:ツイストペアケーブル, 心線数:2心, ケーブル規格:カテゴリ-5e 4P (屋外用)	m	2.9				単 10号
通信屋外配線 露出配線	線種:CVVケーブル(制御用絶縁電線), 心線数:2心, ケーブル規格:2.0mm2×2C	m	1				単 11号
通信屋外配線 露出配線	線種:CVVケーブル(制御用絶縁電線), 心線数:2心, ケーブル規格:1.25mm2×2C	m	1.5				単 12号
通信屋外配線 露出配線	線種:ツイストペアケーブル, 心線数:2心, ケーブル規格:カテゴリ-5e 4P (屋外用)	m	1.5				単 13号
通信架空配線	線種:CVVケーブル(制御用絶縁電線), 心線数:2心, ケーブル規格2.0mm2×2C	径間	1				単 14号
通信架空配線	線種:CVVケーブル(制御用絶縁電線), 心線数:2心, ケーブル規格1.25mm2×2C	径間	1				単 15号
通信架空配線	線種:ツイストペアケーブル, 心線数:2心, ケーブル規格:カテゴリ-5e 4P (屋外用)	径間	1				単 16号
配管・配線工		式	1				
屋内配線 露出配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリケーブル), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 3.5mm2×3C	m	1				単 17号
屋内配線 露出配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリケーブル), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 2.0mm2×2C	m	1				単 18号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 福井ダム 阿南・福井 警報局浸水対策工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
屋内配線 ダクト配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル),心線数:2心,CVケーブル規格:600V 8.0mm2×2C	m	5.8				単 19号
屋内配線 ダクト配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル),心線数:3心,CVケーブル規格:600V 3.5mm2×3C	m	4.1				単 20号
屋内配線 ダクト配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル),心線数:2心,CVケーブル規格:600V 2.0mm2×2C	m	4.1				単 21号
屋外配管	管種:硬質塩化ビニル管, 径:28mm	m	8.5				単 22号
屋外配線 管内配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル),心線数:2心,CVケーブル規格:600V 8.0mm2×2C	m	1.5				単 23号
屋外配線 管内配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル),心線数:3心,CVケーブル規格:600V 3.5mm2×3C	m	0.4				単 24号
屋外配線 管内配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル),心線数:2心,CVケーブル規格:600V 2.0mm2×2C	m	0.4				単 25号
屋外配線 管内配線	線種:IVケーブル(600Vビニル絶縁電線),IVケーブル規格:5.5mm2	m	5.7				単 26号
屋外配線 露出配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル),心線数:2心,CVケーブル規格:600V 8.0mm2×2C	m	2				単 27号
屋外配線 露出配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル),心線数:3心,CVケーブル規格:600V 3.5mm2×3C	m	1.5				単 28号
屋外配線 露出配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル),心線数:2心,CVケーブル規格:600V 2.0mm2×2C	m	1.5				単 29号
架空配線	線種:DVケーブル 2.6mm2 2個より	径間	1				単 30号
架空配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル),心線数:3心,CVケーブル規格:600V 3.5mm2×3C	径間	1				単 31号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 福井ダム 阿南・福井 警報局浸水対策工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
架空配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 2.0mm2×2C	径間	1				単 32号
架空配線	線種:メッセージワイヤー	径間	1				単 33号
接地設置工		式	1				
D種接地	型式(文字入力):大西警報局, 規格(文字入力):大西警報局	極	1				単 34号
通信配線撤去工		式	1				
給電線撤去	名称(文字入力):高周波同軸ケーブル, 規格(文字入力):10D-2V 単線	m	17.2				単 35号
通信屋内配線撤去 露出配線	線種(文字入力):CVVケーブル, 規格(文字入力):2.0mm2×2C	m	1				単 36号
通信屋内配線撤去 露出配線	線種(文字入力):CVVケーブル, 規格(文字入力):1.25mm2×2C	m	1				単 37号
通信屋内配線撤去 露出配線	線種(文字入力):LANケーブル, 規格(文字入力):カテゴリ5e 4P (屋外用)	m	1				単 38号
通信屋内配線撤去 ダクト配線	線種(文字入力):CVVケーブル, 規格(文字入力):2.0mm2×2C	m	4.9				単 39号
通信屋内配線撤去 ダクト配線	線種(文字入力):CVVケーブル, 規格(文字入力):1.25mm2×2C	m	4.9				単 40号
通信屋内配線撤去 ダクト配線	線種(文字入力):LANケーブル, 規格(文字入力):カテゴリ5e 4P (屋外用)	m	4.9				単 41号
通信屋内配線撤去 管内配線	線種(文字入力):CVVケーブル, 規格(文字入力):2.0mm2×2C	m	5.2				単 42号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 福井ダム 阿南・福井 警報局浸水対策工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
通信屋外配線撤去 管内配線	線種(文字入力):CVVケ-ブ ル, 規格(文字入力):1.25mm2×2C	m	5.2				単 43号
通信屋外配線撤去 管内配線	線種(文字入力):LANケ-ブ ル, 規格(文字入力):カテコリ-5e 4P (屋外用)	m	6.7				単 44号
通信屋外配線撤去 露出配線	線種(文字入力):CVVケ-ブ ル, 規格(文字入力):2.0mm2×2C	m	1				単 45号
通信屋外配線撤去 露出配線	線種(文字入力):CVVケ-ブ ル, 規格(文字入力):1.25mm2×2C	m	1.5				単 46号
通信屋外配線撤去 露出配線	線種(文字入力):LANケ-ブ ル, 規格(文字入力):カテコリ-5e 4P (屋外用)	m	1.5				単 47号
通信架空配線撤去	線種:CVVケ-ブ ル, 規格:2.0mm2×2C	径間	1				単 48号
通信架空配線撤去	線種:CVVケ-ブ ル, 規格:1.25mm2×2C	径間	1				単 49号
通信架空配線撤去	線種:LANケ-ブ ル, 規格:カテコリ-5e 4P (屋外用)	径間	1				単 50号
配管・配線撤去工		式	1				
屋内配線撤去 露出配線	線種(文字入力):CVケ-ブ ル, 規格(文字入力):3.5mm2×3C	m	1				単 51号
屋内配線撤去 露出配線	線種(文字入力):CVケーブル, 規格(文字入力):2.0mm2×2C	m	1				単 52号
屋内配線撤去 ダクト配線	線種(文字入力):CVケーブル, 規格(文字入力):8.0mm2×2C	m	5.8				単 53号
屋内配線撤去 ダクト配線	線種(文字入力):CVケーブル, 規格(文字入力):3.5mm2×3C	m	4.1				単 54号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 福井ダム 阿南・福井 警報局浸水対策工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
屋内配線撤去 ダクト配線	線種(文字入力):CVケーブル,規格(文字入力):2.0mm2×2C	m	4.1				単 55号
屋外配管撤去	管種(文字入力):硬質塩化ビニル管,径:28mm	m	19.9				単 56号
屋外配線撤去 管内配線	線種(文字入力):CVケーブル,規格(文字入力):8.0mm2×2C	m	1.5				単 57号
屋外配線撤去 管内配線	線種(文字入力):CVケーブル,規格(文字入力):3.5mm2×3C	m	4.2				単 58号
屋外配線撤去 管内配線	線種(文字入力):CVケーブル,規格(文字入力):2.0mm2×2C	m	4.2				単 59号
屋外配線撤去 管内配線	線種(文字入力):IVケーブル,規格(文字入力):5.5mm2	m	5.7				単 60号
屋外配線撤去 露出配線	線種(文字入力):CVケーブル,規格(文字入力):8.0mm2×2C	m	2				単 61号
屋外配線撤去 露出配線	線種(文字入力):CVケーブル,規格(文字入力):3.5mm2×3C	m	1.5				単 62号
屋外配線撤去 露出配線	線種(文字入力):CVケーブル,規格(文字入力):2.0mm2×2C	m	1.5				単 63号
架空配線撤去	線種:DVケーブル,規格:2.6mm2 2個より	径間	1				単 64号
架空配線撤去	線種:CVケーブル,規格:3.5mm2×3C	径間	1				単 65号
架空配線撤去	線種:CVケーブル,規格:2.0mm2×2C	径間	1				単 66号
架空配線撤去	線種:メッセンジャワイヤー,規格:22mm2	径間	2				単 67号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 福井ダム 阿南・福井 警報局浸水対策工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
局舎設備工		式	1				
局舎設置工		式	1				
ALC局舎設置	型式(文字入力):大西警報局,規格(文字入力):大西警報局	棟	1				単 68号
局舎基礎工		式	1				
局舎基礎設置		箇所	1				単 69号
土砂運搬処分		m3	7				単 70号
局舎撤去工		式	1				
ALC局舎撤去	型式(文字入力):大西警報局,規格(文字入力):大西警報局	棟	1				単 71号
局舎基礎撤去工		式	1				
局舎基礎撤去		式	1				内 3号
殻運搬処理(電気)	名称(文字入力):既設警報局基礎	式	1				内 4号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 福井ダム 阿南・福井 警報局浸水対策工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員		人日	20				単 72号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
技術管理費		式	1				
土質等試験費		式	1				内 5号
対向試験費		式	1				内 6号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	放流警報警報局装置設置工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
放流警報警報局装置据付	警報装置, 移設, 補正なし	台	1				単 73号
放流警報警報局装置調整	警報装置, 補正なし, 無線機あり	台	1				単 74号
放流警報警報局装置据付	直流電源装置, 移設, 補正なし	台	1				単 75号
放流警報警報局装置据付	サイレン, 移設, 補正なし	台	1				単 76号
耐雷トランス据付	5kVA以下, 移設, 補正なし	台	1				単 77号
電気通信機器調整	各種, 0. 5人/各種, 0. 5人/各種	各種	1				単 78号 回転灯制御
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	給電線敷設	名称:高周波同軸ケーブル, 規格:10D-2V 単線					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
同軸ケーブル敷設	70MHz～2. 5GHz 11-20mmφ以下, 新設	m	24. 8				単 80号
材料費(m)		m	24. 8				単 81号
同軸ケーブル敷設(端末処理)	70MHz～2. 5GHz 端末処理	箇所	2				単 82号
材料費(本)		本	19				単 83号 ラッシング・ロット
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	局舎基礎撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	0. 7				単 122号
構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	6				単 123号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	殻運搬処理(電気)	名称(文字入力):既設警報局基礎					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,全ての費用	m3	0.7				
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,全ての費用	m3	6				
処分費(m3)		m3	0.7				単 124号 コンクリート殻(無筋)
処分費(m3)		m3	6				単 125号 コンクリート殻(鉄筋)
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	土質等試験費						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	土質等試験費(一式入力)		式	1			単 127号
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	対向試験費						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	対向試験費		式	1			
	合計						

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	避雷用接地端子箱設置	型式(文字入力):400MHz帯用, 規格(文字入力):400MHz帯用	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
避雷器及び接地用端子箱設置		低圧用避雷器, 移設	個	1			単 79号	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	通信屋内配線 露出配線	線種:CVVケーブル(制御用絶縁電線), 心線数:2心, ケーブル規格:2. 0mm2×2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 84号	
CVVケーブル(制御用絶縁電線)		CVV 2. 0 mm2, 2心	m	1			単 85号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	通信屋内配線 露出配線	線種:CVVケーブル(制御用絶縁電線), 心 線数:2心, ケーブル規格:1. 25mm2×2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線, 10mm以下, 新設	m	1			単 86号	
CVVケーブル(制御用絶縁電線)		CVV 1. 25mm2, 2心	m	1			単 87号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	通信屋内配線 露出配線	線種:ツイストペアケーブル, 心線数:8心, ケー ブル規格:カテゴリ-5e 4P(屋外用)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線, 10mm以下, 新設	m	1			単 86号	
ツイストペアケーブル		カテゴリ-5e 4P(屋外用)	m	1			単 88号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	通信屋内配線 ダクト配線	線種:CVVケーブル(制御用絶縁電線), 心 線数:2心, ケーブル規格:2. 0mm2×2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線(ラック配線)		仕上外径 20mm以下, 新設, 抱縛なし	m	1			単 89号	
CVVケーブル(制御用絶縁電線)		CVV 2. 0 mm2, 2心	m	1			単 85号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	通信屋内配線 ダクト配線	線種:CVVケーブル(制御用絶縁電線), 心 線数:2心, ケーブル規格:1. 25mm2×2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線(ラック配線)		仕上外径 10mm以下, 新設, 抱縛なし	m	1			単 90号	
CVVケーブル(制御用絶縁電線)		CVV 1. 25mm2, 2心	m	1			単 87号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	通信屋内配線 ダクト配線	線種:ツイストペアケーブル, 心線数:8心, ケーブル規格:カテゴリ-5e 4P(屋外用)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線(ラック配線)		仕上外径 10mm以下, 新設, 抱縛なし	m	1			単 90号	
ツイストペアケーブル		カテゴリ-5e 4P(屋外用)	m	1			単 88号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	通信屋外配線 管内配線	線種:CVVケーブル(制御用絶縁電線), 心線数:2心, ケーブル規格:2. 0mm2×2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 91号	
CVVケーブル(制御用絶縁電線)		CVV 2. 0 mm2, 2心	m	1			単 85号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	通信屋外配線 管内配線	線種:CVVケーブル(制御用絶縁電線), 心 線数:2心, ケーブル規格:1.25mm2×2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 10mm以下, 新設	m	1			単 92号	
CVVケーブル(制御用絶縁電線)		CVV 1.25mm2, 2心	m	1			単 87号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	通信屋外配線 管内配線	線種:ツイストペアケーブル, 心線数:2心, ケーブル規格:カテゴリ5e 4P(屋外用)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 10mm以下, 新設	m	1			単 92号	
LANケーブル ツイストペアケーブル カテゴリ5e 4P(屋外用)			m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	通信屋外配線 露出配線	線種:CVVケーブル(制御用絶縁電線), 心 線数:2心, ケーブル規格:2. 0mm2×2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 84号	
CVVケーブル(制御用絶縁電線)		CVV 2. 0 mm2, 2心	m	1			単 85号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	通信屋外配線 露出配線	線種:CVVケーブル(制御用絶縁電線), 心 線数:2心, ケーブル規格:1. 25mm2×2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線, 10mm以下, 新設	m	1			単 86号	
CVVケーブル(制御用絶縁電線)		CVV 1. 25mm2, 2心	m	1			単 87号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	通信屋外配線 露出配線	線種:ツイストペアケーブル, 心線数:2心, ケーブル規格:カテゴリ-5e 4P(屋外用)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線, 10mm以下, 新設	m	1			単 86号	
LANケーブル ツイストペアケーブル カテゴリ-5e 4P(屋外用)			m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	通信架空配線	線種:CVVケーブル(制御用絶縁電線), 心線数:2心, ケーブル規格2. 0mm2×2C	単位	径間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
架線		仕上外径 15mm以下, 新設	径間	1			単 93号	
CVVケーブル(制御用絶縁電線)		CVV 2. 0 mm2, 2心	m	13			単 85号	
合計								
単価							円/径間	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	通信架空配線	線種:CVVケーブル(制御用絶縁電線), 心線数:2心, ケーブル規格1. 25mm2×2C	単位	径間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
架線		仕上外径 10mm以下, 新設	径間	1			単 94号	
CVVケーブル(制御用絶縁電線)		CVV 1. 25mm2, 2心	m	13			単 87号	
合計								
単価							円／径間	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	通信架空配線	線種:ツイストペアケーブル, 心線数:2心, ケーブル規格:カテゴリ-5e 4P(屋外用)	単位	径間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
架線		仕上外径 10mm以下, 新設	径間	1			単 94号	
ツイストペアケーブル		カテゴリ-5e 4P(屋外用)	m	13			単 88号	
合計								
単価							円／径間	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	屋内配線 露出配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 3. 5mm2×3C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 84号	
CVケーブル(600V架橋ポリエチレン)		600V CV 3. 5mm2, 3心	m	1			単 95号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	屋内配線 露出配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 2. 0mm2×2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 84号	
CVケーブル(600V架橋ポリエチレン)		600V CV 2mm2, 2心	m	1			単 96号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	屋内配線 ダクト配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 8. 0m m2×2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線(ラック配線)		仕上外径 20mm以下, 新設, 抱縛なし	m	1			単 89号	
CVケーブル(600V架橋ポリエーテル)		600V CV 8mm2, 2心	m	1			単 97号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	屋内配線 ダクト配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 3. 5m m2×3C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線(ラック配線)		仕上外径 20mm以下, 新設, 抱縛なし	m	1			単 89号	
CVケーブル(600V架橋ポリエーテル)		600V CV 3. 5mm2, 3心	m	1			単 95号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	屋内配線 ダクト配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 2. 0m m2×2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線(ラック配線)		仕上外径 20mm以下, 新設, 抱縛なし	m	1			単 89号	
CVケーブル(600V架橋ポリエーテル)		600V CV 2mm2, 2心	m	1			単 96号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	屋外配管	管種:硬質塩化ビニル管, 径:28mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル管敷設(露出)		露出 36mm以下, 新設, ナドル留め, 2m以上, 補正あり	m	1			単 98号	
硬質ビニル電線管 VE 28mm			m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	屋外配線 管内配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 8. 0m m2×2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 91号	
CVケーブル(600V架橋ポリエチレン)		600V CV 8mm2, 2心	m	1			単 97号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	屋外配線 管内配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 3. 5m m2×3C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 91号	
CVケーブル(600V架橋ポリエチレン)		600V CV 3. 5mm2, 3心	m	1			単 95号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	屋外配線 管内配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 2. 0mm2×2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 91号	
CVケーブル(600V架橋ポリエーテル)		600V CV 2mm2, 2心	m	1			単 96号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	屋外配線 管内配線	線種:IVケーブル(600Vビニル絶縁電線), I Vケーブル規格:5. 5mm2	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 5mm以下, 新設	m	1			単 99号	
IV電線(600Vビニル絶縁電線)		IV 5. 5mm2	m	1			単 100号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	屋外配線 露出配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 8. 0m m2×2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 84号	
CVケーブル(600V架橋ポリエーテル)		600V CV 8mm2, 2心	m	1			単 97号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	屋外配線 露出配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 3. 5m m2×3C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 84号	
CVケーブル(600V架橋ポリエーテル)		600V CV 3. 5mm2, 3心	m	1			単 95号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	屋外配線 露出配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 2. 0mm2×2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 84号	
CVケーブル(600V架橋ポリエーテル)		600V CV 2mm2, 2心	m	1			単 96号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	架空配線	線種:DVケーブル 2. 6mm2 2個より	単位	径間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
引込線(DV) 架空配線		仕上外径 15mm以下, 新設	径間	1			単 101号	
配線各種			m	13			単 102号	
合計								
単価							円/径間	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	架空配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 3. 5mm2×3C	単位	径間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
架線		仕上外径 15mm以下, 新設	径間	1			単 93号	
CVケーブル(600V架橋ポリエチレン)		600V CV 3. 5mm2, 3心	m	13			単 95号	
合計								
単価							円／径間	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	架空配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 2. 0mm2×2C	単位	径間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
架線		仕上外径 15mm以下, 新設	径間	1			単 93号	
CVケーブル(600V架橋ポリエチレン)		600V CV 2mm2, 2心	m	13			単 96号	
合計								
単価							円／径間	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	架空配線	線種:メッセンジャーワイヤー	単位	径間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
架線		仕上外径 10mm以下, 新設	径間	1			単 94号	
合計								
単価							円／径間	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	D種接地	型式(文字入力):大西警報局, 規格(文字入力):大西警報局	単位	極	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
接地設置		D種接地, 補正あり	極	1			単 103号	
連結式接地棒		径14×1500	本	1			単 104号	
各種材料費			式	1			単 105号	
各種材料費			式	1			単 106号	
合計								
単価							円／極	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	給電線撤去	名称(文字入力):高周波同軸ケーブル, 規格(文字入力):10D-2V 単線	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
同軸ケーブル敷設		70MHz～2. 5GHz 11-20mm φ 以下, 撤去(不使用)	m	1			単 107号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	通信屋内配線撤去 露出配線	線種(文字入力):CVVケーブル, 規格(文字入力):2. 0mm2×2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 108号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	通信屋内配線撤去 露出配線	線種(文字入力):CVVケーブル,規格(文字入力):1. 25mm2×2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線, 10mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 109号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	通信屋内配線撤去 露出配線	線種(文字入力):LANケーブル,規格(文字入力):カテゴリ-5e 4P (屋外用)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線, 10mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 109号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	通信屋内配線撤去 ダクト配線	線種(文字入力):CVVケーブル,規格(文字入力):2. 0mm2×2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線(ラック配線)		仕上外径 20mm以下,撤去(不使用), 抱縛なし	m	1			単 110号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	通信屋内配線撤去 ダクト配線	線種(文字入力):CVVケーブル,規格(文字入力):1. 25mm×2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線(ラック配線)		仕上外径 10mm以下,撤去(不使用), 抱縛なし	m	1			単 111号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	通信屋内配線撤去 ダクト配線	線種(文字入力):LANケーブル, 規格(文字入力):カテゴリ-5e 4P (屋外用)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線(ラック配線)		仕上外径 10mm以下, 撤去(不使用), 抱縛なし	m	1			単 111号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	通信屋内配線撤去 管内配線	線種(文字入力):CVVケーブル, 規格(文字入力):2. 0mm2×2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 112号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	通信屋外配線撤去 管内配線	線種(文字入力):CVVケーブル,規格(文字入力):1. 25mm2×2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 10mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 113号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	通信屋外配線撤去 管内配線	線種(文字入力):LANケーブル,規格(文字入力):カテゴリ-5e 4P (屋外用)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 10mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 113号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	通信屋外配線撤去 露出配線	線種(文字入力):CVVケーブル, 規格(文字入力):2. 0mm2×2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 108号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	通信屋外配線撤去 露出配線	線種(文字入力):CVVケーブル, 規格(文字入力):1. 25mm2×2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線, 10mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 109号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	通信屋外配線撤去 露出配線	線種(文字入力):LANケーブル, 規格(文字入力):カテゴリ-5e 4P (屋外用)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線, 10mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 109号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	通信架空配線撤去	線種:CVVケーブル, 規格:2. 0mm2×2C	単位	径間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
架線		仕上外径 15mm以下, 撤去(不使用)	径間	1			単 114号	
合計								
単価							円/径間	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 49号	通信架空配線撤去	線種:CVVケーブル, 規格:1.25mm2×2C	単位	径間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
架線		仕上外径 10mm以下, 撤去(不使用)	径間	1			単 115号	
合計								
単価							円/径間	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 50号	通信架空配線撤去	線種:LANケーブル, 規格:カテゴリ-5e 4P(屋外用)	単位	径間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
架線		仕上外径 10mm以下, 撤去(不使用)	径間	1			単 115号	
合計								
単価							円/径間	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	屋内配線撤去 露出配線	線種(文字入力):CVケーブル, 規格(文字 入力):3. 5mm2×3C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 108号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	屋内配線撤去 露出配線	線種(文字入力):CVケーブル, 規格(文字入力):2. 0mm2×2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線, 10mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 109号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	屋内配線撤去 ダクト配線	線種(文字入力):CVケーブル, 規格(文字入力):8. 0mm2×2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線(ラック配線)		仕上外径 20mm以下, 撤去(不使用), 抱縛なし	m	1			単 110号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	屋内配線撤去 ダクト配線	線種(文字入力):CVケーブル, 規格(文字入力):3. 5mm2×3C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線(ラック配線)		仕上外径 20mm以下, 撤去(不使用), 抱縛なし	m	1			単 110号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	屋内配線撤去 ダクト配線	線種(文字入力):CVケーブル, 規格(文字入力):2. 0mm2×2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線(ラック配線)		仕上外径 20mm以下, 撤去(不使用), 抱縛なし	m	1			単 110号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	屋外配管撤去	管種(文字入力):硬質塩化ビニル管, 径 :28mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル管敷設(露出)		露出 36mm以下, 撤去(不使用), サドル 留め, 2m以上, 補正あり	m	1			単 116号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	屋外配線撤去 管内配線	線種(文字入力):CVケーブル, 規格(文字入力):8. 0mm2×2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 112号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	屋外配線撤去 管内配線	線種(文字入力):CVケーブル, 規格(文字入力):3. 5mm2×3C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 112号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	屋外配線撤去 管内配線	線種(文字入力):CVケーブル, 規格(文字入力):2. 0mm2×2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 112号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号	屋外配線撤去 管内配線	線種(文字入力):IVケーブル, 規格(文字 入力):5. 5mm2	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 5mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 117号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号	屋外配線撤去 露出配線	線種(文字入力):CVケーブル, 規格(文字 入力):8. 0mm2×2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 108号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号	屋外配線撤去 露出配線	線種(文字入力):CVケーブル, 規格(文字 入力):3. 5mm2×3C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 108号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 63号	屋外配線撤去 露出配線	線種(文字入力):CVケーブル,規格(文字 入力):2.0mm2×2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 108号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 64号	架空配線撤去	線種:DVケーブル,規格:2.6mm2 2個より	単位	径間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
引込線(DV)架空配線		仕上外径 15mm以下, 撤去(不使用)	径間	1			単 118号	
合計								
単価							円/径間	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 65号	架空配線撤去	線種:CVケーブル, 規格:3. 5mm2×3C	単位	径間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
架線		仕上外径 15mm以下, 撤去(不使用)	径間	1			単 114号	
合計								
単価							円／径間	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 66号	架空配線撤去	線種:CVケーブル, 規格:2. 0mm2×2C	単位	径間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
架線		仕上外径 15mm以下, 撤去(不使用)	径間	1			単 114号	
合計								
単価							円／径間	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 67号	架空配線撤去	線種:メッセ ^ン シ ^ャ ーワイヤー, 規格:22mm2	単位	径間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
架線		仕上外径 10mm以下, 撤去(不使用)	径間	1			単 115号	
合計								
単価							円/径間	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 68号	ALC局舎設置	型式(文字入力):大西警報局, 規格(文字入力):大西警報局	単位	棟	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信機器設置		各種, 4.2人/各種, 4.2人/各種, 4.2人/各種	各種	1			単 119号	
合計								
単価							円/棟	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 69号	局舎基礎設置		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 24-12-25(20)(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	6				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	7				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1				
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	1				
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ ン 40～0, 全ての費用	m2	14				
鉄筋工[市場単価]		SD295 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 有, 無, 有, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 293			単 120号	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	10				
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	4				
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 70号	土砂運搬処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, トラック山積0. 13m3 (平積0. 1m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4. 5km以下	m3	1				
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 71号	ALC局舎撤去	型式(文字入力):大西警報局, 規格(文字入力):大西警報局	単位	棟	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信機器設置		各種, 3人/各種, 3人/各種, 3人/各種	各種	1			単 121号	
合計								
単価							円／棟	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 72号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 126号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 73号	放流警報警報局装置据付	警報装置, 移設, 補正なし	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	2				
電気通信技術員			人	2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/台	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 74号	放流警報警報局装置調整	警報装置, 補正なし, 無線機あり	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 75号	放流警報警報局装置据付	直流電源装置, 移設, 補正なし	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	1				
電気通信技術員			人	4				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/台	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 76号	放流警報警報局装置据付	サ/レソ, 移設, 補正なし	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員			人	3				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 77号	耐雷トランス据付	5kVA以下, 移設, 補正なし	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 4				
電工			人	0. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 78号	電気通信機器調整	各種, 0. 5人/各種, 0. 5人/各種	単位	各種	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 5				
電気通信技術員			人	0. 5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／各種	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 79号	避雷器及び接地用端子箱設置	低圧用避雷器, 移設	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 3				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 80号	同軸ケーブル敷設	70MHz～2. 5GHz 11-20mm φ 以下, 新設	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員			人	0. 2				
電工			人	0. 7				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 81号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			m	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 82号	同軸ケーブル敷設(端末処理)	70MHz～2. 5GHz 端末処理	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員			人	0. 03				
電工			人	0. 1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 83号	材料費(本)		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			本	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 84号	ケーブル及び電線配線	露出配線, 20mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	8. 8				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 85号	CVVケーブル(制御用絶縁電線)	CVV 2. 0 mm2, 2心	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル CVV 2. 0mm2 2心			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 86号	ケーブル及び電線配線	露出配線, 10mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	3. 6				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 87号	CVVケーブル(制御用絶縁電線)	CVV 1. 25mm2, 2心	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル CVV 1. 25mm2 2心			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 88号	ツイストペアケーブル	カテゴリ5e 4P(屋外用)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
LANケーブル ツイストペアケーブル カテゴリ5e 4P(屋外用)			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 89号	ケーブル及び電線配線(ラック配線)	仕上外径 20mm以下, 新設, 抱縛なし	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4. 97				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 90号	ケーブル及び電線配線(ラック配線)	仕上外径 10mm以下, 新設, 抱縛なし	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 03				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 91号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5. 5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 92号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 10mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 3				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 93号	架線	仕上外径 15mm以下, 新設	単位	径間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／径間	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 94号	架線	仕上外径 10mm以下, 新設	単位	径間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 8				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／径間	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 95号	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル)	600V CV 3. 5mm2, 3心	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ポリエチレンケーブル 600V(CV)3. 5mm23心			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 96号	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル)	600V CV 2mm2, 2心	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ポリエチレンケーブル 600V(CV)2. 0mm22心			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 97号	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル)	600V CV 8mm2, 2心	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ポリエチレンケーブル 600V(CV)8mm2 2心			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 98号	硬質ビニル管敷設(露出)	露出 36mm以下, 新設, サドル留め, 2m以上, 補正あり	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	7. 14				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 99号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 5mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 100号	IV電線 (600Vビニル絶縁電線)	IV 5. 5mm2	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁電線 IV 5. 5mm2			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 101号	引込線(DV)架空配線	仕上外径 15mm以下, 新設	単位	径間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 45				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／径間	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 102号	配線各種		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 配線各種			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 103号	接地設置	D種接地, 補正あり	単位	極	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 25				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／極	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 104号	連結式接地棒	径14×1500	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒 φ 14×1500mm			本	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 105号	各種材料費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁電線 IV 3. 5mm2			m	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 106号	各種材料費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル電線管 VE 16mm			m	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 107号	同軸ケーブル敷設	70MHz～2. 5GHz 11-20mm φ 以下, 撤去 (不使用)	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員			人	0. 1				
電工			人	0. 35				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 108号	ケーブル及び電線配線	露出配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4. 4				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 109号	ケーブル及び電線配線	露出配線, 10mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 8				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 110号	ケーブル及び電線配線(ラック配線)	仕上外径 20mm以下, 撤去(不使用), 抱縛なし	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 485				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 111号	ケーブル及び電線配線(ラック配線)	仕上外径 10mm以下, 撤去(不使用), 抱縛なし	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 015				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 112号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2.75				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 113号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 10mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1.15				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 114号	架線	仕上外径 15mm以下, 撤去(不使用)	単位	径間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 6				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／径間	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 115号	架線	仕上外径 10mm以下, 撤去(不使用)	単位	径間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 4				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／径間	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 116号	硬質ビニル管敷設(露出)	露出 36mm以下, 撤去(不使用), サドル留め, 2m以上, 補正あり	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	3. 57				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 117号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 5mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 6				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 118号	引込線(DV)架空配線	仕上外径 15mm以下, 撤去(不使用)	単位	径間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 225				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／径間	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 119号	電気通信機器設置	各種, 4. 2人/各種, 4. 2人/各種, 4. 2人/各種	単位	各種	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4. 2				
普通作業員			人	4. 2				
機械工			人	4. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／各種	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 120号	鉄筋工[市場単価]	SD295 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 有, 無, 有, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D13			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 121号	電気通信機器設置	各種, 3人/各種, 3人/各種, 3人/各種	単位	各種	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	3				
普通作業員			人	3				
機械工			人	3				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／各種	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 122号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 123号	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 124号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻 (無筋)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 125号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻 (鉄筋)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 126号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 127号	土質等試験費(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費			式	1				
合計								

R 7 阿土 福井ダム 阿南・福井 警報局浸水対策工事

数 量 表

徳島県南部総合県民局県土整備部（阿南）

移 設 数 量 表

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

数量明細書 5

工種	項 目	施工方法	種 別	名 称	規 格	数 量	単位	備 考
5	配線工							
		管内配線	ケーブル	CVケーブル	CV 8sq-2C	1.5	m	屋外配線
		〃	〃	〃	CV 3.5sq-3C	0.4	m	屋外配線
		〃	〃	〃	CV 2sq-2C	0.4	m	屋外配線
		〃	〃	CVVケーブル	CVV 2sq-2C	1.4	m	屋外配線
		〃	〃	〃	CVV 1.25sq-2C	1.4	m	屋外配線
		〃	〃	LANケーブル	Cat-5e(4P(屋外用))	2.9	m	屋外配線
		〃	〃	IV電線	IV 5.5sq	5.7	m	屋外配線
		露出配線	ケーブル	CVケーブル	CV 8sq-2C	2	m	屋外露出
		〃	〃	〃	CV 3.5sq-3C	2.5	m	屋外露出：1.5m 屋内露出：1.0m
		〃	〃	〃	CV 2sq-2C	2.5	m	屋外露出：1.5m 屋内露出：1.0m
		〃	〃	CVVケーブル	CVV 2sq-2C	2	m	屋外露出：1.0m 屋内露出：1.0m
		〃	〃	〃	CVV 1.25sq-2C	2.5	m	屋外露出：1.5m 屋内露出：1.0m
		〃	〃	LANケーブル	Cat-5e(4P(屋外用))	2.5	m	屋外露出：1.5m 屋内露出：1.0m
		ダクト配線	ケーブル	CVケーブル	CV 8sq-2C	5.8	m	屋内配線、抱縛なし
		〃	〃	〃	CV 3.5sq-3C	4.1	m	屋内配線、抱縛なし
		〃	〃	〃	CV 2sq-2C	4.1	m	屋内配線、抱縛なし
		〃	〃	CVVケーブル	CVV 2sq-2C	4.9	m	屋内配線、抱縛なし
		〃	〃	〃	CVV 1.25sq-2C	4.9	m	屋内配線、抱縛なし
		〃	〃	LANケーブル	Cat-5e(4P(屋外用))	4.9	m	屋内配線、抱縛なし

数量明細書 6

工種	項 目	施工方法	種 別	名 称	規 格	数 量	単位	備 考
5	配線工	架空配線	ケーブル	DVケーブル	DV2R 2.6sq	13	m	
		〃	径間	〃	〃	1	径間	
		〃	ケーブル	CVケーブル	CV 3.5sq-3C	13	m	
		〃	径間	〃	〃	1	径間	
		〃	ケーブル	〃	CV 2sq-2C	13	m	
		〃	径間	〃	〃	1	径間	
		〃	ケーブル	CVVケーブル	CVV 2sq-2C	13	m	
		〃	径間	〃	〃	1	径間	
		〃	ケーブル	〃	CVV 1.25sq-2C	13	m	
		〃	径間	〃	〃	1	径間	
		〃	ケーブル	LANケーブル	Cat-5e (4P (屋外用))	13	m	
		〃	径間	〃	〃	1	径間	
		〃	鋼より線	メッセンジャーワイヤー	22sq	13	m	
		〃	径間	〃	〃	1	径間	
		給電線敷設	ケーブル	高周波同軸ケーブル	同軸ケーブル 10D-2V	24.8	m	
		〃	同軸ケーブル端末処理	〃	〃	2	箇所	
		付属品		ラッシングロッド	2号相当	19	本	
6	配管工	硬質ビニル管敷設	硬質ビニル管 (露出)	硬質塩化ビニル電線管	HIVE28	8.5	m	屋外配管

【設備設置工】数量表 1

[illegible]

【数量総括表 1】

工 種	設 備 名	施工場所	作 業	施工方法	種 別	名 称	規 格	数量	単位	照合 No.	備 考
配線工	放流警報設備		設置	管内配線	ケーブル	CVケーブル	CV 8sq-2C	1.5	m	1	
				〃	〃	〃	CV 3.5sq-3C	0.4	m	2	
				〃	〃	〃	CV 2sq-2C	0.4	m	3	
				〃	〃	CVVケーブル	CVV 2sq-2C	1.4	m	4	
				〃	〃	〃	CVV 1.25sq-2C	1.4	m	5	
				〃	〃	LANケーブル	Cat-5e(4P(屋外用))	2.9	m	6	
				〃	〃	IV電線	IV 5.5sq	5.7	m	7	
				露出配線	ケーブル	CVケーブル	CV 8sq-2C	2	m	8	
				〃	〃	〃	CV 3.5sq-3C	2.5	m	9	
				〃	〃	〃	CV 2sq-2C	2.5	m	10	
				〃	〃	CVVケーブル	CVV 2sq-2C	2	m	11	
				〃	〃	〃	CVV 1.25sq-2C	2.5	m	12	
				〃	〃	LANケーブル	Cat-5e(4P(屋外用))	2.5	m	13	
				ダクト配線	ケーブル	CVケーブル	CV 8sq-2C	5.8	m	14	
				〃	〃	〃	CV 3.5sq-3C	4.1	m	15	
				〃	〃	〃	CV 2sq-2C	4.1	m	16	
				〃	〃	CVVケーブル	CVV 2sq-2C	4.9	m	17	
				〃	〃	〃	CVV 1.25sq-2C	4.9	m	18	
				〃	〃	LANケーブル	Cat-5e(4P(屋外用))	4.9	m	19	
				架空配線	ケーブル	DVケーブル	DV2R 2.6sq	13	m	20	
				〃	径間	〃	〃	1	径間	21	
				〃	ケーブル	CVケーブル	CV 3.5sq-3C	13	m	22	
				〃	径間	〃	〃	1	径間	23	
				〃	ケーブル	〃	CV 2sq-2C	13	m	24	
				〃	径間	〃	〃	1	径間	25	
				〃	ケーブル	CVVケーブル	CVV 2sq-2C	13	m	26	
				〃	径間	〃	〃	1	径間	27	
				〃	ケーブル	〃	CVV 1.25sq-2C	13	m	28	
				〃	径間	〃	〃	1	径間	29	
				〃	ケーブル	LANケーブル	Cat-5e(4P(屋外用))	13	m	30	
				〃	径間	〃	〃	1	径間	31	
				〃	鋼より線	メッセンジャーワイヤー	22sq	13	m	32	
				〃	径間	〃	〃	1	径間	33	
				給電線敷設	ケーブル	高周波同軸ケーブル	同軸ケーブル 10D-2V	24.8	m	34	
				〃	同軸ケーブルの端末処理	〃	〃	2	箇所	35	
				付属品		ラッシングロッド	2号相当	19	本	36	

【数量総括表 2】

工 種	設 備 名	施工場所	作 業	施工方法	種 別	名 称	規 格	数量	単位	照合 No.	備 考
配管工	放流警報設備		設置	硬質ビニル管敷設	硬質ビニル管(露出)	硬質塩化ビニル電線管	HIVE28	8.5	m	1	
複合工	放流警報設備		設置		局舎架台基礎			1	式	-	
						コンクリート	24-15-25	6.125	m3	-	
						型枠	一般	7	m2	-	
						均しコンクリート	18-8-25	0.685	m3	-	
						均し型枠	均し	0.74	m2	-	
						基礎碎石	RC-40, t=10cm	13.69	m2	-	
						鉄筋	D13	292.53	kg	-	
										-	
						床掘	土砂	11.1	m3	-	
						埋戻	土砂	4.2	m3	-	

【数量集計表 1】

工種：配線工

設備名：放流警報設備

施工場所 : 大西警報局

作業： 設置

照合 No.	施工方法	種 別	名 称	規 格	合計	拾 い 出 し 照 合 No.																		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
1	管内配線	ケーブル	CVケーブル	CV 8sq-2C	1.5		1.5																	
2	〃	〃	〃	CV 3.5sq-3C	0.4							0.4												
3	〃	〃	〃	CV 2sq-2C	0.4								0.4											
4	〃	〃	CVVケーブル	CVV 2sq-2C	1.4					1.4														
5	〃	〃	〃	CVV 1.25sq-2C	1.4				1.4															
6	〃	〃	LANケーブル	Cat-5e(4P(屋外用))	2.9						2.9													
7	〃	〃	IV電線	IV 5.5sq	5.7										5.7									
8	露出配線	ケーブル	CVケーブル	CV 8sq-2C	2		2																	
9	〃	〃	〃	CV 3.5sq-3C	2.5							2.5												
10	〃	〃	〃	CV 2sq-2C	2.5								2.5											
11	〃	〃	CVVケーブル	CVV 2sq-2C	2					2														
12	〃	〃	〃	CVV 1.25sq-2C	2.5				2.5															
13	〃	〃	LANケーブル	Cat-5e(4P(屋外用))	2.5						2.5													
14	ダクト配線	ケーブル	CVケーブル	CV 8sq-2C	5.8		5.8																	
15	〃	〃	〃	CV 3.5sq-3C	4.1							4.1												
16	〃	〃	〃	CV 2sq-2C	4.1								4.1											
17	〃	〃	CVVケーブル	CVV 2sq-2C	4.9					4.9														
18	〃	〃	〃	CVV 1.25sq-2C	4.9				4.9															
19	〃	〃	LANケーブル	Cat-5e(4P(屋外用))	4.9						4.9													
20	架空配線	ケーブル	DVケーブル	DV2R 2.6sq	13	13																		
21	〃	径間	〃	〃	1	1																		
22	〃	ケーブル	CVケーブル	CV 3.5sq-3C	13							13												
23	〃	径間	〃	〃	1							1												
24	〃	ケーブル	〃	CV 2sq-2C	13								13											
25	〃	径間	〃	〃	1								1											
26	〃	ケーブル	CVVケーブル	CVV 2sq-2C	13					13														
27	〃	径間	〃	〃	1					1														
28	〃	ケーブル	〃	CVV 1.25sq-2C	13				13															
29	〃	径間	〃	〃	1				1															
30	〃	ケーブル	LANケーブル	Cat-5e(4P(屋外用))	13						13													
31	〃	径間	〃	〃	1						1													
32	〃	鋼より線	メッセンジャーワイヤー	22sq	13										13									
33	〃	径間	〃	〃	1										1									
34	給電線敷設	ケーブル	高周波同軸ケーブル	同軸ケーブル 10D-2V	24.8			24.8																
35	〃	同軸ケーブル末端処理	〃	〃	2			2																
36	付属品		ラッシングロッド	2号相当	19										19									

【数量集計表 2】

工 種： 配管工

設備名：放流警報設備

施工場所 : 大西警報局

作業：設置

[illegible]

【数量拾い出し表1】

工種： 配線工

設備名: 放流警報設備

施工場所 : 大西警報局

作業： 設置

照合 No.	アイソメNo.	配 線 区 間		施工方法	名 称	規 格	合計	内												訳			
		自	至																				
1	1	責任分界点	引留金具	架空配線	DVケーブル	DV2R 2.6sq	13	13															
				径間	〃	〃	1	1															
2	1	引留金具	電力量計	管内配線	CVケーブル	CV 8sq-2C	1.5	1.5															
				露出配線	〃	〃	2		0.5	0.5								1					
				ダクト配線	〃	〃	5.8				0.7	1	1.3	1.4	0.3	0.7	0.4						
3	1	同軸避雷器	空中線	給電線敷設	高周波同軸ケーブル	同軸ケーブル 10D-2V	24.8	1.5	1.4	1	0.7	0.5	0.5	13	0.4	1	1.5	1.3	2				
				〃	同軸ケーブル端末処理	〃	2	1										1					
4	1	警報装置	集音マイク	露出配線	CVVケーブル	CVV 1.25sq-2C	2.5	1							0.5	0.5				0.5			
				ダクト配線	〃	〃	4.9		0.5	0.5	0.8	1.4	1	0.7									
				架空配線	〃	〃	13											13					
				径間	〃	〃	1											1					
				管内配線	〃	〃	1.4											0.4	1				
5	1	警報装置	スピーカ接続箱	露出配線	CVVケーブル	CVV 2sq-2C	2	1							0.5	0.5							
				ダクト配線	〃	〃	4.9		0.5	0.5	0.8	1.4	1	0.7									
				架空配線	〃	〃	13											13					
				径間	〃	〃	1											1					
				管内配線	〃	〃	1.4											0.4	1				
6	1	警報装置	小電力空中線	露出配線	LANケーブル	Cat-5e (4P(屋外用))	2.5	1							0.5	0.5				0.5			
				ダクト配線	〃	〃	4.9		0.5	0.5	0.8	1.4	1	0.7									
				架空配線	〃	〃	13											13					
				径間	〃	〃	1											1					
				管内配線	〃	〃	2.9											0.4	1	1.5			
7	1	サイレン制御盤	インバータサイレン	露出配線	CVケーブル	CV 3.5sq-3C	2.5	1					0.5	0.5			0.5						
				ダクト配線	〃	〃	4.1		1	1.4	1	0.7											
				架空配線	〃	〃	13								13								
				径間	〃	〃	1								1								
				管内配線	〃	〃	0.4										0.4						
8	1	サイレン制御盤	回転灯	露出配線	CVケーブル	CV 2sq-2C	2.5	1					0.5	0.5			0.5						
				ダクト配線	〃	〃	4.1		1	1.4	1	0.7											
				架空配線	〃	〃	13								13								
				径間	〃	〃	1								1								
				管内配線	〃	〃	0.4										0.4						
9	1	引留金具	空中線柱	架空配線	メッセンジャーワイヤー	22sq	13	13															
				径間	〃	〃	1	1															
				付属品	ラッシングロッド	2号相当	19	19															
10	1	アース立上り部	地中	管内配線	IV電線	IV 5.5sq	5.7	3.7	2														

【数量拾い出し表2】

工 種： 配管工

設備名: 放流警報設備

施工場所：大西警報局

作業： 設置


[illegible]

【アイソメ図 〇1(移設)】

工 種： 配線・配管工

設備名： 放流警報設備

施工場所：大西警報局

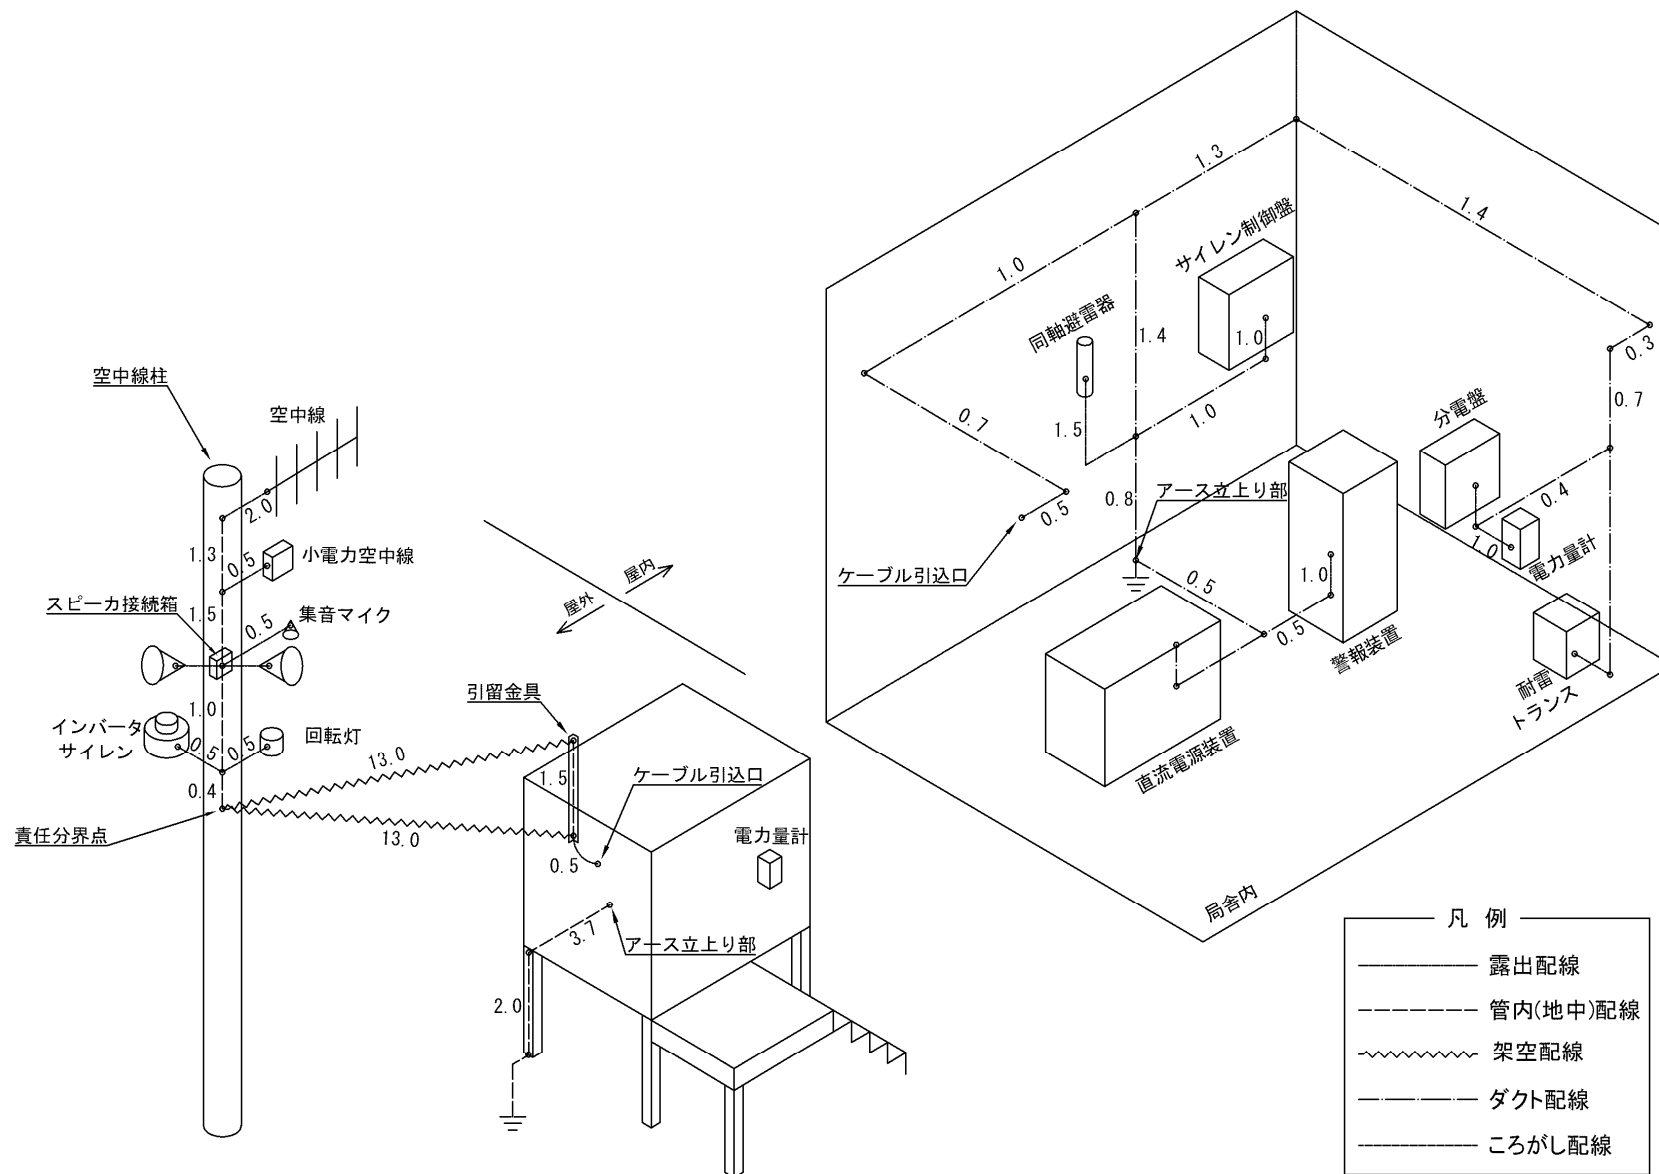


$$\left(\begin{array}{c} 1 \\ / \\ 1 \end{array} \right)$$

作業： 設置

[illegible]

【土木関係 数量拾い出し表】

工種： 複合工 設備名： 放流警報設備 施工場所： 大西警報局 作業： 設置

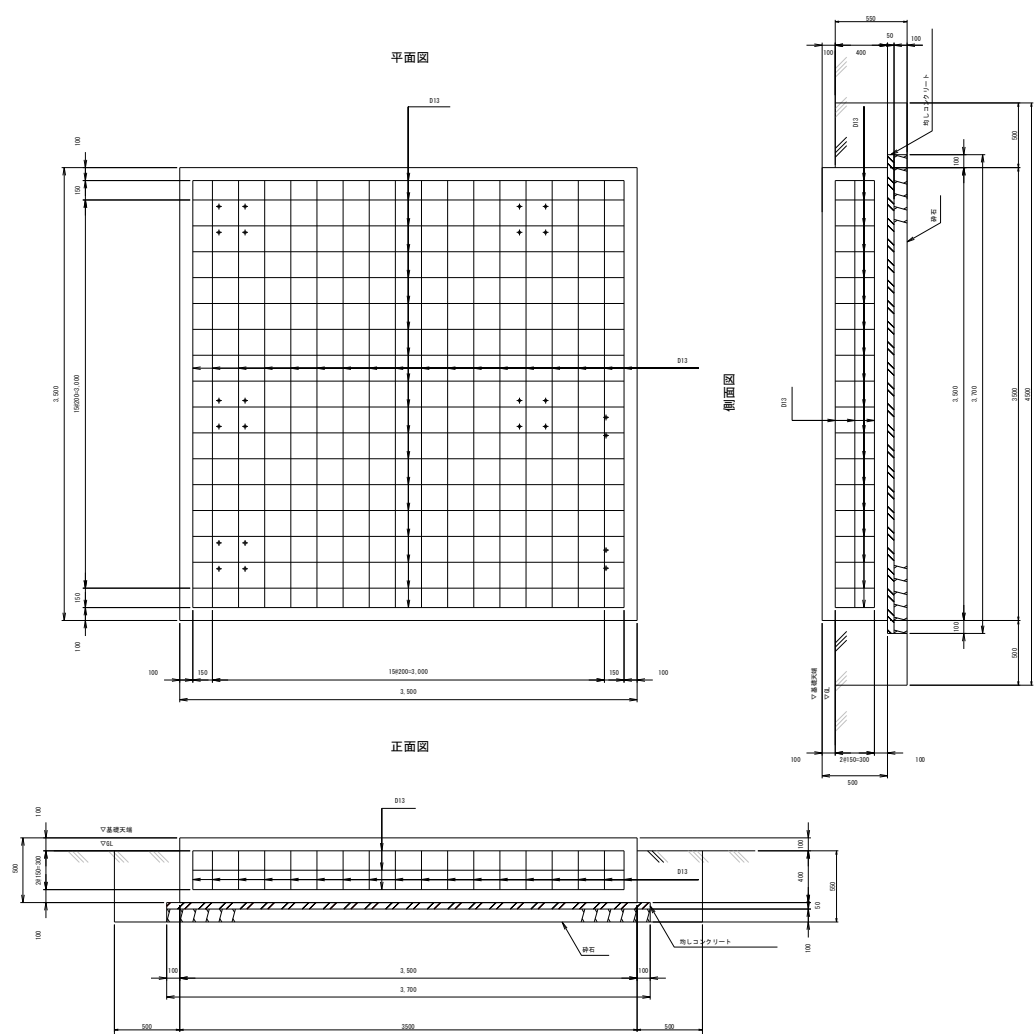1	局舎架台基礎	数量	1.0	箇所	計算式	単位数量	計
					局舎架台基礎		1.0式当たり
					コンクリート (24-15-25) 3.5*3.5*0.5	6.125	6.125
					型枠 3.5*0.5*4	7.000	7.000
					均しコンクリート (18-8-25) 3.7*3.7*0.05	0.685	0.685
					均し型枠 3.7*0.05*4	0.740	0.740
					基礎碎石 (RC-40) t=10cm 3.7*3.7	13.690	13.690
					鉄筋 (D13) 配筋図参照	292.530	292.530
					床掘 4.5*4.5*0.55	11.138	11.1
					埋戻し 床掘- (3.7*3.7*0.15+3.5*3.5*0.40)	4.185	4.2

撤 去 数 量 表

数量明細書 1

大西警報局

[illegible]

数量明細書 2

大西警報局

[illegible]

数量明細書 3

大西警報局

[illegible]

数量明細書 4

大西警報局

工種	項 目	施工方法	種 別	名 称	規 格	数 量	単位	備 考
4	配線工(撤去)							
		管内配線	ケーブル	CVケーブル	CV 8sq-2C	1.5	m	
		〃	〃	〃	CV 3.5sq-3C	4.2	m	屋外配線
		〃	〃	〃	CV 2sq-2C	4.2	m	屋外配線
		〃	〃	CVVケーブル	CVV 2sq-2C	5.2	m	屋外配線
		〃	〃	〃	CVV 1.25sq-2C	5.2	m	屋外配線
		〃	〃	LANケーブル	Cat-5e(4P(屋外用))	6.7	m	屋外配線
		〃	〃	IV電線	IV 5.5sq	5.7	m	
		露出配線	ケーブル	CVケーブル	CV 8sq-2C	2	m	屋外露出
		〃	〃	〃	CV 3.5sq-3C	2.5	m	屋外露出：1.5m 屋内露出：1.0m
		〃	〃	〃	CV 2sq-2C	2.5	m	屋外露出：1.5m 屋内露出：1.0m
		〃	〃	CVVケーブル	CVV 2sq-2C	2	m	屋外露出：1.0m 屋内露出：1.0m
		〃	〃	〃	CVV 1.25sq-2C	2.5	m	屋外露出：1.5m 屋内露出：1.0m
		〃	〃	LANケーブル	Cat-5e(4P(屋外用))	2.5	m	屋外露出：1.5m 屋内露出：1.0m
		ダクト配線	ケーブル	CVケーブル	CV 8sq-2C	5.8	m	
		〃	〃	〃	CV 3.5sq-3C	4.1	m	
		〃	〃	〃	CV 2sq-2C	4.1	m	
		〃	〃	CVVケーブル	CVV 2sq-2C	4.9	m	
		〃	〃	〃	CVV 1.25sq-2C	4.9	m	
		〃	〃	LANケーブル	Cat-5e(4P(屋外用))	4.9	m	

数量明細書 5

大西警報局

[illegible]

【設備設置工】数量表 1

[illegible]

【数量総括表 1】

工 種	設 備 名	施工場所	作 業	施工方法	種 別	名 称	規 格	数量	単位	照合 No.	備 考
配線工	放流警報設備	大西警報局	撤去	管内配線	ケーブル	CVケーブル	CV 8sq-2C	1.5	m	1	
				〃	〃	〃	CV 3.5sq-3C	4.2	m	2	
				〃	〃	〃	CV 2sq-2C	4.2	m	3	
				〃	〃	CVVケーブル	CVV 2sq-2C	5.2	m	4	
				〃	〃	〃	CVV 1.25sq-2C	5.2	m	5	
				〃	〃	LANケーブル	Cat-5e(4P(屋外用))	6.7	m	6	
				〃	〃	IV電線	IV 5.5sq	5.7	m	7	
				露出配線	ケーブル	CVケーブル	CV 8sq-2C	2	m	8	
				〃	〃	〃	CV 3.5sq-3C	2.5	m	9	
				〃	〃	〃	CV 2sq-2C	2.5	m	10	
				〃	〃	CVVケーブル	CVV 2sq-2C	2	m	11	
				〃	〃	〃	CVV 1.25sq-2C	2.5	m	12	
				〃	〃	LANケーブル	Cat-5e(4P(屋外用))	2.5	m	13	
				ダクト配線	ケーブル	CVケーブル	CV 8sq-2C	5.8	m	14	
				〃	〃	〃	CV 3.5sq-3C	4.1	m	15	
				〃	〃	〃	CV 2sq-2C	4.1	m	16	
				〃	〃	CVVケーブル	CVV 2sq-2C	4.9	m	17	
				〃	〃	〃	CVV 1.25sq-2C	4.9	m	18	
				〃	〃	LANケーブル	Cat-5e(4P(屋外用))	4.9	m	19	
				架空配線	ケーブル	DVケーブル	DV2R 2.6sq	1	径間	20	
				〃	〃	CVケーブル	CV 3.5sq-3C	1	径間	21	
				〃	〃	〃	CV 2sq-2C	1	径間	22	
				〃	〃	CVVケーブル	CVV 2sq-2C	1	径間	23	
				〃	〃	〃	CVV 1.25sq-2C	1	径間	24	
				〃	〃	LANケーブル	Cat-5e(4P(屋外用))	1	径間	25	
				〃	鋼より線	メッセンジャーワイヤー	22sq	2	径間	26	
				給電線敷設	ケーブル	高周波同軸ケーブル	同軸ケーブル 10D-2V	17.2	m	27	
配管工	放流警報設備	大西警報局	撤去	硬質ビニル管敷設	硬質ビニル管(露出)	硬質塩化ビニル電線管	HIVE28	19.9	m	1	

【数量総括表 2】

[illegible]

【数量集計表 1】

工 種： 配線工

設備名：放流警報設備

施工場所：大西警報局

作業：撤去

[illegible]

【数量集計表 2】

工 種： 配管工

設備名：放流警報設備

施工場所 : 大西警報局

作 業： 撤去

[illegible]

【数量拾い出し表1】

工種： 配線工

設備名: 放流警報設備

施工場所：大西警報局

作業：撤去

[illegible]

【数量拾い出し表2】

工 種： 配管工

設備名: 放流警報設備

施工場所：大西警報局

作業：撤去


[illegible]

【ア イ ソ メ 図 1(撤去)】

工 種： 配線・配管工

設備名： 放流警報設備

施工場所： 大西警報局

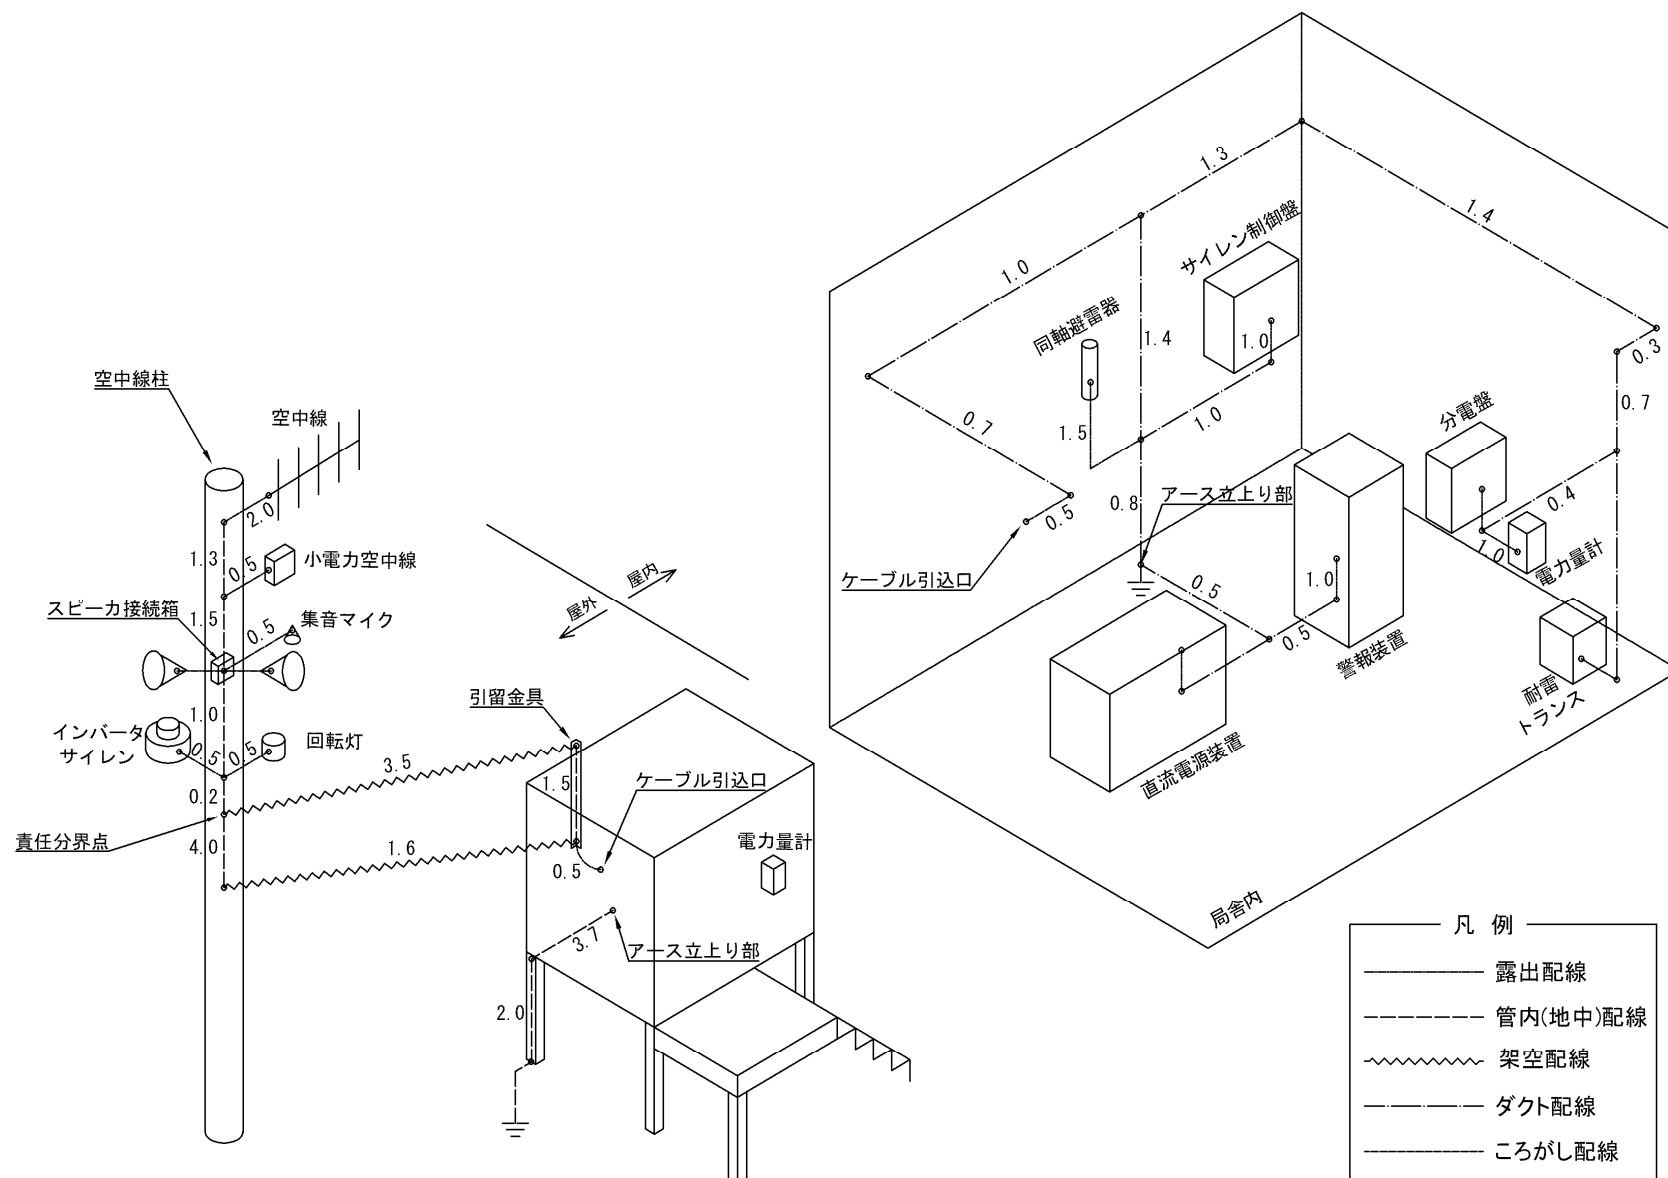

$$(1 \quad / \quad 1)$$

設備名： 放流警報設備

大西警報局

作業：撤去

[illegible]

【土木関係 数量拾い出し表】

工種：複合工

設備名： 放流警報設備

施工場所： 大西警報局

作業：撤去

[illegible]

【土木関係 数量拾い出し表】

工種：複合工

設備名： 放流警報設備

施工場所： 大西警報局

作業：撤去

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R7阿土 福井ダム 阿南・福井 警報局浸水対策工事			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	土砂	m3	2,340	運搬距離 L=3.6km
処分費	無筋Co	m3	1,640	運搬距離 L=5.6km
処分費	鉄筋Co	m3	1,750	運搬距離 L=5.6km
材料費(本)	ラッシングロット 2号相当	本	305	見積
対向試験費		式	1,075,000	見積

技術管理費積上げ項目一覧表

工事名	R7阿土 福井ダム 阿南・福井 警報局浸水対策工事				
積上げ項目	土質等試験費(29項目)				
番号	項目	規格仕様	単位	数量	備考
-	溶出液作成料		検体	1	
1	カドミウム	溶出	検体	1	
2	全シアン	溶出	検体	1	
3	有機リン	溶出	検体	1	
4	鉛	溶出	検体	1	
5	六価クロム	溶出	検体	1	
6	ヒ素	溶出	検体	1	
7	総水銀	溶出	検体	1	
8	アルキル水銀	溶出	検体	1	
9	PCB	溶出	検体	1	
10	銅	含有量	検体	1	
11	チウラム	溶出	検体	1	
12	シマジン	溶出	検体	1	
13	チオベンカルブ	溶出	検体	1	
14	セレン	溶出	検体	1	
15	フッ素	溶出	検体	1	
16	ホウ素	溶出	検体	1	
-	溶出液作成料		検体	1	
17	ジクロロメタン	溶出	検体	1	
18	四塩化炭素	溶出	検体	1	
19	1,2-ジクロロエタン	溶出	検体	1	
20	1,1-ジクロロエチレン	溶出	検体	1	
21	シス-1,2-ジクロロエチレン	溶出	検体	1	
22	1,1,1-トリクロロエタン	溶出	検体	1	
23	1,1,2-トリクロロエタン	溶出	検体	1	
24	トリクロロエチレン	溶出	検体	1	
25	テトラクロロエチレン	溶出	検体	1	
26	1,3-ジクロロプロペン	溶出	検体	1	
27	ベンゼン	溶出	検体	1	
28	クロロエチレン	溶出	検体	1	
29	1,4-ジオキサン	溶出	検体	1	