



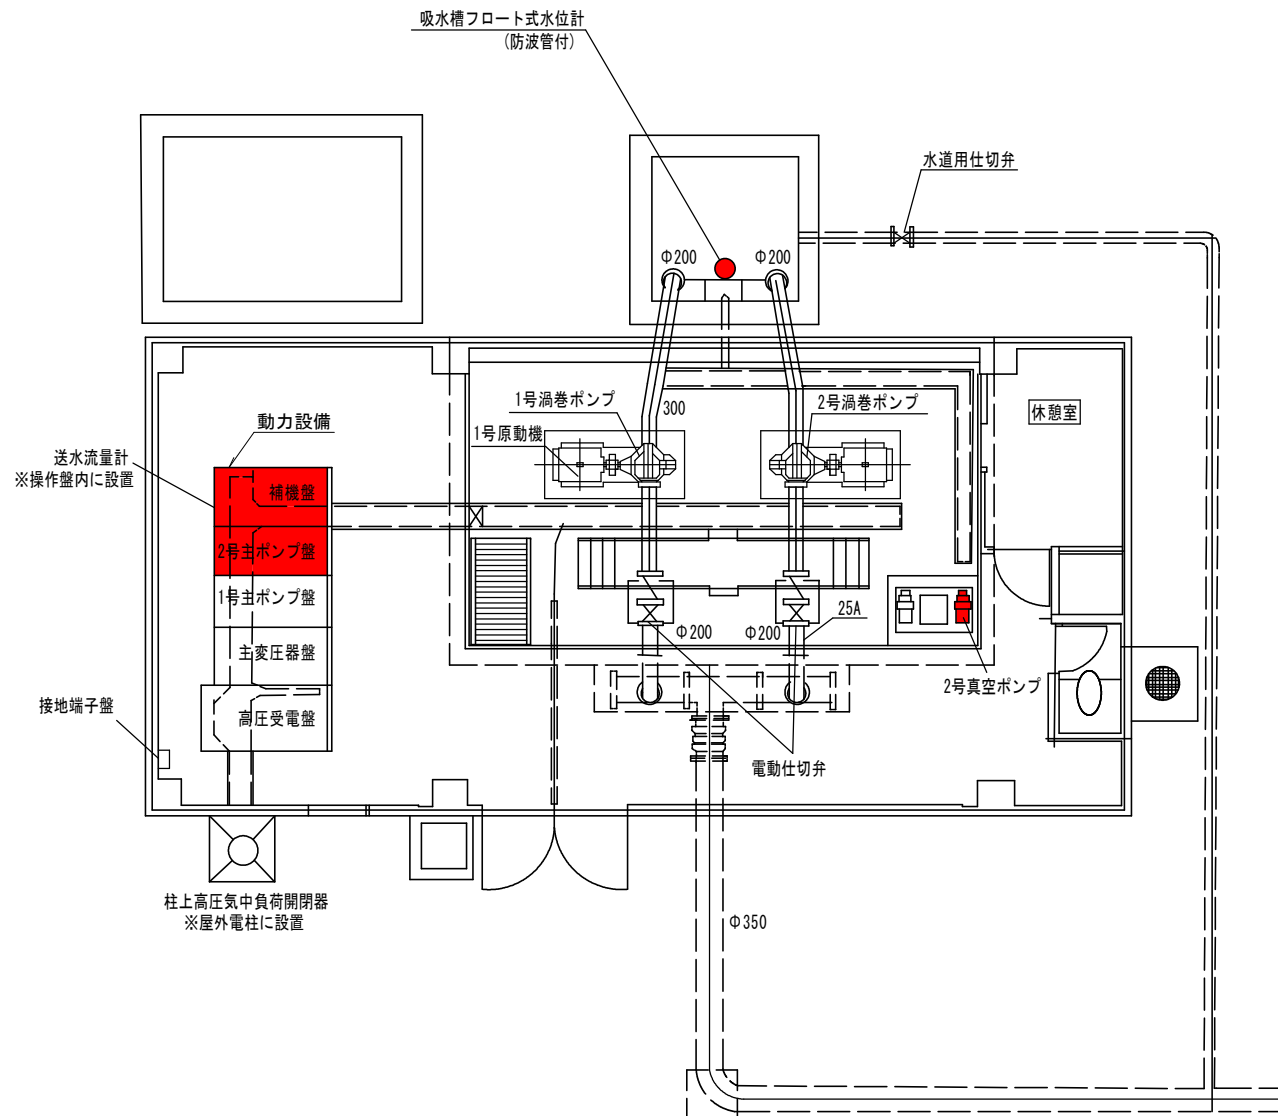

工 事 名	R7馬耕 長寿命化 中岩倉 揚水機場補修工事		
路 線 名	中岩倉揚水機場		
工事箇所	美馬市脇町		
図 面 名	機場平面図		
縮 尺	図面番号	1	/ 7
会 社 名			
事業者名	徳島県西部総合県民局＜美馬＞		

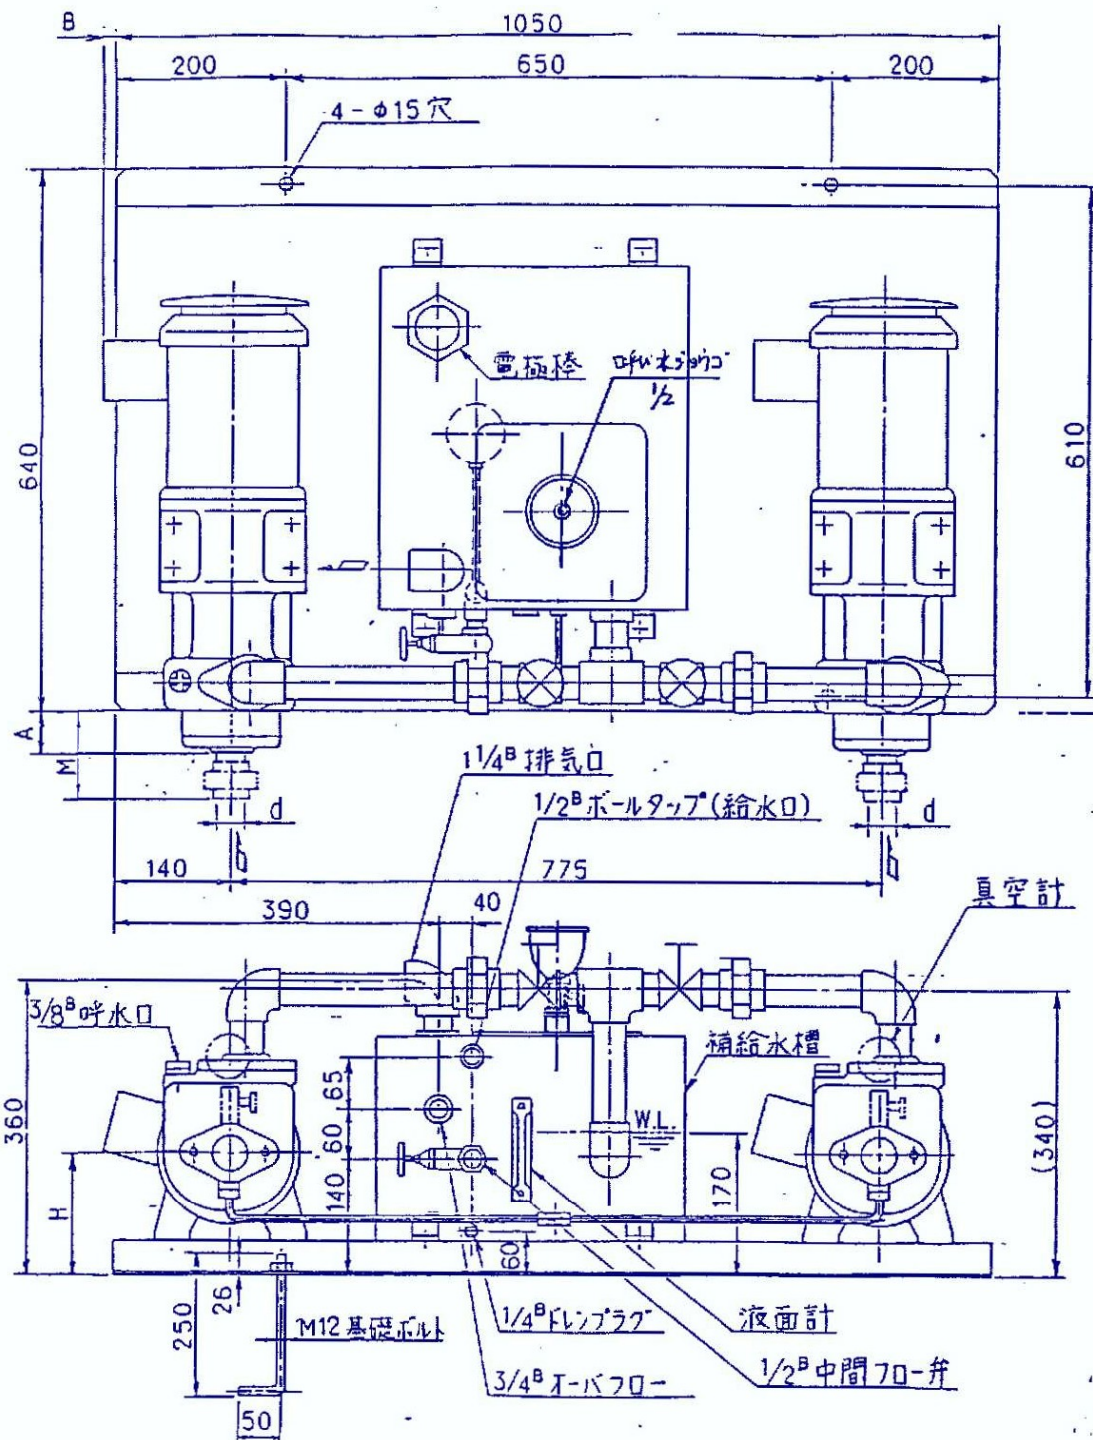


図面承認				
番号	内容	年月日	担当者	承認

寸法表

Hz	ポンプ機名	モ-タ出力 kW	d(PT)	A	B	H	M	総重量 kg
50	20NVD 5.4	0.4	3/4	49	—	130	131	95
	20NVD 5.75	0.75	3/4	49	9	152	131	107
	25NVD 51.5	1.5	1	54	16	152	152	123
	32NVD 52.2	2.2	1 1/4	63	16	152	180	133
60	20NVD 64	0.4	3/4	47	—	130	129	93
	20NVD 6.75	0.75	3/4	47	9	152	129	105
	25NVD 61.5	1.5	1	54	16	152	152	119
	32NVD 62.2	2.2	1 1/4	62	16	152	179	129

電極棒

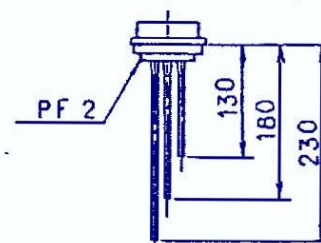

オプション仕様


部品名	有	無
真空計	○	

工事名	R7馬耕 長寿命化 中岩倉 揚水機場補修工事		
路線名	中岩倉揚水機場		
工事箇所	美馬市脇町		
図面名	真空ポンプ外形図		
縮尺		図面番号	2 / 7
会社名			
事業者名	徳島県西部総合県民局<美馬>		

適用範囲
APPLICATION

電動機直動型
CLOSE COUPLED WITH MOTOR

口径
SIZE $\phi 20$; $\phi 25$, $\phi 32$

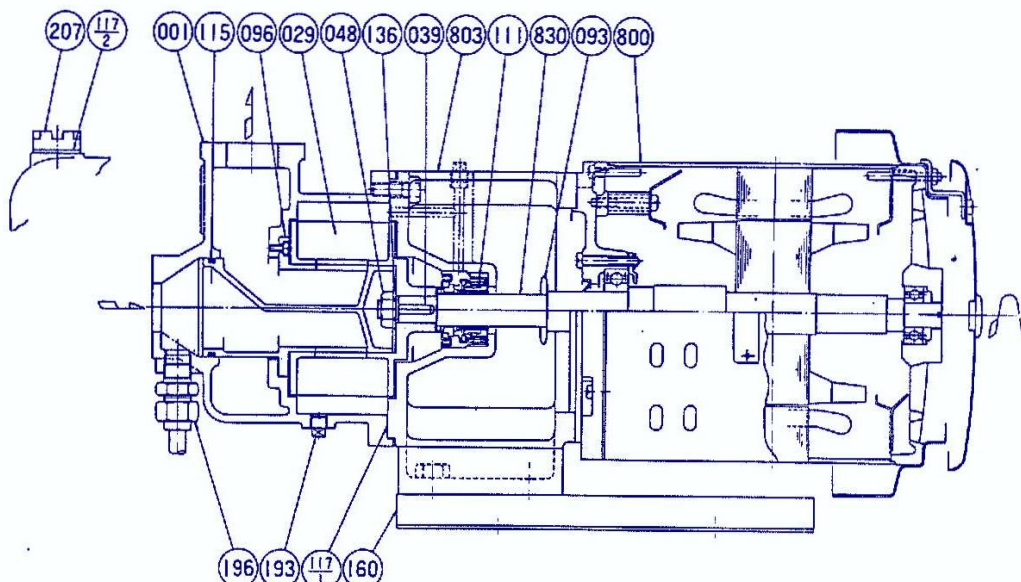

117-1	シートパッキン	GASKET	プレスボード	PRESS BOARD	1	830	主 軸	SHAFT	SUS403 +S35C	403 STAINLESS + CARBON STEEL	1
115	O リ ン グ	O-RING	ゴム/NBR	RUBBER/NBR	1	803	ブ ラ ケ ッ ト	BRACKET	FC20	CAST IRON	1
111	メカニカルシール	MECHANICAL SEAL	—	—	1	800	モ ー タ	MOTOR	—	—	1
096	ポートシリンダ	PORT CYLINDER	BC6	TIN BRONZE	1	207	呼 水 口 栓	PRIMING PLUG	合成樹脂	PLASTIC	1
093	水 切 リ ン グ	DEFLECTOR	EPDM	RUBBER/EPDM	1	196	オ リ フ ィ ス	ORIFICE	C360480	BRASS	1
048	ロータ止メナット	ROTOR NUT	C360480	BRASS	1	193	ドレンプラグ	DRAIN PLUG	SS	STEEL	1
039	キ ー	KEY	SUS420H	420 STAINLESS	1	160	単 独 ベ ッ ド	BED	SPC	STEEL	1
029	ロ ー タ	ROTOR	BC6	TIN BRONZE	1	136	ロータ止メナット用圧板	WASHER	SUS304	304 STAINLESS	1
001	ケーシング	CASING	FC20	CAST IRON	1	117-2	シートパッキン	GASKET	ゴム/NR	RUBBER/NR	1
番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME		材 質 MATERIAL		個数 NO. FOR 1 UNIT	番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME		材 質 MATERIAL		個数 NO. FOR 1 UNIT


ポンプ仕様

御注文主 FOR MESSRS 中国四国農政局 殿				分類番号 ITEM NO. 真空ホ ⁰ >7 ⁰			
製造番号 MFG. NO.	機 名 MODEL	空気量 CAPACITY	真空度 VACUUM	回転速度 SPEED	出 力 OUTPUT	台 数 QUANTITY	
RH90025-05	20 NVD6.75	最大 m^3/min 0.3	最大 mmHg 700	3425 r.p.m.	0.75 kW	2	
				NVD S1-8205			

工 事 名	R7馬耕 長寿命化 中岩倉 揚水機場補修工事		
路 線 名	中 岩 倉 揚 水 機 場		
工事箇所	美 馬 市 脇 町		
図 面 名	真空ポンプ断面図		
縮 尺	図面番号	3 / 7	
会 社 名			
事業者名	徳島県西部総合県民局＜美馬＞		


記入文字一覧表

盤記号	H01	H02	L01	L02	L03
名体版記入文字	高圧受電盤	主変圧器盤	主ポンプ機1号	主ポンプ機2号	補機盤
組立図図番	HS340330	HS340331	HS340332	HS340333	HS340334
重量 (kg)					
施工区分	今回	今回	今回	今回	今回

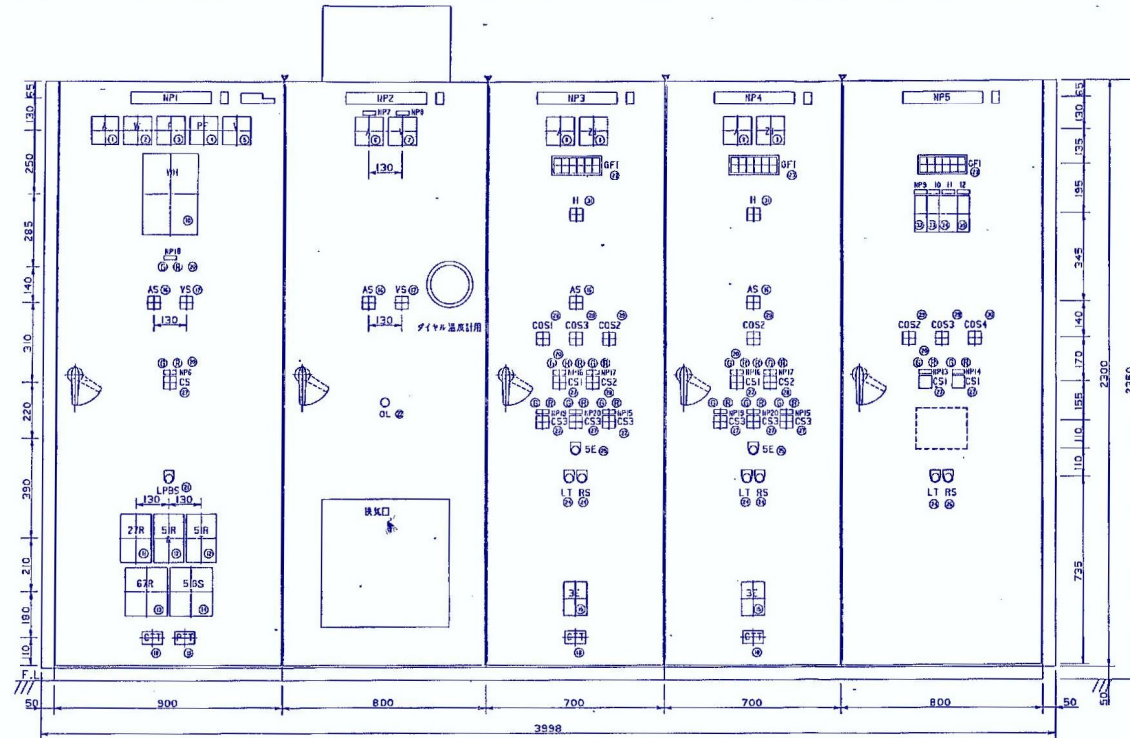


装置 NO.	装置 記号	形式・定格	装置 NO.	装置 記号	形式・定格	装置 NO.	装置 記号	形式・定格	装置 NO.	装置 記号	形式・定格	装置 NO.	装置 記号	形式・定格
①	A	SWR-3 0-15A	②	A	2xSWR-3 0-300-600A	③	3E	2xSE-K2 2xSET-3A 1-80A 2-40SEC	④	OL	RC=470-2MOT110	⑤	CO51	2xNS387/C4mKB
⑥	W	SWC2-3 0-180KW	⑦	ZI	2xTAS2N220 0-100%	⑧	AS	4xNS387/2MB	⑨	GF1	3xAP30C-020EH3-S	⑩	CO54	NS387/C6mKB
⑪	F	SWP1-3 55-65Hz	⑫	WH	FPI3K16VR 1RWH/PULSE 100V/100 CT:15/2A 100V/100	⑬	VS	2xNS387/4VB	⑭	LT.RS	5xRC=470-FB2	⑮	H	2xMA4-R-B
⑯	FP	SWA1 0 0 1 0 COSφ	⑰	2TR	65-85V 0.1AC100V 2xQVJBTWJ CT:0.3A 1.1-2A H120-80A	⑱	CTT	3xKTT-AW3B	⑲	SE	2xRC=470-QR1	⑳	PBA1	PBAAK301-21-K
㉑	V	SWR-3 0-8KV	㉒	51R	LDG-13DN-1 0.1-0.8A 0.2-0.8SEC 1.80-140.03-2.5A 0.3SEC	㉓	PTT	KTT-VS3B	㉔	RS	RC=470-FB4	㉕	PBA2	PBAAY301-20-K
㉖	A	SWR-3 0-500A	㉗	6TR	LDG-13DN-1 0.1-0.8A 0.2-0.8SEC 1.80-140.03-2.5A 0.3SEC	㉘	R.G	16xRC=470-2MOT110 16xRC=470-2MOT110	㉙	CS	11xNS387/2SBL1			
㉚	V	SWR-3 0-300V	㉛	51CS	AC100V 1-20A 0.3-2.5SEC	㉜	LPBS	RC=470-LY2T110	㉝	CS2	2xNS387/2S1SBL2			

名体版文字	形式	上	中	下
1	NP5	3		
2	NP5	3		
3	NP5	3		
4	NP5	3		
5	NP5	3		
6	NP125			
7	NP125			
8	NP125			
9	NP125			
10	NP125			
11	NP125			
12	NP125			
13	NP125			
14	NP125			
15	NP125			
16	NP125			
17	NP125			
18	NP125			
19	NP125			
20	NP125			
21	CO51			
22	CO52			
23	CO53			
24	CO54			
25	5E			
26	CS1			
27	CS2			
28	CS3			
29	RS			
30	LT			
31	CS			
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				




備考
1. 内蔵番号は装置 NO. と表わします
2. 切替は2個以上の時、形式は X 〇〇 と表わします
L 装置名記入
R 21

工事名	R7馬耕 長寿命化 中岩倉 揚水機補修工事
路線名	中岩倉揚水機場
工事箇所	美馬市脇町
図面名	操作盤外形図
縮尺	図面番号 4 / 7
会社名	
事業者名	徳島県西部総合県民局<美馬>

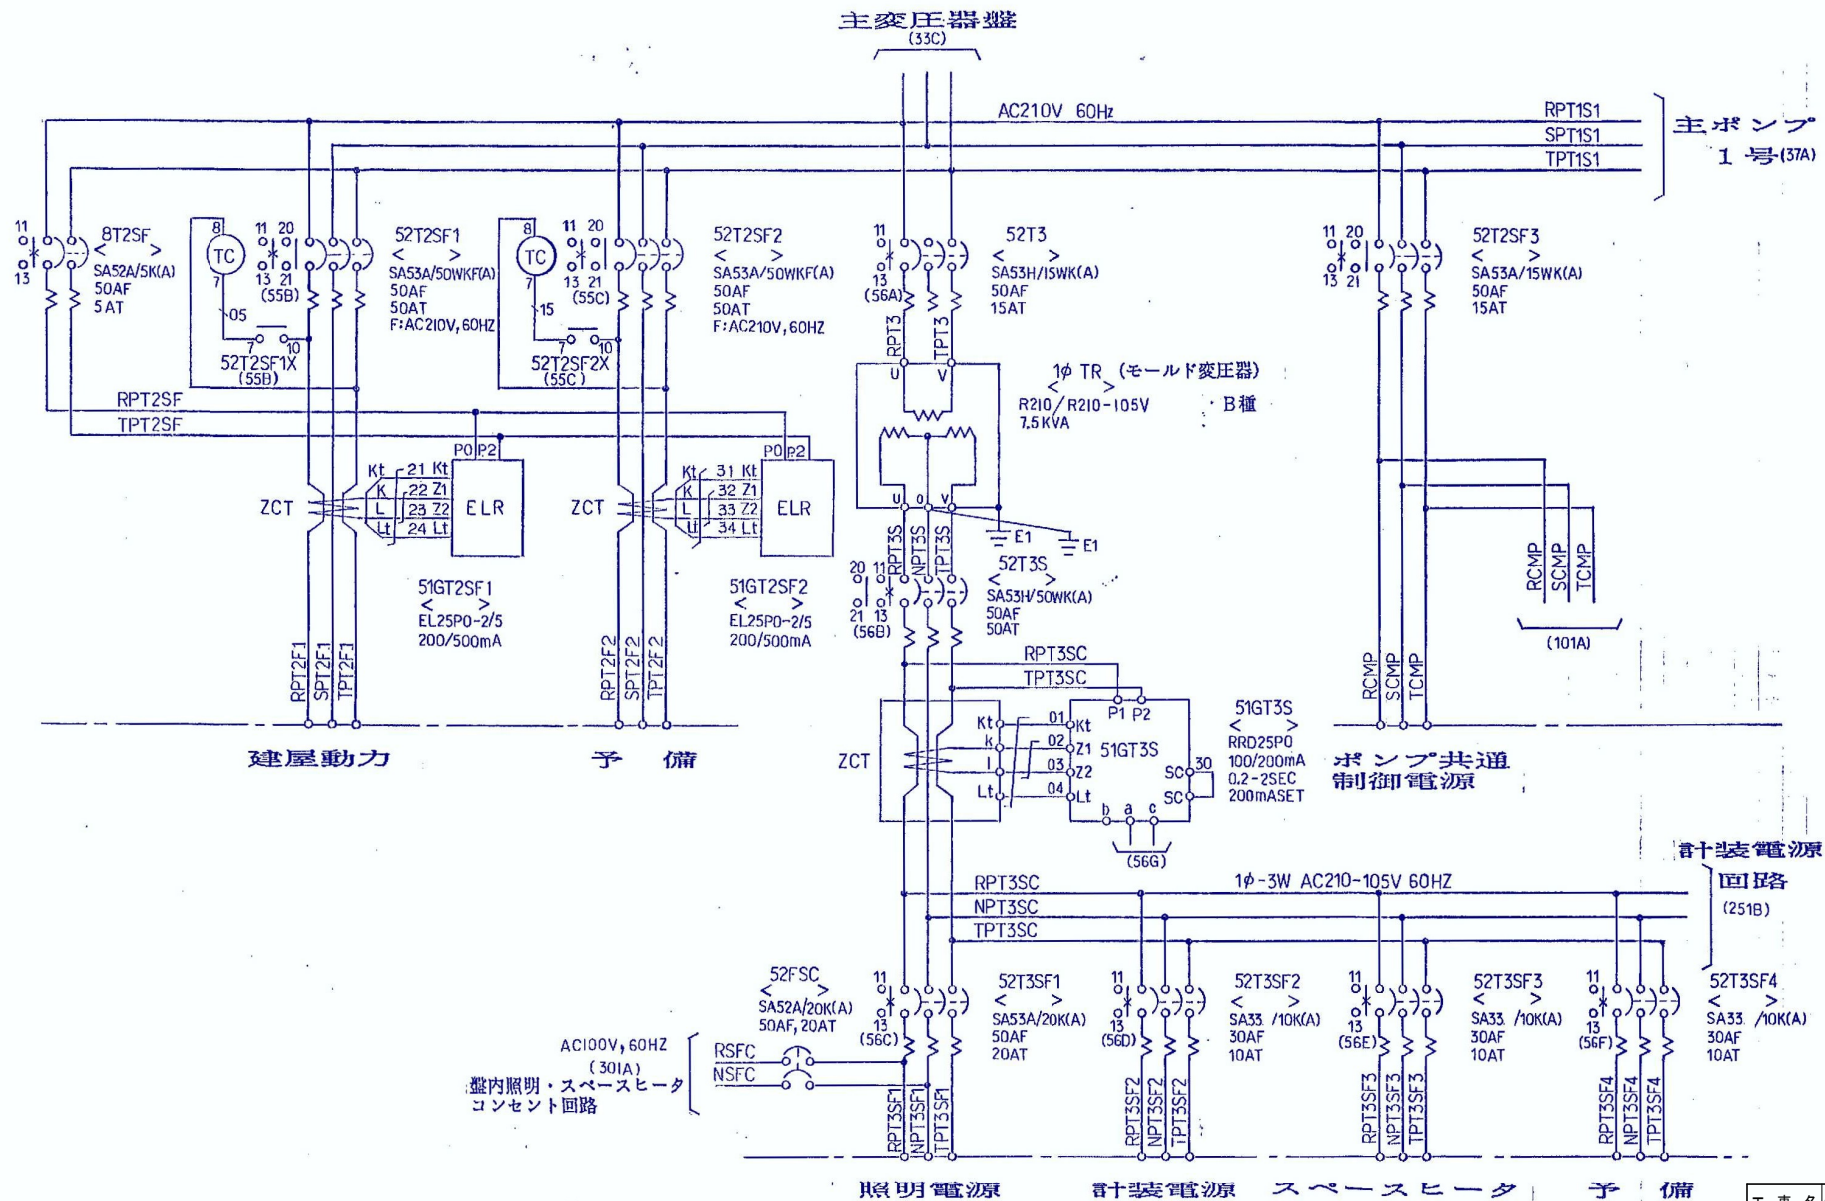


工事名	R7馬耕 長寿命化 中岩倉 揚水機場補修工事		
路線名	中岩倉揚水機場		
工事箇所	美馬市脇町		
図面名	補機盤 三線接続図		
縮 尺	図面番号	6	/ 7
会社名			
事業者名	徳島県西部総合県民局<美馬>		


外形図 OUT LINE

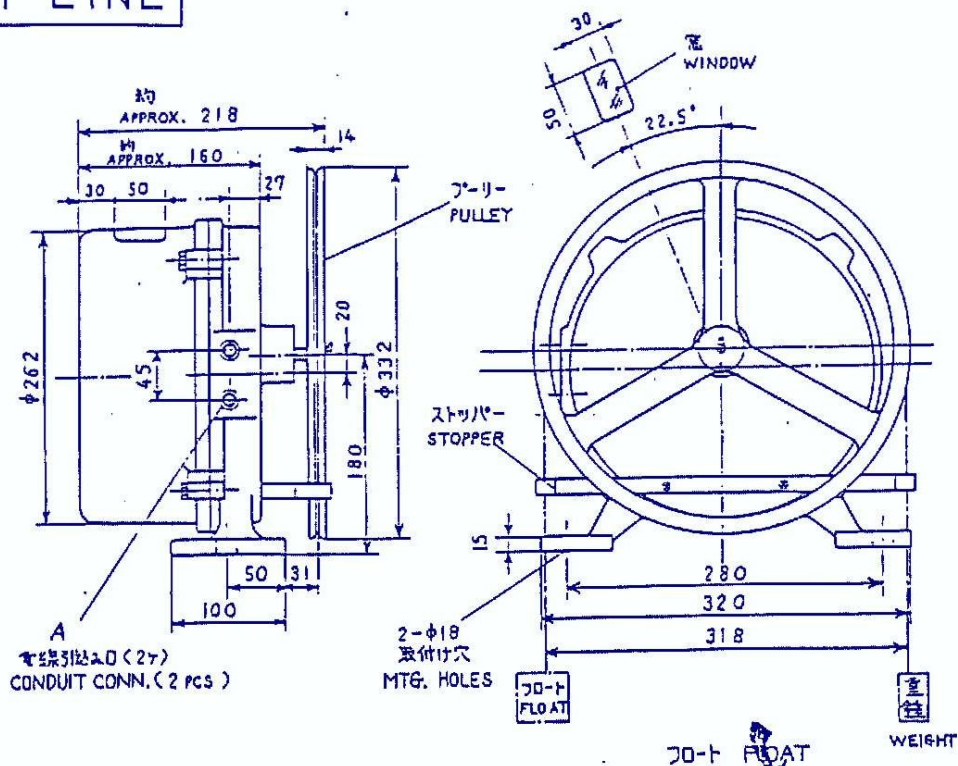


A部詳細
DETAIL A




重量
WEIGHT




硬質塩化ビニル
RIGID POLYVINYL
CHLORIDE



ステンレス
STAINLESS
STEEL



外部接続図
CONNECTION DIAGRAM

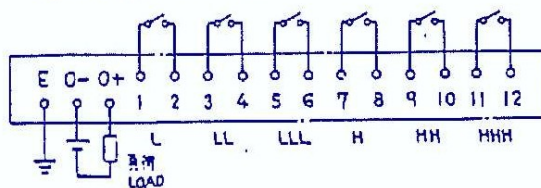

仕様

SPECIFICATIONS

測定範囲 RANGE	0 ~ 0.5 40 m
出力電流 OUTPUT	DC 4 ~ 20 mA
許容負荷抵抗 LOAD	0 ~ 550 Ω
電源 POWER SUPPLY	DC 13 ~ 33 V

重量 約 1.05 kg

WT. APPROX.

DIMENSIONS. IN mm

工事名	R7馬耕 長寿命化 中岩倉 揚水機場補修工事
路線名	中岩倉揚水機場
工事箇所	美馬市脇町
図面名	吸水槽水位計 外形図
縮尺	図面番号 7 / 7
会社名	
事業者名	徳島県西部総合県民局<美馬>