


工事名	R7三土 小島地すべり 三・東祖谷小島 地下水排除工事		
路線名等	小島地すべり防止区域		
工事箇所	三好市東祖谷小島		
図面名	平面図		
縮尺	1/500	図面番号	1/5
会社名			
事業者名	徳島県西部総合県民局県土整備部<三好>		


実施設計図面

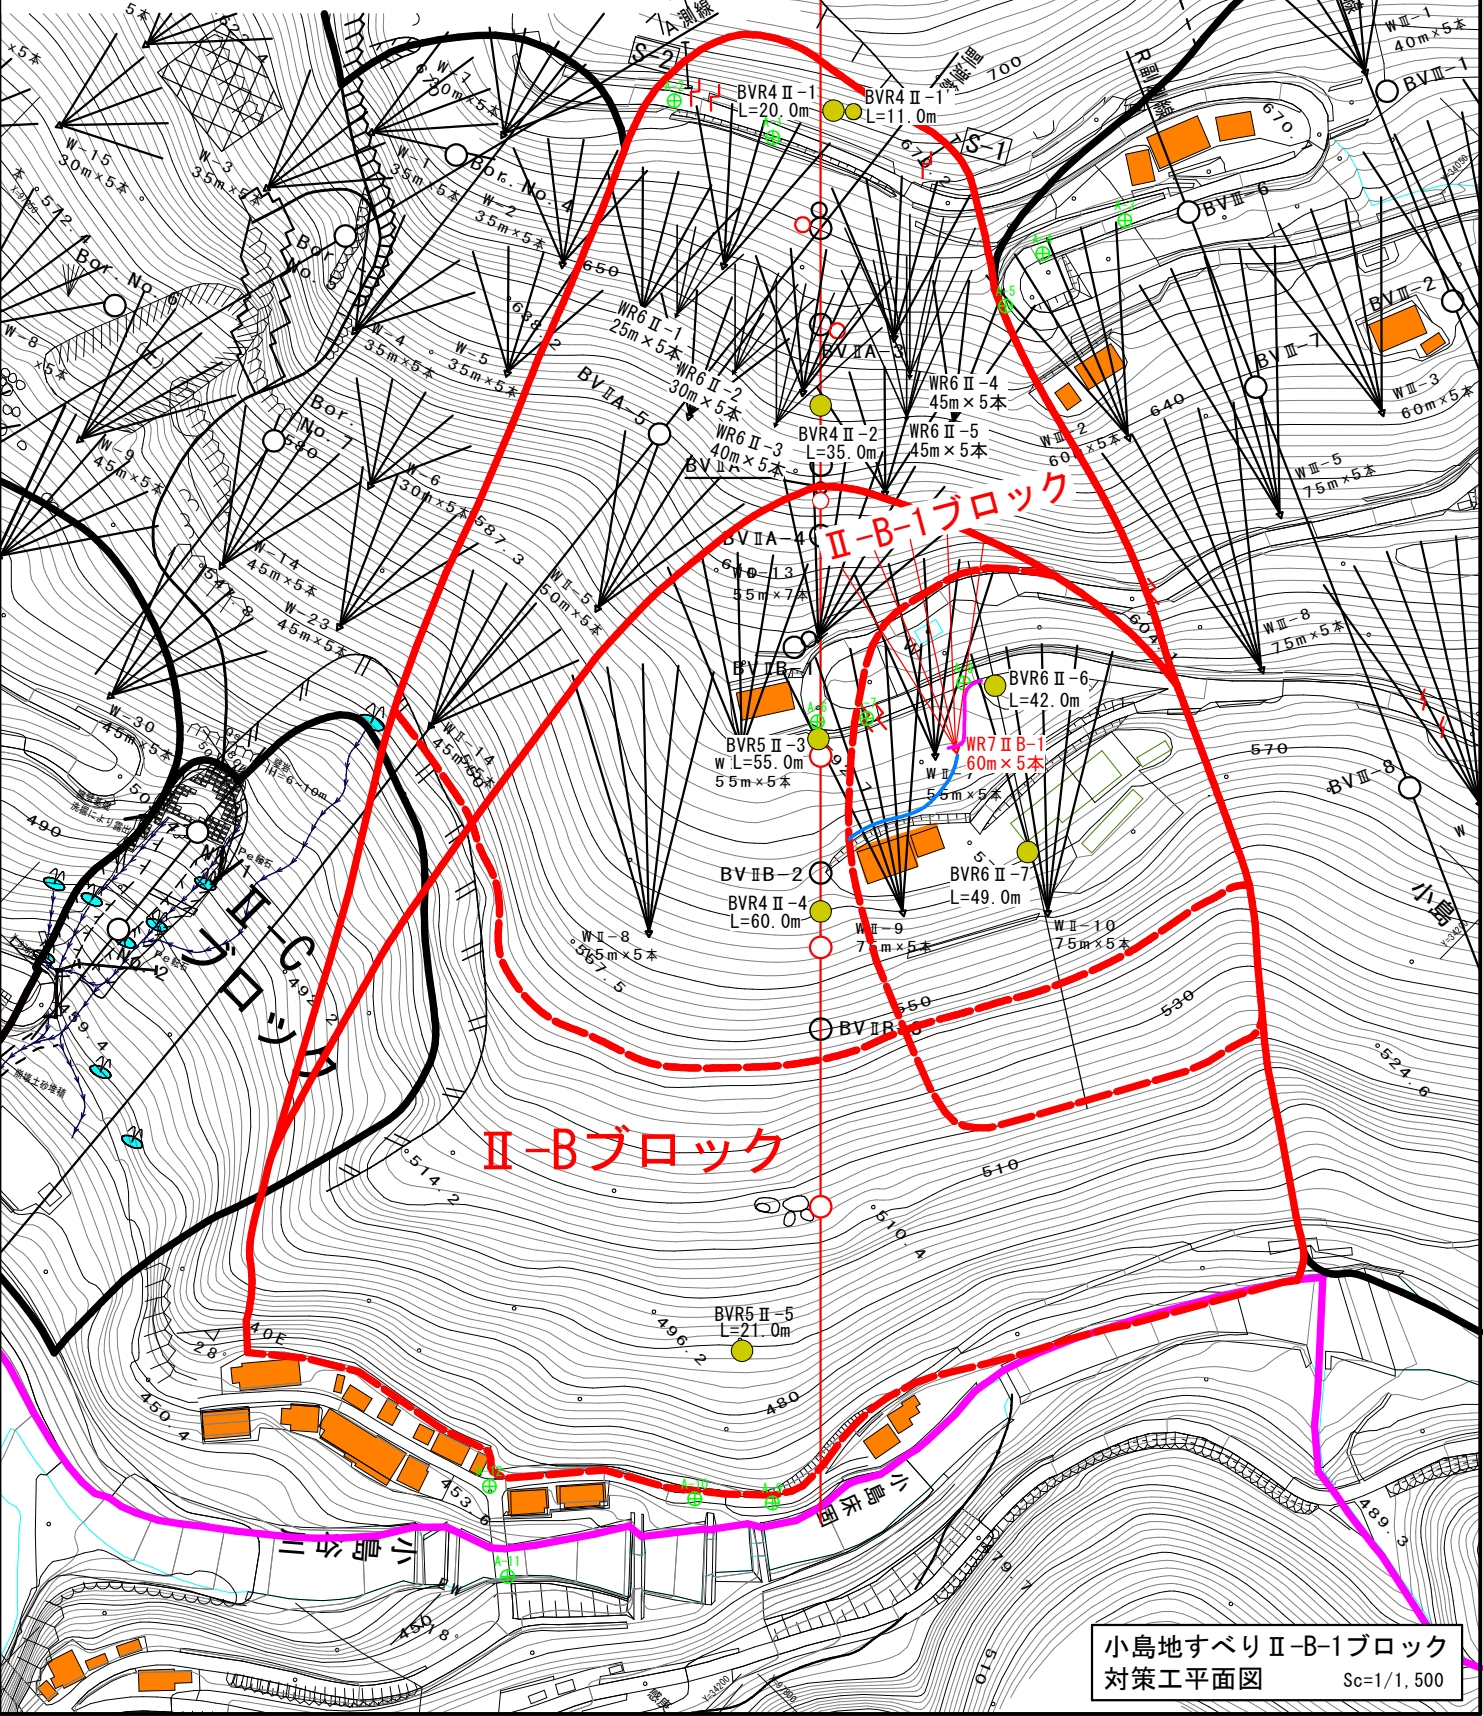

小島地すべりII-B-1ブロック
対策工平面図
Sc=1/1,500


小島地すべりⅡ-B-1ブロック 対策工断面図 (Sc=1/500)

区分	名称	ボーリングコアの 形状・色調	構成地質及び性状
Dt	崩壊土	土砂形状 褐色系	いわゆる広範の崩壊土にて、硬質シルローム・硬質じり粘土、および硬質粘土・堆積粘性土などの塊状部、色調は褐色を主色調とする。 広範の崩壊土はDt、岩盤における崩壊土の硬質部はDol、細片・破片状の硬質部はDr (Disrupted rock) で表示する。
W	強風化岩	粘土状 褐色系	原色系統の粘土・硬質粘土ならびにシルト、および赤褐色の砂状な部分について「崩壊塊」を保持し、砂状の崩壊土と異なる。崩壊土よりもとらんとし、ある程度、赤に色調が褐色系である場合W ₂ で表示する。
W ₁	風化砂岩	細片・破片状 原色系	原色系統の細片・破片状コア (中古色)、あるいは黄色または緑または桃コア (第三紀) として観察されるもので、地表露出では Grackly rock (キレンに匹敵)、あるいは緑黄基岩として観察される。この場合、赤に色調が褐色系である場合は W ₂ で表示する。
W ₂	風化花崗	円盤状・塊状 原色系	原色系統の円盤状・塊状コア (中古色)、あるいは黄色または緑または桃コア (第三紀) として観察されるもので、地表露出では新鮮な基岩として観察される。この場合も褐色系のものは、W ₂ で表示する。
Rf	基盤岩	特殊 (完全) コア	新鮮な基盤岩にて、岩質のいずれかを特殊コア (完全) コアとして採取され、全般的に観察に使用可能。

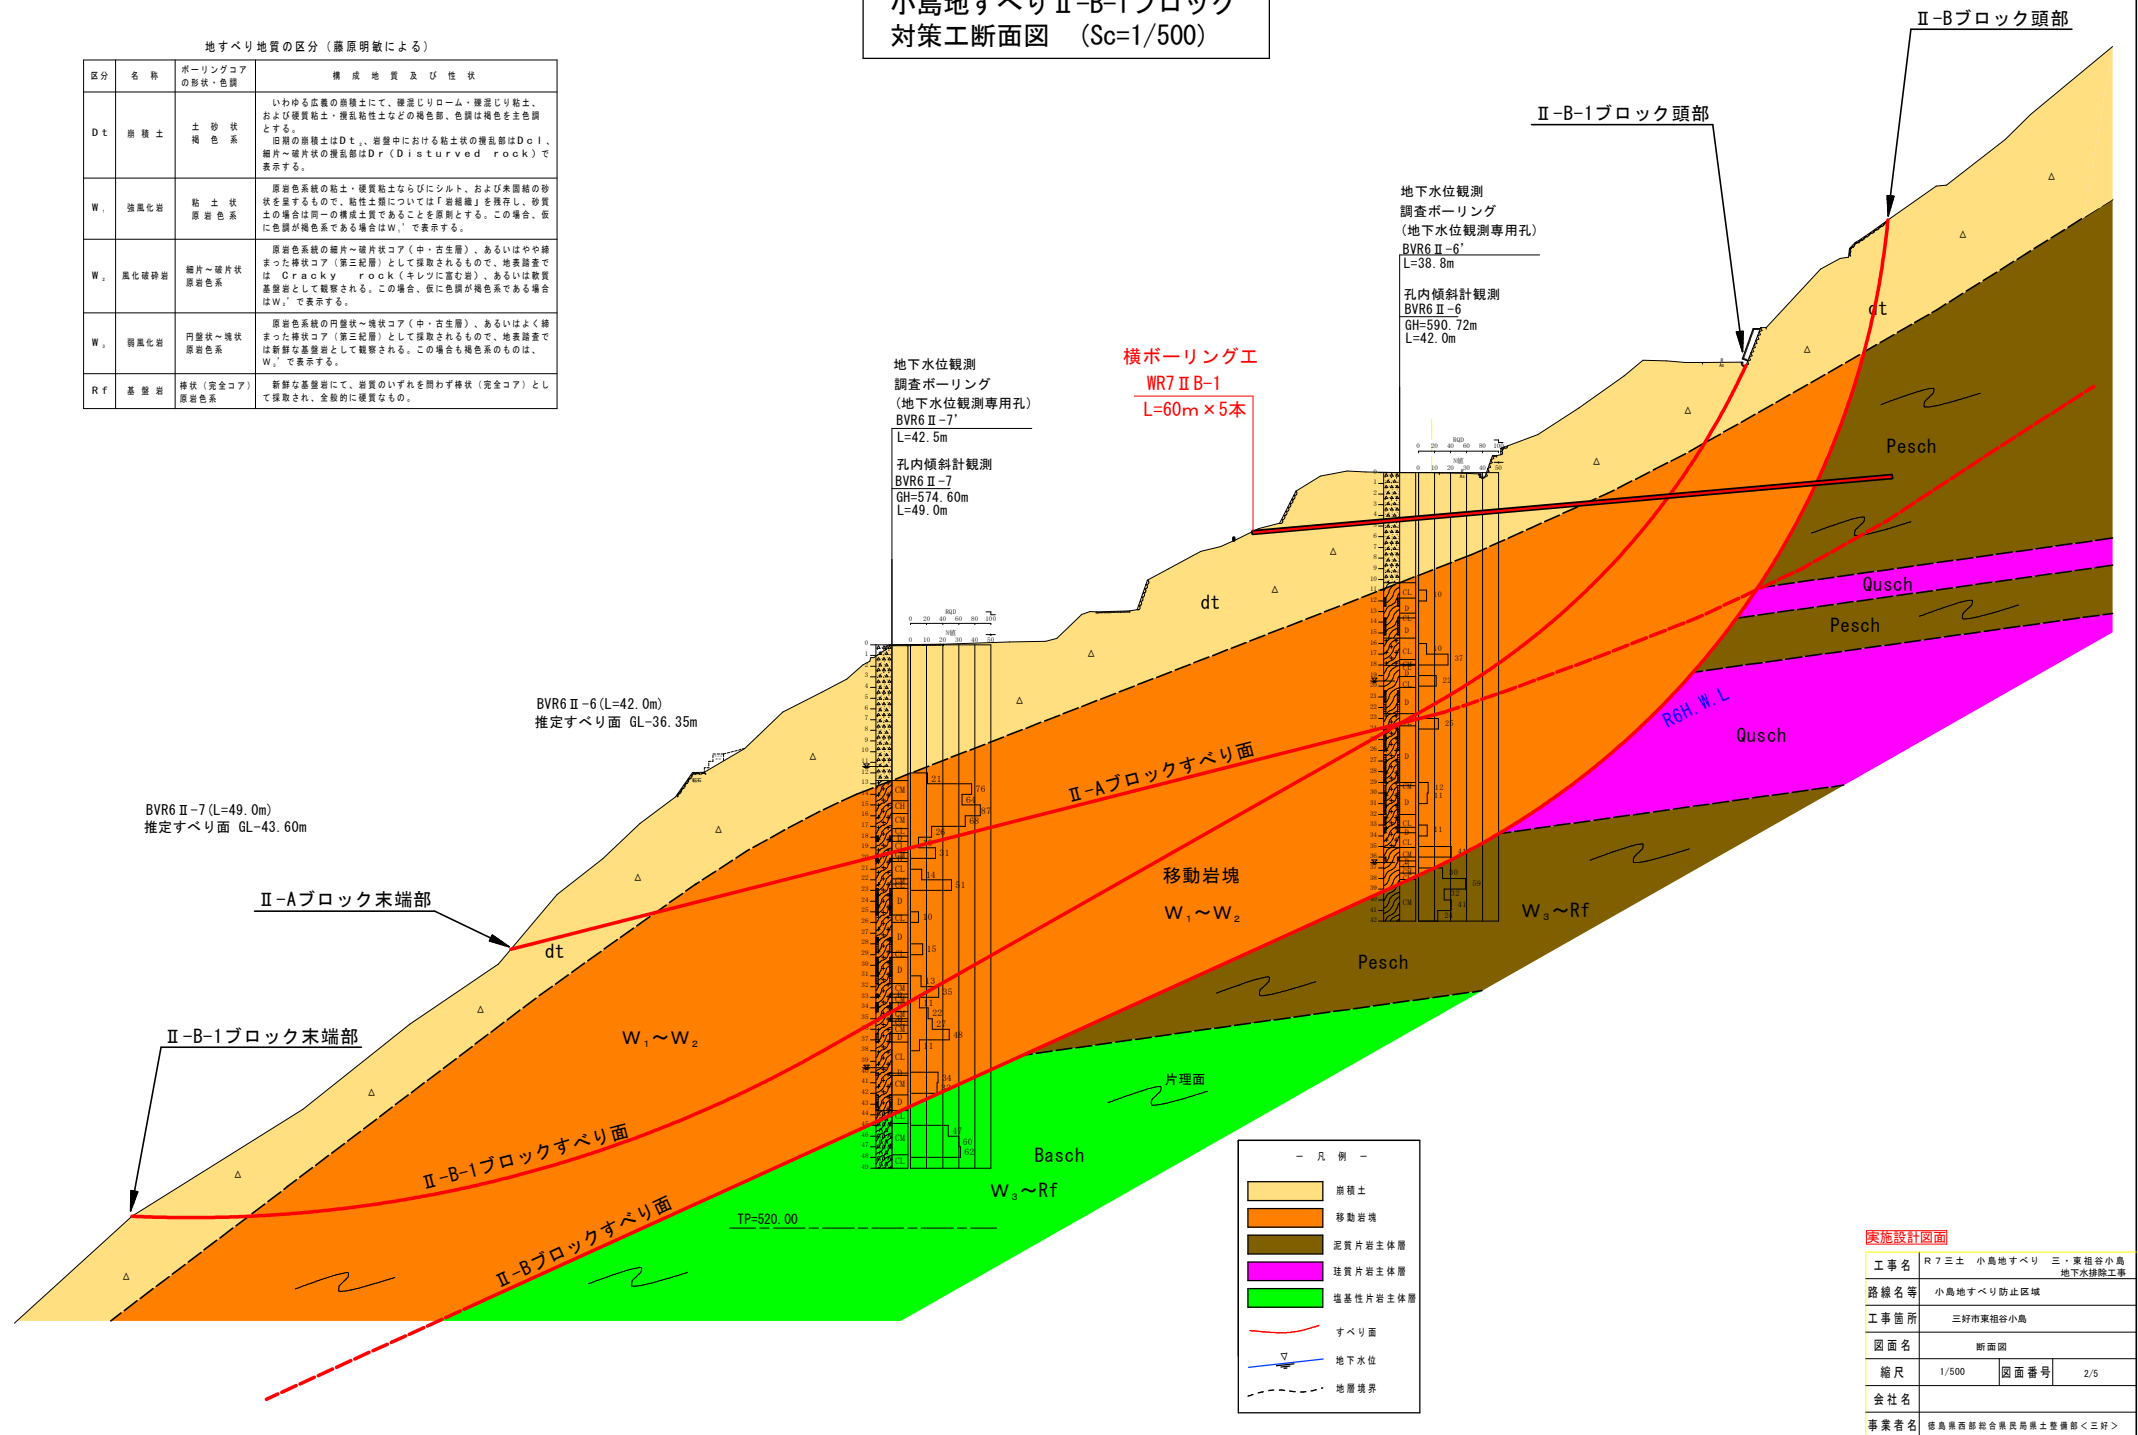


横ボーリング工構造図-詳細図



配置図 S=1/100

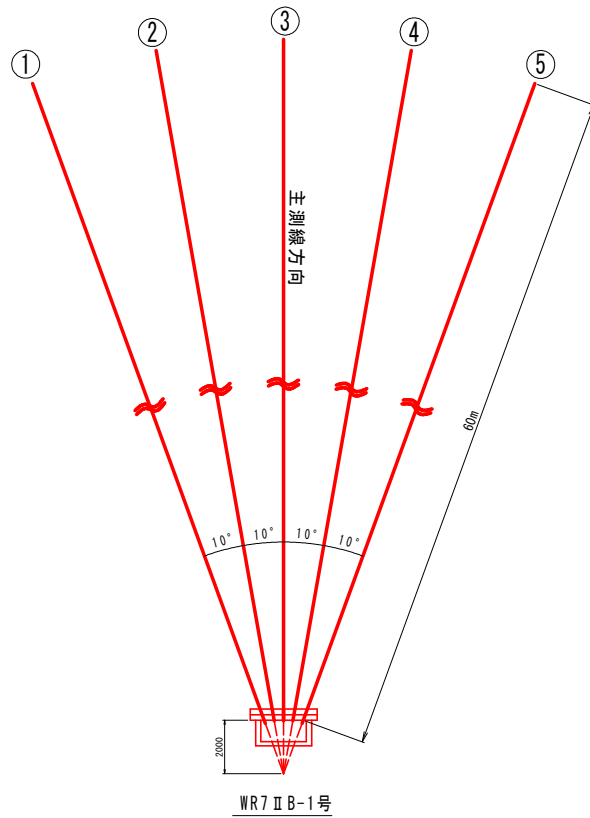

断面図 S=1/20

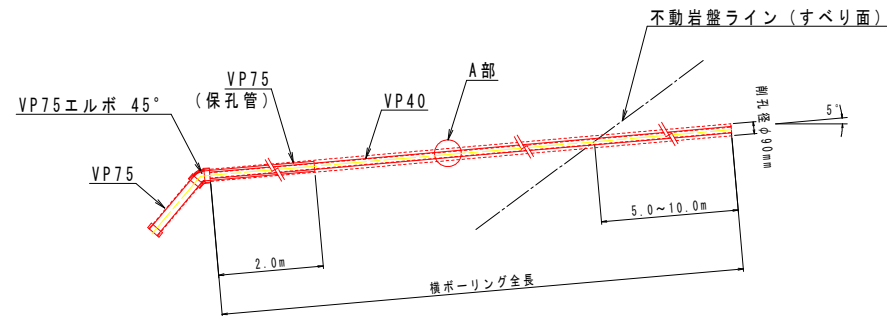

A部保孔管 (VP40) 詳細図 S=1/4

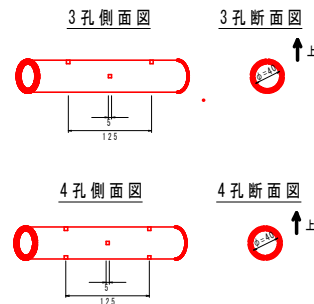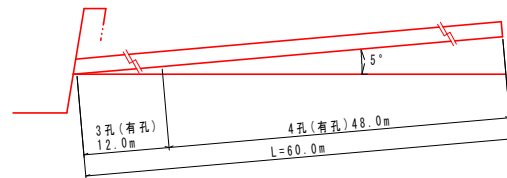

保孔管数量表 (VP40) (m)			
WR7ⅡB-1号	3孔長	12.0*5=	60.0
	4孔長	48.0*5=	240.0
合 計	3孔長		60.0
	4孔長		240.0



横ボーリング数量表 (m)			
孔番号	掘進長 (m)	地質別掘進長 (m)	
		硬混じり土砂	軟岩
WR7ⅡB-1号	300.0	150.0 (30.0*5)	150.0 (30.0*5)
計	300.0	150.0	150.0

実施設計図面

工事名	R7三土 小島地すべり 三・東祖谷小島 地下水排除工事
路線名等	小島地すべり防止区域
工事箇所	三好市東祖谷小島
図面名	横ボーリング工構造図-詳細図
縮尺	図示 図面番号 3 / 5
会社名	
事業者名	徳島県西部総合振興局農土整備部<三好>

排水処理施設詳細図

正 面 图 $S=1/20$

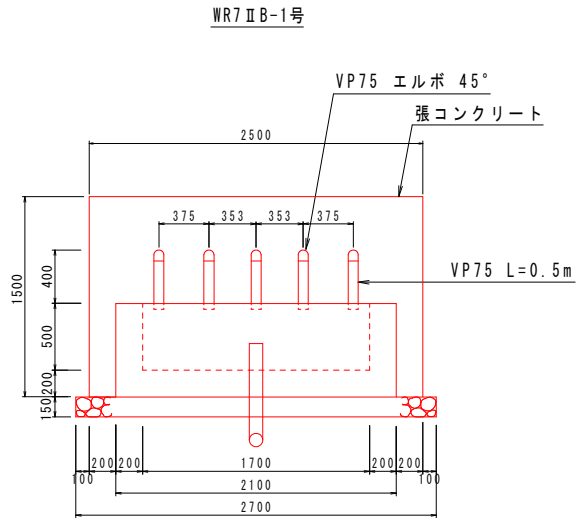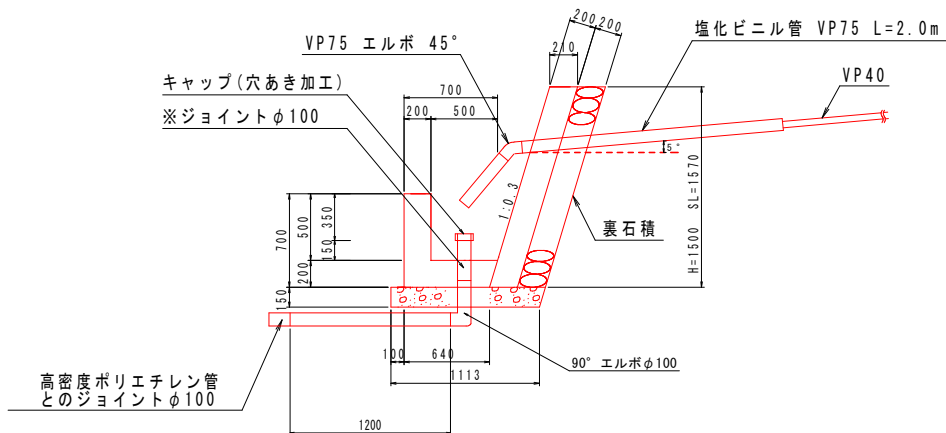断面図 $S=1/20$ 

1箇所当たり

数 量 計 算 書			
種 別	算 式	単 位	数 量
強コンクリート	$0.21 \times 1.50 \times 2.50$	m3	0.79
同上型枠	$1.57 \times 2.5 + 1.57 \times 0.2 \times 2$	m2	4.55
表石積	1.57×2.50	m2	3.93
素水側コンクリート	$(0.85 + 0.64) \times 1/2 \times 0.7 \times 2.1 - (0.65 + 0.5) \times 1/2 \times 0.5 \times 1.7$	m3	0.61
同上型枠	$2.1 \times 0.7 + 1.7 \times 0.5 + \{ (0.85 + 0.64) \times 1/2 \times 0.7 + (0.65 + 0.5) \times 1/2 \times 0.5 \} \times 2$	m2	3.94
基礎砕石	1.134×2.7 (t=0.15m)	m2	3.06
塩化ビニル管 VP75	$0.50 \times 5 + 2.00 \times 5$	m	12.5
VP75 エルボ 45°		個	5
キャップ	穴あき加工	個	1
90° エルボφ100	(流末処理工に使用)	個	1
※ジョイントφ100	(流末処理工に使用)	個	1
塩化ビニルパイプVP100	(流末処理工に使用) 0.2+1.2 m	m	1.4
ジョイントφ100	(流末処理工の高密度ポリエチレン管との連結使用)	個	1

※集水樹底部の塩化ビニールパイプ立上がり部との連結に使用(脱着可能とするため)


孔口处理工 数量表

箇所	WR7ⅡB-1号
項目	数量
強コンクリート	0.79 m ³
同上型枠	4.55 m ²
表石積	3.93 m ²
集水桝コンクリート	0.61 m ³
同上型枠	3.94 m ²
基礎砕石	3.06 m ²
床留り	8.14 m ³
埋め戻し	—
塩化ビニル管 VP75	12.5 m
VP75 エルボ 45°	5 個
キャップ (穴あき加工)	1 個
足場 (単管)	5.6 空m ³

流末処理工数量 (1m当たり)

名称	単位	数量
床掘り	m3	0.060
埋め戻し	m3	0.052
高密度ポリエチレン管φ100	m	1.00

※高密度ポリエチレン管（波状管） 総延長 L=50m

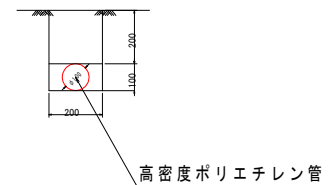
$$S = 1 : 10$$


実施設計図面


工事名	R7三士 小島地すべり 三、東祖谷小島 地下 waters 排除工事		
路線名等	小島地すべり防止区域		
工事箇所	三好市東祖谷小島		
図面名	排水処理施設詳細図		
縮尺	図示	図面番号	4 / 5
会社名			
事業者名	徳島県西部総合農林業推進整備課＜三好＞		

足場工断面図 S=1/20

WR7ⅡB-1号

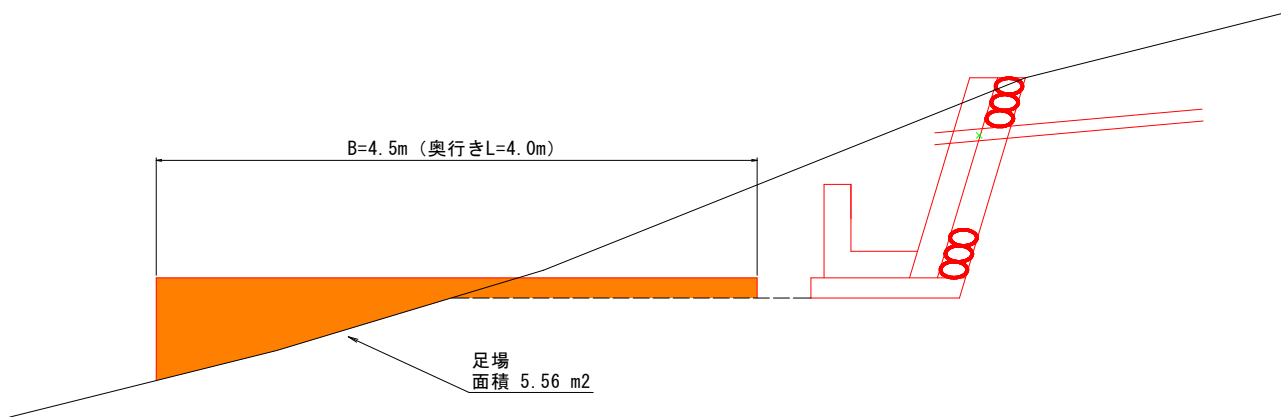

土工断面図 S=1/20

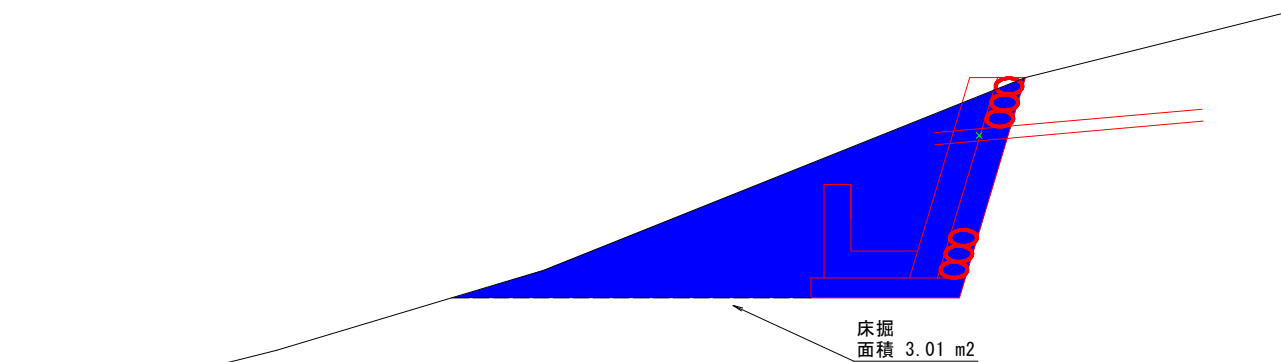

実施設計図面

工事名	R7三土 小島地すべり 三・東祖谷小島 地下水排除工事		
路線名等	小島地すべり防止区域		
工事箇所	三好市東祖谷小島		
図面名	足場工		
縮尺	1/20	図面番号	5 / 5
会社名			
事業者名	徳島県西部総合県民局農土整備部<三好>		