

見積参考資料

工事名 R 8 阿土 小勝島公園線（鍋浦トンネル） 阿南・橘 トンネル L
E D 照明設備工事（企育）

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	阿南 1
単価使用年月	令和 8年 8月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（2）－ 1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 小勝島公園線（鍋浦トンネル） 阿南・橘 トンネルL E D照明設備工事（企育）				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備（機器単体）	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電気設備（機器単体）		式	1				
トンネル照明設備		式	1				
トンネル照明設備		式	1				
照明分電盤	屋外壁掛形 700×1400×300 SUS	面	1				単 1号 【暫定単価】
引込開閉器盤	屋外抱柱形 400×800×200 SUS	面	1				単 2号 【暫定単価】
自動調光装置	制御部及び受光部	組	1				単 3号 【暫定単価】
機器単体費計（工場製作原価）		式	1				
電気設備		式	1				
トンネル照明設備工		式	1				
トンネル照明設備設置工		式	1				
トンネル照明器具設置	型式（文字入力）：基本照明，規格（文字入力）：KAE04 5BLS-J-D	台	10				単 4号
トンネル照明器具設置	型式（文字入力）：基本照明，規格（文字入力）：KAE04 45BLS-J-D	台	2				単 5号
トンネル照明器具設置	型式（文字入力）：入口照明，規格（文字入力）：KAE20 0BS-J-D	台	1				単 6号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 小勝島公園線（鍋浦トンネル） 阿南・橘 トンネル L E D 照明設備工事（企育）					事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
トンネル照明器具設置	型式(文字入力):入口照明,規格(文字入力):KAE15 OBS-J-D	台	17				単	7号
トンネル照明器具設置	型式(文字入力):入口照明,規格(文字入力):KAE10 OBS-J-D	台	13				単	8号
トンネル照明器具設置	型式(文字入力):入口照明,規格(文字入力):KAE70 BS-J-D	台	7				単	9号
トンネル照明器具設置	型式(文字入力):入口照明,規格(文字入力):KAE35 BS-J-D	台	6				単	10号
トンネル照明器具取付部材		式	1				内	1号 【暫定単価】
管理銘板設置		枚	56				単	11号 【暫定単価】
坑外灯照明器具設置	道路照明器具, KCE100-2-J	台	2				単	12号
分電盤設置工		式	1					
屋外分電盤設置	型式(文字入力):屋外壁掛型,名称(文字入力):照 明分電盤	面	1				単	13号
屋外分電盤設置	型式(文字入力):屋外抱柱型,名称(文字入力):引 込開閉器盤	面	1				単	14号
自動調光装置設置	制御部,受光部	組	1				単	15号
配管・配線工		式	1					
屋外配管	管種(文字入力):HIVE,径:22mm	m	8				単	16号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 小勝島公園線（鍋浦トンネル） 阿南・橘 トンネルL E D照明設備工事（企育）				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
屋外配管	管種(文字入力):HIVE, 径:28mm	m	6				単 17号
屋外配管	管種(文字入力):HIVE, 径:36mm	m	13				単 18号
配管附属品		式	1				内 2号
屋内配線 (管内)	線種:CVV-Sケーブル, 1. 25mm2×6C	m	19				単 19号
屋内配線 (管内)	線種:IVケーブル(600Vビニル絶縁電線), IVケーブル規格:3. 5mm2	m	12				単 20号
屋内配線 (管内)	線種:CVケーブル(600V架橋ポリケーブル), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 2. 0mm2×3C	m	52				単 21号
屋内配線 (管内)	線種:CVケーブル(600V架橋ポリケーブル), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 8. 0mm2×3C	m	19				単 22号
屋内配線 (管内)	線種:CV複合ケーブル, 10C:3. 5-3C, 2-7C	m	6				単 23号 【暫定単価】
屋内配線 (管内)	線種:CV複合ケーブル, 12C:3. 5-3C, 2-9C	m	13				単 24号 【暫定単価】
屋内配線 (露出)	線種:CV複合ケーブル, 10C:3. 5-3C, 2-7C	m	216				単 25号 【暫定単価】
屋内配線 (露出)	線種:CV複合ケーブル, 12C:3. 5-3C, 2-9C	m	215				単 26号 【暫定単価】
屋内配線 (露出)	線種:CVケーブル, 2. 0mm2×5C	m	1				単 27号
モールド分岐加工	10C:CV2sq-5C, 2m付	箇所	28				単 28号 【暫定単価】

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 小勝島公園線（鍋浦トンネル） 阿南・橘 トンネルL E D照明設備工事（企育）					事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
モルタル分岐加工	12C:CV2sq-5C, 2m付	箇所	27				単 29号 【暫定単価】	
端末処理	10C	箇所	1				単 30号 【暫定単価】	
配線附属品		式	1				内 3号	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置工		式	1					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	規格(文字入力):SUS, WP, 半埋込形, 寸法(文字入力):400×400×200	個	1				単 31号	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	規格(文字入力):SUS, WP, 半埋込形, 寸法(文字入力):400×400×400	個	1				単 32号	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	規格(文字入力):SUS, WP, 半埋込形, 寸法(文字入力):600×600×400	個	1				単 33号	
トンネル照明設備撤去工		式	1					
トンネル照明器具撤去	型式(文字入力):基本照明器具, 規格(文字入力):KL(P)035B	台	11				単 34号	
トンネル照明器具撤去	型式(文字入力):入口照明器具, 規格(文字入力):KL135B	台	32				単 35号	
トンネル照明器具撤去	型式(文字入力):入口照明器具, 規格(文字入力):KL090B	台	14				単 36号	
坑外灯照明器具撤去	道路照明器具	台	2				単 37号	
分電盤撤去工		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 小勝島公園線（鍋浦トンネル） 阿南・橘 トンネル L E D 照明設備工事（企育）					事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
屋外分電盤撤去	型式(文字入力):屋外壁掛式, 名称(文字入力):照明分電盤	面	1				単 38号	
屋外分電盤撤去	型式(文字入力):屋外抱柱形, 名称(文字入力):引込開閉器盤	面	1				単 39号	
自動調光装置撤去	制御部, 受光部	台	1				単 40号	
配管・配線撤去工		式	1					
屋外配管撤去	管種(文字入力):VE, 径:22mm	m	8				単 41号	
屋外配管撤去	管種(文字入力):VE, 径:28mm	m	6				単 42号	
屋外配管撤去	管種(文字入力):VE, 径:36mm	m	13				単 43号	
屋外配線撤去 (管内)	線種(文字入力):電力ケーブル, 規格(文字入力):5mm以下	m	12				単 44号	
屋外配線撤去 (管内)	線種(文字入力):電力ケーブル, 規格(文字入力):20mm以下	m	71				単 45号	
屋外配線撤去 (管内)	線種(文字入力):電力ケーブル, 規格(文字入力):40mm以下	m	38				単 46号	
屋外配線撤去 (露出)	線種(文字入力):電力ケーブル, 規格(文字入力):40mm以下	m	431				単 47号	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去工		式	1					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	規格(文字入力):SUS, 半埋込形, 寸法(文字入力):400×400×200	個	1				単 48号	

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 小勝島公園線（鍋浦トンネル） 阿南・橘 トンネルL E D照明設備工事（企育）				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	規格(文字入力):SUS, 半埋込形, 寸法(文字入力):400×400×400	個	1				単 49号
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	規格(文字入力):SUS, 半埋込形, 寸法(文字入力):600×600×400	個	1				単 50号
仮設工		式	1				
足場工		式	1				
高所作業車	幅広ﾏｯｷﾝｸﾞ	日	20				単 51号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	120				単 52号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
機器間接費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 小勝島公園線（鍋浦トンネル） 阿南・橘 トンネルL E D照明設備工事（企育）				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機器管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	照明器具取付部材						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
照明器具取付金具 SUS304, t4. 0(基本照明)		組	12				
照明器具取付金具 SUS304, t4. 0(入口照明)		組	44				
コンクリートアンカー M12-100L (SUS) 二重落下防止装置付		本	112				
落下防止金具 ワイヤーアンカー等一式		組	56				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	配管附属品						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
タ`クタークリップ` SUS 呼び径25-22		個	5				
タ`クタークリップ` SUS 呼び径31-28		個	4				
タ`クタークリップ` SUS 呼び径36		個	9				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	配線附属品						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ケーブル支持架台 SUS		個	525				
ケーブル支持金具 SUS, 25		個	234				
ケーブル支持金具 SUS, 20		個	235				
ケーブル支持金具 SUS, 15		個	56				
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	照明分電盤	屋外壁掛形 700×1400×300 SUS	単位	面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費(面)			面	1			単 53号	
合計								
単価							円／面	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	引込開閉器盤	屋外抱柱形 400×800×200 SUS	単位	面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費(面)			面	1			単 54号	
合計								
単価							円／面	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	自動調光装置	制御部及び受光部	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費(組)			組	1			単 55号	
合計								
単価							円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	トンネル照明器具設置	型式(文字入力):基本照明,規格(文字入力):KAE045BLS-J-D	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル照明器具取付		LED灯アルミ製,新設,壁面方式	台	1			単 56号	
LEDトンネル照明灯具(建電協型)		基本照明重耐塩仕様(BLS-J),アルミ製器具(A),調光機能あり(-D),蓄電池機能なし,KAE045BLS-J-D(基本)415	台・組	1			単 57号	
合計								
単価							円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	トンネル照明器具設置	型式(文字入力):基本照明,規格(文字入力):KAEP045BLS-J-D	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル照明器具取付		LED灯アルミ製,新設,壁面方式	台	1			単 56号	
LEDトンネル照明灯具(建電協型)		基本照明重耐塩仕様(BLS-J),アルミ製器具(A),調光機能あり(-D),蓄電池内蔵形(P),KAEP045BLS-J-D基本蓄電	台・組	1			単 58号	
合計								
単価							円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	トンネル照明器具設置	型式(文字入力):入口照明,規格(文字入力):KAE200BS-J-D	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル照明器具取付		LED灯アルミ製,新設,壁面方式	台	1			単 56号	
LEDトンネル照明灯具(建電協型)		入口照明重耐塩仕様(BS-J),アルミ製器具(A),調光機能あり(-D),KAE200BS-J-D(入口)200~240V	台・組	1			単 59号	
合計								
単価							円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	トンネル照明器具設置	型式(文字入力):入口照明,規格(文字入力):KAE150BS-J-D	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル照明器具取付		LED灯アルミ製,新設,壁面方式	台	1			単 56号	
LEDトンネル照明灯具(建電協型)		入口照明重耐塩仕様(BS-J),アルミ製器具(A),調光機能あり(-D),KAE150BS-J-D(入口)200~240V	台・組	1			単 60号	
合計								
単価							円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	トンネル照明器具設置	型式(文字入力):入口照明,規格(文字入力):KAE100BS-J-D	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル照明器具取付		LED灯アルミ製,新設,壁面方式	台	1			単 56号	
LEDトンネル照明灯具(建電協型)		入口照明重耐塩仕様(BS-J),アルミ製器具(A),調光機能あり(-D),KAE100BS-J-D(入口)200~240V	台・組	1			単 61号	
合計								
単価							円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	トンネル照明器具設置	型式(文字入力):入口照明,規格(文字入力):KAE70BS-J-D	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル照明器具取付		LED灯アルミ製,新設,壁面方式	台	1			単 56号	
LEDトンネル照明灯具(建電協型)		入口照明重耐塩仕様(BS-J),アルミ製器具(A),調光機能あり(-D),KAE070BS-J-D(入口)200~240V	台・組	1			単 62号	
合計								
単価							円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	トンネル照明器具設置	型式(文字入力):入口照明,規格(文字入力):KAE35BS-J-D	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル照明器具取付		LED灯アルミ製,新設,壁面方式	台	1			単 56号	
LEDトンネル照明灯具(建電協型)		入口照明重耐塩仕様(BS-J),アルミ製器具(A),調光機能あり(-D),KAE035BS-J-D(入口)200~240V	台・組	1			単 63号	
合計								
単価							円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	管理銘板設置		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
共同溝標識設置		標識, 新設	枚	1			単 64号	
トンネル照明器具用管理銘板 50×150×3t (アクリル製)			枚	1				
コンクリートアンカー M6-45 (SUS)			本	2				
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	坑外灯照明器具設置	道路照明器具, KCE100-2-J	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明器具取付		照明器具取付, 新設, 貸与	台	1			単 65号	
LED道路照明灯具 (建電協型)		KCE100-2-J	台・本	1			単 66号	
専用ケーブル 直線型ポール用			本	1				
コンタクトユニット 接続形			個	1				
合計								
単価							円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	屋外分電盤設置	型式(文字入力):屋外壁掛型, 名称(文字入力):照明分電盤	単位	面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
分電盤取付		埋込型分電盤前面1. 2m2以下, 新設	面	1			単 67号	
合計								
単価							円／面	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	屋外分電盤設置	型式(文字入力):屋外抱柱型, 名称(文字入力):引込開閉器盤	単位	面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
分電盤取付(ポール取付)		分電盤(ポール取付), 新設	面	1			単 68号	
合計								
単価							円／面	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	自動調光装置設置	制御部, 受光部	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動点滅器取付(トンネル用制御部)		制御部, 新設	組	1			単 69号	
自動点滅器取付(トンネル用受光部)		受光部, 新設	台	1			単 70号	
合計								
単価							円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	屋外配管	管種(文字入力):HIVE, 径:22mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル管敷設(露出)		露出 22mm以下, 新設, クリップ留め, 2m未満, 補正あり	m	1			単 71号	
耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE)		呼び径 22, 15%	m	1			単 72号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	屋外配管	管種(文字入力):HIVE, 径:28mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル管敷設(露出)		露出 36mm以下, 新設, クリップ 留め, 2m 未満, 補正あり	m	1			単 73号	
耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE)		呼び径 28, 15%	m	1			単 74号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	屋外配管	管種(文字入力):HIVE, 径:36mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル管敷設(露出)		露出 36mm以下, 新設, クリップ 留め, 2m 未満, 補正あり	m	1			単 75号	
耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE)		呼び径 36, 15%	m	1			単 76号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	屋内配線 (管内)	線種:CVV-Sケーブル, 1. 25mm2×6C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 77号	
CVV-Sケーブル 1. 25mm2 6芯			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	屋内配線 (管内)	線種:IVケーブル(600Vビニル絶縁電線), I Vケーブル規格:3. 5mm2	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 5mm以下, 新設	m	1			単 78号	
IV電線(600Vビニル絶縁電線)		IV 3. 5mm2	m	1			単 79号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	屋内配線 (管内)	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 2. 0m m2×3C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 77号	
CVケーブル(600V架橋ポリエーテル)		600V CV 2mm2, 3心	m	1			単 80号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	屋内配線 (管内)	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 8. 0m m2×3C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 77号	
CVケーブル(600V架橋ポリエーテル)		600V CV 8mm2, 3心	m	1			単 81号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	屋内配線 (管内)	線種:CV複合ケーブル, 10C:3. 5-3C, 2-7C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 77号	
CV複合ケーブル 10C:3. 5-3C, 2-7C			m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	屋内配線 (管内)	線種:CV複合ケーブル, 12C:3. 5-3C, 2-9C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 77号	
CV複合ケーブル 12C:3. 5-3C, 2-9C			m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	屋内配線 (露出)	線種:CV複合ケーブル, 10C:3. 5-3C, 2-7C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 82号	
CV複合ケーブル 10C:3. 5-3C, 2-7C			m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	屋内配線 (露出)	線種:CV複合ケーブル, 12C:3. 5-3C, 2-9C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 82号	
CV複合ケーブル 12C:3. 5-3C, 2-9C			m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	屋内配線 (露出)	線種:CVケーブル, 2. 0mm2×5C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 83号	
CVケーブル 2mm2 5芯			m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	モールド分岐加工	10C:CV2sq-5C, 2m付	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モールド分岐加工 10C:CV2sq-5C, 2m付			箇所	1				
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	モ-ルト`分岐加工	12C:CV2sq-5C, 2m付	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モ-ルト`分岐加工 12C:CV2sq-5C, 2m付			箇所	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	端末処理	10C	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
端末処理 10C			箇所	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	規格(文字入力):SUS, WP, 半埋込形, 寸法(文字入力):400×400×200	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置		400×400×200mm, 新設	個	1			単 84号	
材料費(個)			個	1			単 85号	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	規格(文字入力):SUS, WP, 半埋込形, 寸法(文字入力):400×400×400	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置		各種, 新設, 40cm, 40cm, 40cm	個	1			単 86号	
材料費(個)			個	1			単 87号	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	規格(文字入力):SUS, WP, 半埋込形, 寸法(文字入力):600×600×400	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置		各種, 新設, 60cm, 60cm, 40cm	個	1			単 88号	
材料費(個)			個	1			単 89号	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去	型式(文字入力):基本照明器具, 規格 (文字入力):KL(P)035B	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾄﾝﾈﾙ照明器具取付		低圧ﾄﾘﾂﾑ灯 35W, 撤去(不使用), 壁 面方式	台	1			単 90号	
合計								
単価							円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	トンネル照明器具撤去	型式(文字入力):入口照明器具, 規格 (文字入力):KL135B	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル照明器具取付		低圧ナトリウム灯 135W, 撤去(不使用), 壁面方式	台	1			単 91号	
合計								
単価							円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	トンネル照明器具撤去	型式(文字入力):入口照明器具, 規格 (文字入力):KL090B	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル照明器具取付		低圧ナトリウム灯 90W, 撤去(不使用), 壁面方式	台	1			単 92号	
合計								
単価							円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	坑外灯照明器具撤去	道路照明器具	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明器具取付		照明器具取付, 撤去(不使用), 貸与	台	1			単 93号	
合計								
単価							円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	屋外分電盤撤去	型式(文字入力):屋外壁掛式, 名称(文字入力):照明分電盤	単位	面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
分電盤取付		埋込型分電盤前面1. 2m2以下, 撤去(不使用)	面	1			単 94号	
合計								
単価							円／面	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	屋外分電盤撤去	型式(文字入力):屋外抱柱形, 名称(文字入力):引込開閉器盤	単位	面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
分電盤取付(ボｰル取付)		分電盤(ボｰル取付), 撤去(不使用)	面	1			単 95号	
合計								
単価							円／面	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	自動調光装置撤去	制御部, 受光部	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動点滅器取付(トンネル用受光部)		受光部, 撤去(不使用)	台	1			単 96号	
自動点滅器取付(トンネル用制御部)		制御部, 撤去(不使用)	組	1			単 97号	
合計								
単価							円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	屋外配管撤去	管種(文字入力):VE, 径:22mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル管敷設(露出)		露出 22mm以下, 撤去(不使用), クリップ留め, 2m未満, 補正あり	m	1			単 98号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	屋外配管撤去	管種(文字入力):VE, 径:28mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル管敷設(露出)		露出 36mm以下, 撤去(不使用), クリップ留め, 2m未満, 補正あり	m	1			単 99号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	屋外配管撤去	管種(文字入力):VE, 径:36mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル管敷設(露出)		露出 36mm以下, 撤去(不使用), クリップ留め, 2m未満, 補正あり	m	1			単 100号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	屋外配線撤去 (管内)	線種(文字入力):電力ケーブル, 規格(文字入力):5mm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 5mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 101号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	屋外配線撤去 (管内)	線種(文字入力):電力ケーブル, 規格(文字入力):20mm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 102号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	屋外配線撤去 (管内)	線種(文字入力):電力ケーブル, 規格(文字入力):40mm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 40mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 103号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	屋外配線撤去 (露出)	線種(文字入力):電力ケーブル, 規格(文字入力):40mm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線, 40mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 104号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	フールボックス撤去	規格(文字入力):SUS, 半埋込形, 寸法(文字入力):400×400×200	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
フールボックス設置		400×400×200mm, 撤去(不使用)	個	1			単 105号	
合計								
単価							円/個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	規格(文字入力):SUS, 半埋込形, 寸法 (文字入力):400×400×400	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置		各種, 撤去(不使用), 40cm, 40cm, 40cm	個	1			単 106号	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	規格(文字入力):SUS, 半埋込形, 寸法 (文字入力):600×600×400	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置		各種, 撤去(不使用), 60cm, 60cm, 40cm	個	1			単 107号	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	高所作業車	幅広デッキタイプ	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	1				
軽油			L	25				
高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型 幅広デッキ旋回 地上高8～10m未満			日	1				
合計								
単価							円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 108号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	機器単体費(面)		単位	面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			面	1				
合計								
単価							円／面	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	機器単体費(面)		単位	面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			面	1				
合計								
単価							円／面	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	機器単体費(組)		単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			組	1				
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	トシ初照明器具取付	LED灯アルミ製, 新設, 壁面方式	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	LEDトンネル照明灯具(建電協型)	基本照明重耐塩仕様(BLS-J), アルミ製器具(A), 調光機能あり(-D), 蓄電池機能なし, KAE045BLS-J-D(基本)415	単位	台・組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
LEDトンネル照明器具(建電協一般アルミ製) KAE045BLS-J-D基本調光415~460V			台	1				
合計								
単価							円/台・組	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	LEDトンネル照明灯具(建電協型)	基本照明重耐塩仕様(BLS-J), アルミ製器具(A), 調光機能あり(-D), 蓄電池内蔵形(P), KAEP045BLS-J-D基本蓄電	単位	台・組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
LEDトンネル照明器具(建電協一般アルミ製) KAEP045BLS-J-D基本調蓄200~240V			台	1				
合計								
単価							円/台・組	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 59号	LEDトンネル照明灯具(建電協型)	入口照明重耐塩仕様(BS-J), アルミ製器具(A), 調光機能あり(-D), KAE200BS-J-D(入口)200～240V	単位	台・組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
LEDトンネル照明器具(建電協一般アルミ製) KAE200BS-J-D入口調光 200～240V			台	1				
合計								
単価							円／台・組	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 60号	LEDトンネル照明灯具(建電協型)	入口照明重耐塩仕様(BS-J), アルミ製器具(A), 調光機能あり(-D), KAE150BS-J-D(入口)200～240V	単位	台・組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
LEDトンネル照明器具(建電協一般アルミ製) KAE150BS-J-D入口調光 200～240V			台	1				
合計								
単価							円／台・組	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 61号	LEDトンネル照明灯具(建電協型)	入口照明重耐塩仕様(BS-J), アルミ製器具(A), 調光機能あり(-D), KAE100BS-J-D(入口)200～240V	単位	台・組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
LEDトンネル照明器具(建電協一般アルミ製) KAE100BS-J-D入口調光 200～240V			台	1				
合計								
単価							円／台・組	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 62号	LEDトンネル照明灯具(建電協型)	入口照明重耐塩仕様(BS-J), アルミ製器具(A), 調光機能あり(-D), KAE070BS-J-D(入口)200～240V	単位	台・組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
LEDトンネル照明器具(建電協一般アルミ製) KAE070BS-J-D入口調光 200～240V			台	1				
合計								
単価							円／台・組	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 63号	LEDトンネル照明灯具(建電協型)	入口照明重耐塩仕様(BS-J), アルミ製器具(A), 調光機能あり(-D), KAE035BS-J-D(入口)200～240V	単位	台・組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
LEDトンネル照明器具(建電協一般アルミ製) KAE035BS-J-D入口調光 200～240V			台	1				
合計								
単価							円／台・組	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 64号	共同溝標識設置	標識, 新設	単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 63				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 65号	照明器具取付	照明器具取付, 新設, 貸与	単位	台	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4. 1				
普通作業員			人	2. 1				
高所作業車[トラック架装・伸縮フーム] ハスケット型 高11. 0～12. 0m 200kg		5, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間	9			単 109号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 66号	LED道路照明灯具(建電協型)	KCE100-2-J	単位	台・本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
LED道路照明器具(建電協型) 重耐塩仕様 KCE100-2-J			台	1				
合計								
単価							円／台・本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 67号	分電盤取付	埋込型分電盤前面1. 2m2以下, 新設	単位	面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 8				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／面	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 68号	分電盤取付(ボ-ル取付)	分電盤(ボ-ル取付), 新設	単位	面	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5. 2				
普通作業員			人	3. 5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／面	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 69号	自動点滅器取付(トンネル用制御部)	制御部, 新設	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 70号	自動点滅器取付(トンネル用受光部)	受光部, 新設	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 71号	硬質ビニル管敷設(露出)	露出 22mm以下, 新設, クリップ留め, 2m未満, 補正あり	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 695				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 72号	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE)	呼び径 22, 15%	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE 22mm			m	1				
附属品費			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 73号	硬質ビニル管敷設(露出)	露出 36mm以下, 新設, クリップ留め, 2m未満, 補正あり	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4. 165				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 74号	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE)	呼び径 28, 15%	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE 28mm			m	1				
附属品費			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 75号	硬質ビニル管敷設(露出)	露出 36mm以下, 新設, クリップ留め, 2m未満, 補正あり	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4. 165				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 76号	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE)	呼び径 36, 15%	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE 36mm			m	1				
附属品費			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 77号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5. 5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 78号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 5mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 79号	IV電線(600Vビニル絶縁電線)	IV 3. 5mm2	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁電線 IV 3. 5mm2			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 80号	CVケーブル(600V架橋ポリケブール)	600V CV 2mm2, 3心	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル 600V(CV)2. 0mm23心			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 81号	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル)	600V CV 8mm2, 3心	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ポリエチレンケーブル 600V(CV)8mm2 3心			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 82号	ケーブル及び電線配線	露出配線, 20mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	8. 8				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 83号	ケーブル及び電線配線	露出配線, 20mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	8. 8				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 84号	プルボックス設置	400×400×200mm, 新設	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 85号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 86号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	各種, 新設, 40cm, 40cm, 40cm	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 6				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 87号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 88号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	各種, 新設, 60cm, 60cm, 40cm	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 8				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 89号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 90号	トコ照明器具取付	低圧ナリウム灯 35W, 撤去(不使用), 壁面方式	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 1				
普通作業員			人	0. 15				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/台	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 91号	トレ照明器具取付	低圧ナリム灯 135W, 撤去(不使用), 壁面方式	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 2				
普通作業員			人	0. 25				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/台	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 92号	トネ照明器具取付	低圧ナリウム灯 90W, 撤去(不使用), 壁面方式	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 15				
普通作業員			人	0. 25				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/台	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 93号	照明器具取付	照明器具取付, 撤去(不使用), 貸与	単位	台	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 05				
普通作業員			人	1. 05				
高所作業車[トラック架装・伸縮フーム] ハスケット型 高11. 0～12. 0m 200kg		5, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間	4. 5			単 109号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 94号	分電盤取付	埋込型分電盤前面1. 2m2以下, 撤去(不使用)	単位	面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 4				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／面	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 95号	分電盤取付(ボｰル取付)	分電盤(ボｰル取付), 撤去(不使用)	単位	面	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 6				
普通作業員			人	1. 75				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／面	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 96号	自動点滅器取付(トンネル用受光部)	受光部, 撤去(不使用)	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 25				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 97号	自動点滅器取付(トンネル用制御部)	制御部, 撤去(不使用)	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 6				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 98号	硬質ビニル管敷設(露出)	露出 22mm以下, 撤去(不使用), クリップ 留め, 2m未満, 補正あり	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 348				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 99号	硬質ビニル管敷設(露出)	露出 36mm以下, 撤去(不使用), クリップ 留め, 2m未満, 補正あり	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 083				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 100号	硬質ビニル管敷設(露出)	露出 36mm以下, 撤去(不使用), クリップ留め, 2m未満, 補正あり	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 083				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 101号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 5mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 6				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 102号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 75				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 103号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 40mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 104号	ケーブル及び電線配線	露出配線, 40mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	6				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 105号	プルボックス設置	400×400×200mm, 撤去(不使用)	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 25				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 106号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	各種, 撤去(不使用), 40cm, 40cm, 40cm	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 3				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 107号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	各種, 撤去(不使用), 60cm, 60cm, 40cm	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 4				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 108号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 109号	高所作業車[トラック架装・伸縮フーム・バスケット型 高11. 0～12. 0m 200kg	5, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	0. 21				
軽油			L	3. 6				
高所作業車[トラック架装・伸縮フーム・バスケット型] 最大地上高11. 0～12. 0m 最大積載荷重200kg		機械条件: 貸与	時間	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/時間	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 阿土 小勝島公園線（鍋浦トンネル） 阿南・橘 トンネル L E D照明設備工事（企育）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001081003	高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型	幅広デッキ旋回 地上高8～10m未満	日	20	364,000	
M000433002	高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型]	最大地上高11.0～12.0m 最大積載荷重200kg	時間	2.7	1,206	
	合計額				365,206	

見積単価一覧表

工事名	R8阿土 小勝島公園線(鍋浦トンネル) 阿南・橋 トンネルLED照明設備工事(企育)			
名称	規格	単位	単価	備考
照明分電盤	屋外壁掛形 700×1400×300 SUS	面	1,940,000	暫定単価
引込開閉器盤	屋外抱柱形 400×800×200 SUS	面	510,000	暫定単価
自動調光装置	制御部、受光部	組	885,000	暫定単価
トンネル照明器具取付金具	基本照明 SUS304,t4.0	組	18,000	暫定単価
トンネル照明器具取付金具	入口照明 SUS304,t4.0	組	18,000	暫定単価
コンクリートアンカー	M12-100L(SUS)	本	560	暫定単価
管理銘板	50×150×3t(アクリル製)	枚	2,200	暫定単価
コンクリートアンカー	M6-45(SUS)	本	165	暫定単価
落下防止金具	落下防止ワイヤーφ3以上, シャックル等	組	24,000	暫定単価
CV複合ケーブル	10C:3.5-3C,2-7C	m	950	暫定単価
CV複合ケーブル	12C:3.5-3C,2-9C	m	1,050	暫定単価
モールド分岐加工	10C:CV2sq-5C,2m付	箇所	11,500	暫定単価
モールド分岐加工	12C:CV2sq-5C,2m付	箇所	12,000	暫定単価
終端処理	10C	箇所	5,100	暫定単価

【機器製作工】数量表

[illegible]

【設備設置工】数量表

[illegible]

【設備設置工】数量表

[illegible]

【数量総括表】

[illegible]

【数量総括表】

[illegible]

【数量総括表】

[illegible]

【数量総括表】

[illegible]

【数量集計表】

工種：配管工

設備名：トンネル照明設備

施工場所：鍋浦トンネル

作業：設置

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：トンネル照明設備

施工場所：鍋浦トンネル

作業：設置

[illegible]

【数量集計表】

工種：配管工

設備名：トンネル照明設備

施工場所：鍋浦トンネル

作業：撤去

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：トンネル照明設備

施工場所：鍋浦トンネル

作業：撤去

[illegible]

【数量拾い出し表】

工種：配管工

設備名：トンネル照明設備

施工場所：鍋浦トンネル

作業： 設置

[illegible]

【数量拾い出し表】

工種：配線工

設備名：トンネル照明設備

施工場所：鍋浦トンネル

作業： 設置

[illegible]

【数量拾い出し表】

工種：配管工

設備名：トンネル照明設備

施工場所：鍋浦トンネル

作業：撤去

[illegible]

【数量拾い出し表】

工種：配線工

設備名：トンネル照明設備

施工場所：鍋浦トンネル

作業：撤去

[illegible]

配線支持金具計算書

器具区間	区間 (m)	計 算 式	ケーブル 支持架台 S-CTK1SN2	ケーブル支 持金具 S-K20-1AN	ケーブル 支持架台 S-CTK1SN2	ケーブル支 持金具 S-K15-1AN		器具区間	区間 (m)	計 算 式	ケーブル 支持架台 S-CTK1SN2	ケーブル支 持金具 S-K25-1AN	ケーブル 支持架台 S-CTK1SN2	ケーブル 支持金具 S-K15-1AN	
PB-L1 ～ L-28	5.00	(5.0 - (0.3×2)) ÷ 1.0+1	6	6	1	1		R-28 ～ PB-R1	0.30	(0.3 - (0.3×2)) ÷ 1.0+1	1	1	1	1	
L-28 ～ L-27	7.15	(7.2 - (0.3×2)) ÷ 1.0+1	8	8	1	1		PB-R1 ～ R-27	5.00	(5.0 - (0.3×2)) ÷ 1.0+1	6	6	1	1	
L-27 ～ L-26	7.15	(7.2 - (0.3×2)) ÷ 1.0+1	8	8	1	1		R-27 ～ R-26	7.15	(7.2 - (0.3×2)) ÷ 1.0+1	8	8	1	1	
L-26 ～ L-25	6.50	(6.5 - (0.3×2)) ÷ 1.0+1	7	7	1	1		R-26 ～ R-25	13.65	(13.7 - (0.3×2)) ÷ 1.0+1	15	15	1	1	
L-25 ～ L-24	6.60	(6.6 - (0.3×2)) ÷ 1.0+1	7	7	1	1		R-25 ～ R-24	6.60	(6.6 - (0.3×2)) ÷ 1.0+1	7	7	1	1	
L-24 ～ L-23	13.00	(13.0 - (0.3×2)) ÷ 1.0+1	14	14	1	1		R-24 ～ R-23	6.50	(6.5 - (0.3×2)) ÷ 1.0+1	7	7	1	1	
L-23 ～ L-22	6.60	(6.6 - (0.3×2)) ÷ 1.0+1	7	7	1	1		R-23 ～ R-22	6.50	(6.5 - (0.3×2)) ÷ 1.0+1	7	7	1	1	
L-22 ～ L-21	6.50	(6.5 - (0.3×2)) ÷ 1.0+1	7	7	1	1		R-22 ～ R-21	6.60	(6.6 - (0.3×2)) ÷ 1.0+1	7	7	1	1	
L-21 ～ L-20	6.50	(6.5 - (0.3×2)) ÷ 1.0+1	7	7	1	1		R-21 ～ R-20	13.00	(13.0 - (0.3×2)) ÷ 1.0+1	14	14	1	1	
L-20 ～ L-19	6.60	(6.6 - (0.3×2)) ÷ 1.0+1	7	7	1	1		R-20 ～ R-19	6.60	(6.6 - (0.3×2)) ÷ 1.0+1	7	7	1	1	
L-19 ～ L-18	13.00	(13.0 - (0.3×2)) ÷ 1.0+1	14	14	1	1		R-19 ～ R-18	6.50	(6.5 - (0.3×2)) ÷ 1.0+1	7	7	1	1	
L-18 ～ L-17	6.60	(6.6 - (0.3×2)) ÷ 1.0+1	7	7	1	1		R-18 ～ R-17	6.50	(6.5 - (0.3×2)) ÷ 1.0+1	7	7	1	1	
L-17 ～ L-16	6.50	(6.5 - (0.3×2)) ÷ 1.0+1	7	7	1	1		R-17 ～ R-16	6.60	(6.6 - (0.3×2)) ÷ 1.0+1	7	7	1	1	
L-16 ～ L-15	6.50	(6.5 - (0.3×2)) ÷ 1.0+1	7	7	1	1		R-16 ～ R-15	13.00	(13.0 - (0.3×2)) ÷ 1.0+1	14	14	1	1	
L-15 ～ L-14	6.60	(6.6 - (0.3×2)) ÷ 1.0+1	7	7	1	1		R-15 ～ R-14	6.60	(6.6 - (0.3×2)) ÷ 1.0+1	7	7	1	1	
L-14 ～ L-13	13.00	(13.0 - (0.3×2)) ÷ 1.0+1	14	14	1	1		R-14 ～ R-13	6.50	(6.5 - (0.3×2)) ÷ 1.0+1	7	7	1	1	
L-13 ～ L-12	6.60	(6.6 - (0.3×2)) ÷ 1.0+1	7	7	1	1		R-13 ～ R-12	6.50	(6.5 - (0.3×2)) ÷ 1.0+1	7	7	1	1	
L-12 ～ L-11	6.50	(6.5 - (0.3×2)) ÷ 1.0+1	7	7	1	1		R-12 ～ R-11	6.60	(6.6 - (0.3×2)) ÷ 1.0+1	7	7	1	1	
L-11 ～ L-10	6.50	(6.5 - (0.3×2)) ÷ 1.0+1	7	7	1	1		R-11 ～ R-10	13.00	(13.0 - (0.3×2)) ÷ 1.0+1	14	14	1	1	
L-10 ～ L-09	6.60	(6.6 - (0.3×2)) ÷ 1.0+1	7	7	1	1		R-10 ～ R-09	6.60	(6.6 - (0.3×2)) ÷ 1.0+1	7	7	1	1	
L-09 ～ L-08	13.00	(13.0 - (0.3×2)) ÷ 1.0+1	14	14	1	1		R-09 ～ R-08	6.50	(6.5 - (0.3×2)) ÷ 1.0+1	7	7	1	1	
L-08 ～ L-07	6.60	(6.6 - (0.3×2)) ÷ 1.0+1	7	7	1	1		R-08 ～ R-07	6.50	(6.5 - (0.3×2)) ÷ 1.0+1	7	7	1	1	
L-07 ～ L-06	6.50	(6.5 - (0.3×2)) ÷ 1.0+1	7	7	1	1		R-07 ～ R-06	6.60	(6.6 - (0.3×2)) ÷ 1.0+1	7	7	1	1	
L-06 ～ L-05	6.50	(6.5 - (0.3×2)) ÷ 1.0+1	7	7	1	1		R-06 ～ R-05	13.00	(13.0 - (0.3×2)) ÷ 1.0+1	14	14	1	1	
L-05 ～ L-04	6.60	(6.6 - (0.3×2)) ÷ 1.0+1	7	7	1	1		R-05 ～ R-04	6.60	(6.6 - (0.3×2)) ÷ 1.0+1	7	7	1	1	
L-04 ～ L-03	13.65	(13.7 - (0.3×2)) ÷ 1.0+1	15	15	1	1		R-04 ～ R-03	6.50	(6.5 - (0.3×2)) ÷ 1.0+1	7	7	1	1	
L-03 ～ L-02	7.15	(7.2 - (0.3×2)) ÷ 1.0+1	8	8	1	1		R-03 ～ R-02	7.15	(7.2 - (0.3×2)) ÷ 1.0+1	8	8	1	1	
L-02 ～ L-01	5.30	(5.3 - (0.3×2)) ÷ 1.0+1	6	6	1	1		R-02 ～ R-01	7.15	(7.2 - (0.3×2)) ÷ 1.0+1	8	8	1	1	
L-01 ～ 終端	1.00	(1.0 - (0.3×2)) ÷ 1.0+1	2	2				R-01 ～ PB-R2	5.00	(5.0 - (0.3×2)) ÷ 1.0+1	6	6			
小 計	216.30		235	235	28	28			215.30		234	234	28	28	
				235				合 計			469	234	56	56	



【アイソメ図】 NO.1

工 種：配管配線工

設備名：トンネル照明設備

施工場所：鍋浦トンネル

作 業：設置

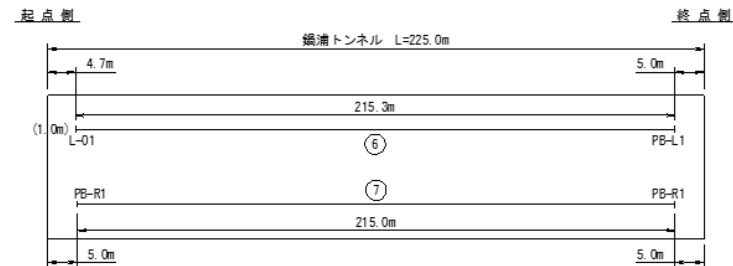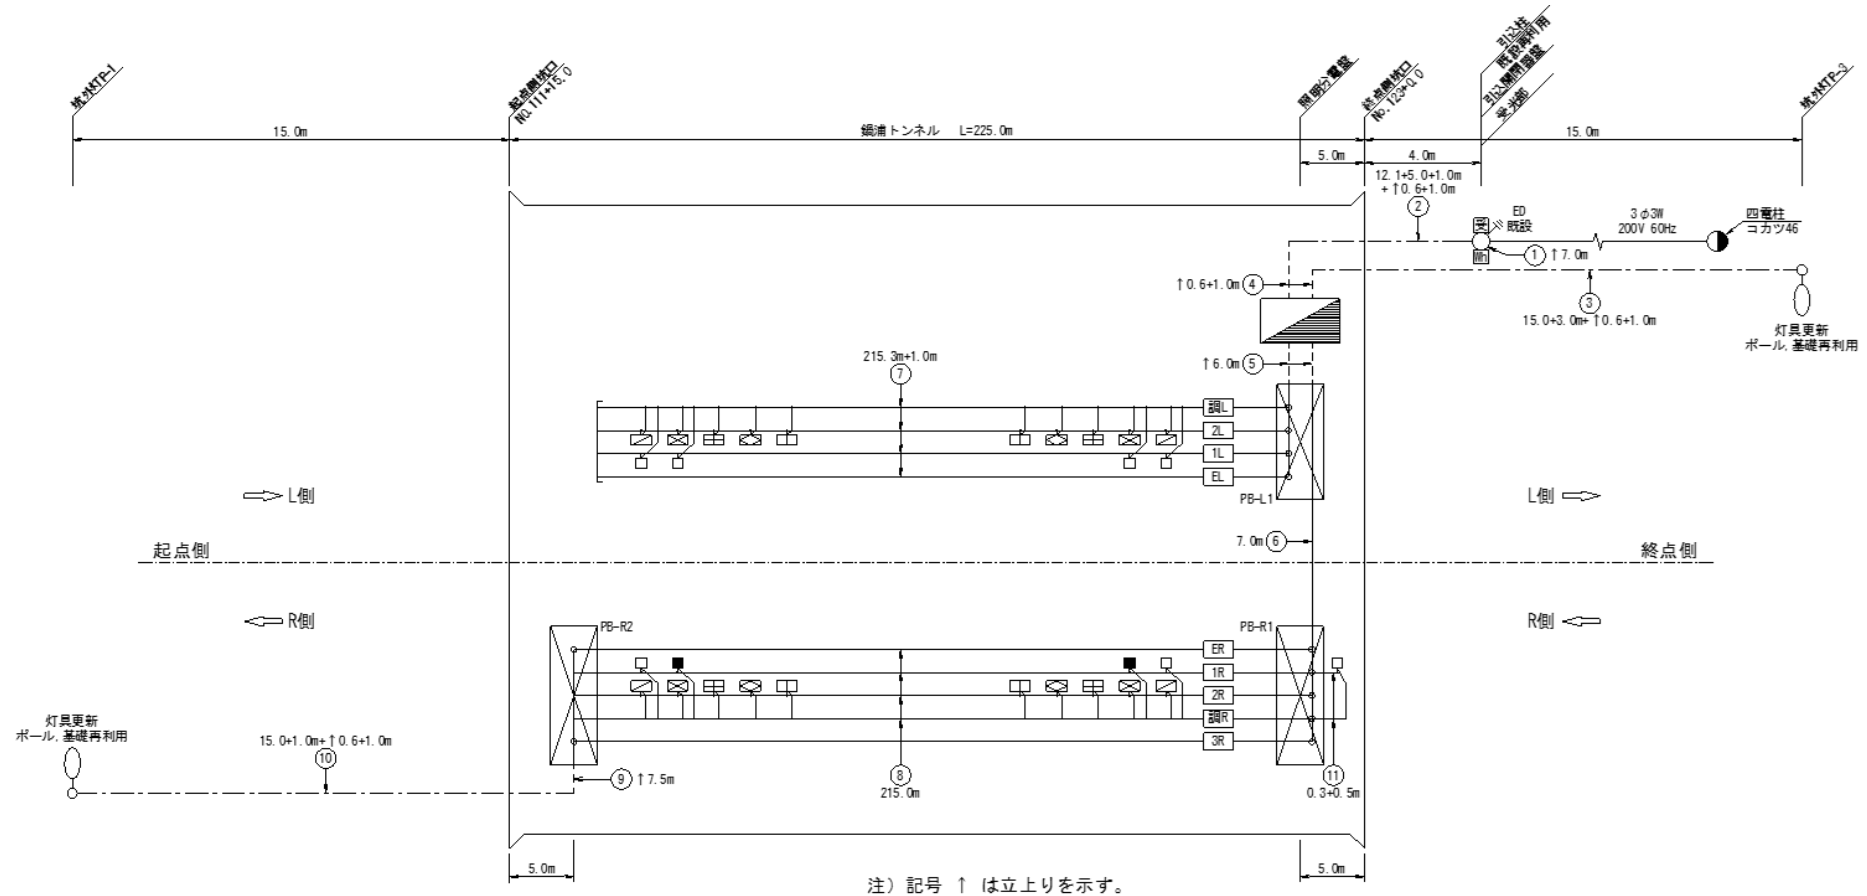

【ア イ ソ メ 図】 NO.2

工 種：配管配線工

設備名：トンネル照明設備

施工場所：鍋浦トンネル

作 業：設置

凡例：数量表

記 号	名 称	仕 様	数 量	備 考
□	基本照明器具	KAE045BLS-J-D 常時点灯	10 台	夜間時74%調光点灯
■	基本照明器具	KAE045BLS-J-D 常時点灯(電池内蔵形)	2 台	夜間時74%調光点灯
☒	入口照明器具	KAE200BS-J-D 晴曇天時点灯	1 台	曇天時50%調光点灯
☒	入口照明器具	KAE150BS-J-D 晴曇天時点灯	17 台	曇天時50%調光点灯
☒	入口照明器具	KAE100BS-J-D 晴曇天時点灯	13 台	曇天時50%調光点灯
☒	入口照明器具	KAE070BS-J-D 晴曇天時点灯	7 台	曇天時50%調光点灯
□	入口照明器具	KAE035BS-J-D 晴曇天時点灯	6 台	曇天時50%調光点灯
○	坑外灯 P-1, P-2	KCE100-2, ボール:10-21B 夜間点灯	2 基	灯具更新(重耐塩), ボール, 基礎再利用
○	引込柱	ボール:7ASB	[1 基]	再利用
■	照明分電盤	屋外壁掛形 SUS	1 面	
■	引込開閉器盤	屋外抱柱形 SUS	1 面	
☒	自動調光装置受光部	照度式: 引込柱取付	1 個	
☒	ブルボックス	PB-L1: 半埋込形 600×600×400, SUS, WP	1 個	
☒	ブルボックス	PB-R1: 露出形 400×400×200, SUS, WP	1 個	
☒	ブルボックス	PB-R2: 半埋込形 400×400×400, SUS, WP	1 個	
└┐	分岐部	モールド分岐 (10C用 CV2sq-5C 2m付), L側用	28 箇所	
└┐	分岐部	モールド分岐 (12C用 CV2sq-5C 2m付), R側用	27 箇所	
→	端末処理部	端末処理 (10C用 複合ケーブル)	1 箇所	
----	電線路	地中埋設配管	-	
----	電線路	露出配管・露出配線	-	
⚡	接地	D種接地工事	[1 箇所]	再利用(引込柱)

注) 表中 [] は、既設再利用とする。

配線リスト

記号	回路番号	負 荷 名 称	電線・ケーブルサイズ	配管種別	施工・配管	施工・配線
①	引	電源引込線	CV 8sq-3C	引込柱内	屋外露出	管内配線
	受	自動調光装置受光部	CVW-S 1.25sq-6C			
②	引	電源引込線	CV 8sq-3C	[FEP50]	地中埋設	管内配線
	E	接 地	IV 3.5sq			
③	受	自動調光装置受光部	CVW-S 1.25sq-6C	[FEP30]	地中埋設	管内配線
	3L	終点側坑外灯 夜間点灯	CV 2sq-3C(1C接地)			
④	引	電源引込線	CV 8sq-3C	[VE54]	屋外露出	管内配線
	E	接 地	IV 3.5sq			
	受	自動調光装置受光部	CVW-S 1.25sq-6C	[VE22]		
	3L	終点側坑外灯 夜間点灯	CV 2sq-3C(1C接地)			
⑤	1L	基本照明 常時点灯	2sq-3C	CV複合 ケーブル -L(10C)	HIVE28	
	2L	入口照明 晴曇天時点灯	3.5sq-3C			
	E	接 地	2sq-1C	CV複合 ケーブル -R(12C)	HIVE36	屋外露出 管内配線
	調L	基本・入口照明 調光線	2sq-3C			
	1R	基本照明 常時点灯	2sq-3C			
	2R	入口照明 晴曇天時点灯	3.5sq-3C			
	E	接 地	2sq-1C	CV複合 ケーブル -R(12C)	HIVE36	屋外露出 管内配線
	調R	基本・入口照明 調光線	2sq-3C			
	3R	起点側坑外灯 夜間点灯	2sq-2C			
	1R	基本照明 常時点灯	2sq-3C			
⑥	2R	入口照明 晴曇天時点灯	3.5sq-3C	CV複合 ケーブル -R(12C)	HIVE36	屋外露出 管内配線
	E	接 地	2sq-1C			
	調R	基本・入口照明 調光線	2sq-3C			
	3R	起点側坑外灯 夜間点灯	2sq-2C			
⑦	1L	基本照明 常時点灯	2sq-3C	CV複合 ケーブル -L(10C)	-	露出配線
	2L	入口照明 晴曇天時点灯	3.5sq-3C			
	E	接 地	2sq-1C			
	調L	基本・入口照明 調光線	2sq-3C			
⑧	1R	基本照明 常時点灯	2sq-3C	CV複合 ケーブル -R(12C)	-	露出配線
	2R	入口照明 晴曇天時点灯	3.5sq-3C			
	E	接 地	2sq-1C			
	調R	基本・入口照明 調光線	2sq-3C			
	3R	起点側坑外灯 夜間点灯	2sq-2C			
	3R	起点側坑外灯 夜間点灯	CV2sq-3C(1C接地)			
⑨	3R	起点側坑外灯 夜間点灯	CV2sq-3C(1C接地)	HIVE22	屋外露出	管内配線
⑩	3R	起点側坑外灯 夜間点灯	CV2sq-3C(1C接地)	[FEP30]	地中埋設	管内配線
⑪	1R	基本照明 常時点灯	CV2sq-5C	-	-	露出配線

注) 表中 [] は、既設再利用とする。


【アイソメ図】 NO.3

工 種：配管配線工

設備名：トンネル照明設備

施工場所：鍋浦トンネル

作 業：撤去

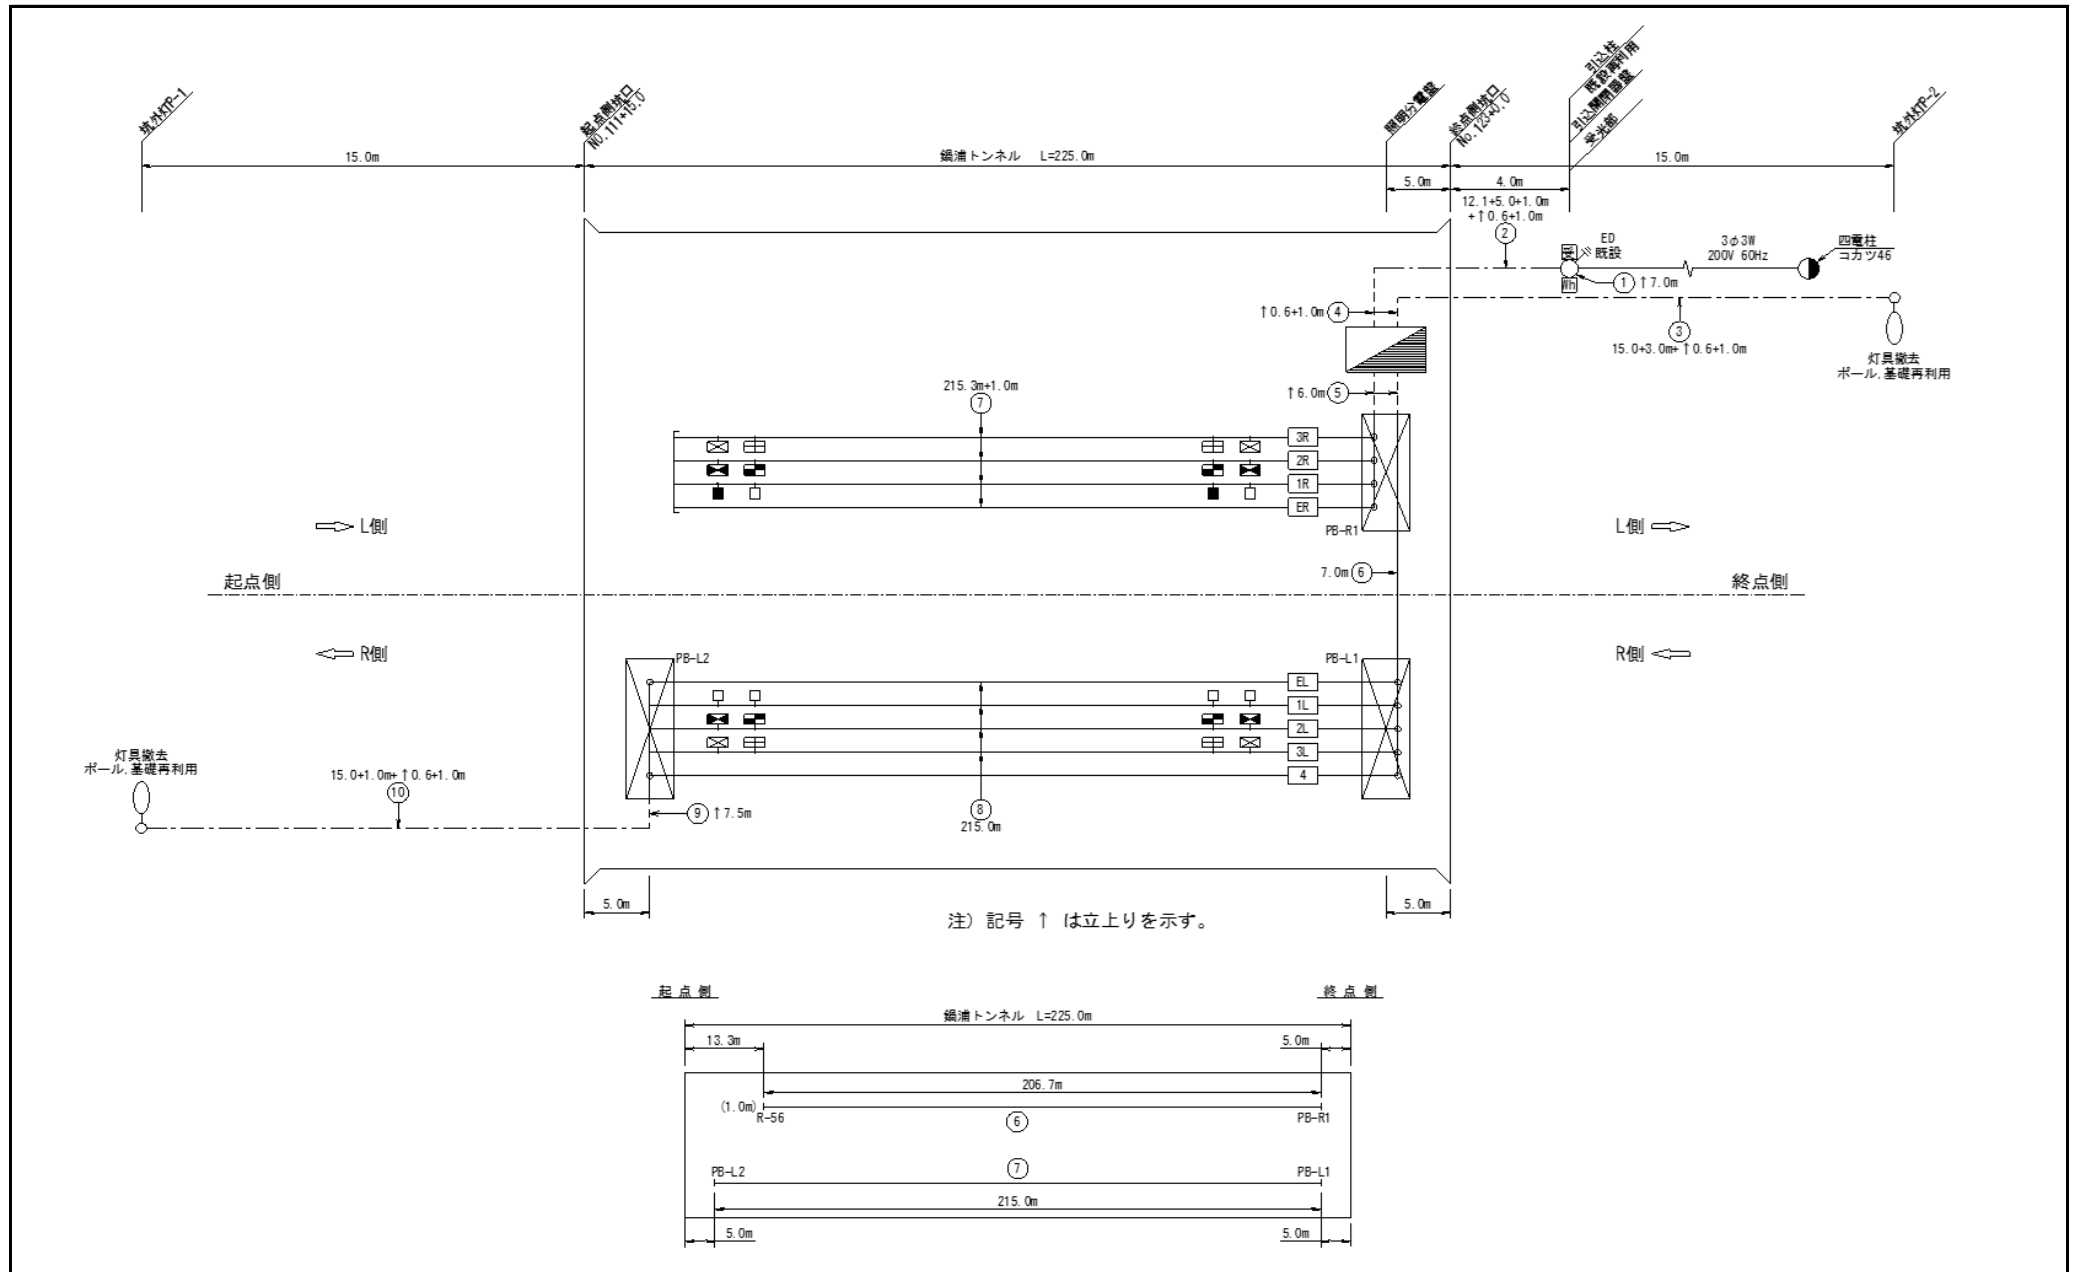

【ア イ ソ メ 図】 NO.4

工 種：配管配線工

設備名：トンネル照明設備

施工場所：鍋浦トンネル

作 業：撤去

凡例：数量表

記 号	名 称	仕 様	数 量	備 考
□ ■	基本照明器具	KL(P) 035B	11 台	
☒ ■	入口照明器具	KL135B	32 台	
☒ ■	入口照明器具	KL090B	14 台	
○ ○	坑外灯P-1, P-2	KSC-4, NH220, ボール：10-21B 夜間点灯	2 基	灯具撤去, ボール, 基礎再利用
○ ○	引込柱	ボール：7ASB	[1 基]	再利用
■	照明分電盤	屋外壁掛形	1 面	
■	引込開閉器盤	屋外抱柱形	1 面	
■	自動調光装置受光部	照度式：引込柱取付	1 個	
☒ PB	ブルボックス	PB-L1：半埋込形 600×600×400	1 個	
	ブルボックス	PB-R1：露出形 400×400×200	1 個	
	ブルボックス	PB-R2：半埋込形 400×400×400	1 個	
-----	電線路	地中埋設配管	-	
-----	電線路	露出配管・露出配線	-	
⚡ ED	接地	D種接地工事	[1箇所]	再利用(引込柱)

注) 表中 [] は、既設再利用とする。

配線リスト

記号	回路番号	負 荷 名 称		電線・ケーブルサイズ	配管種別	施工：配管	施工：配線	
①	引	電源引込線		CV 38sq-3C	引込柱内	屋外露出	管内配線	
	受	自動調光装置受光部		CW 2sq-6C				
②	引	電源引込線		CV 38sq-3C	[FEP50]	地中埋設	管内配線	
	受	自動調光装置受光部		CW 2sq-6C	[FEP30]			
	E	接 地		IV 3.5sq				
③	4	終点側坑外灯	夜間点灯	CV 2sq-3C(1C接地)	[FEP30]	地中埋設	管内配線	
④	引	電源引込線		CV 38sq-3C	[VE54]	屋外露出	管内配線	
	受	自動調光装置受光部		CW 2sq-6C	[VE28]			
	E	接 地		IV 3.5sq				
	4	終点側坑外灯	夜間点灯	CV 2sq-3C(1C接地)				[VE22]
⑤	1R	基本照明	常時点灯	3.5sq-3C	CV複合 ケーブル -L(10C)	VE28	屋外露出	管内配線
	2R	入口照明	曇天時点灯	5.5sq-3C				
	3R	入口照明	晴天時点灯	8sq-3C				
	E	接 地		3.5sq-1C				
	1L	基本照明	常時点灯	3.5sq-3C	CV複合 ケーブル -R(12C)	VE36		
	2L	入口照明	曇天時点灯	5.5sq-3C				
	3L	入口照明	晴天時点灯	8sq-3C				
	4	起点側坑外灯	夜間点灯	3.5sq-2C				
	E	接 地		3.5sq-1C				
	⑥	1L	基本照明	常時点灯				
2L	入口照明	曇天時点灯	5.5sq-3C					
3L	入口照明	晴天時点灯	8sq-3C					
4	起点側坑外灯	夜間点灯	3.5sq-2C					
E	接 地		3.5sq-1C					
⑦	1R	基本照明	常時点灯	3.5sq-3C	CV複合 ケーブル -L(10C)	-	-	露出配線
	2R	入口照明	曇天時点灯	5.5sq-3C				
	3R	入口照明	晴天時点灯	8sq-3C				
	E	接 地		3.5sq-1C				
⑧	1L	基本照明	常時点灯	3.5sq-3C	CV複合 ケーブル -R(12C)	-	-	露出配線
	2L	入口照明	曇天時点灯	5.5sq-3C				
	3L	入口照明	晴天時点灯	8sq-3C				
	4	起点側坑外灯	夜間点灯	3.5sq-2C				
	E	接 地		3.5sq-1C				
⑨	4	起点側坑外灯	夜間点灯	CV2sq-3C(1C接地)	VE22	屋外露出	管内配線	
⑩	4	起点側坑外灯	夜間点灯	CV2sq-3C(1C接地)	[FEP30]	地中埋設	管内配線	

注) 表中 [] は、既設再利用とする。